


薄天井の場合

(天井厚：1mm以上5mm未満)

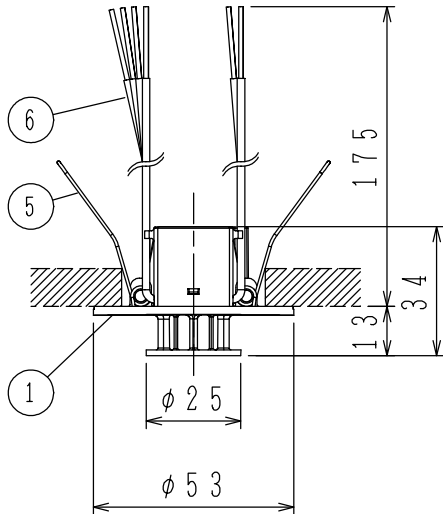


厚天井の場合

(天井厚：5mm以上30mm以下)




*1：取付バネの横寸法が最大となる条件は天井厚1mmの場合です。

*2：取付バネの高さ寸法が最大となる条件は天井厚30mm、天井穴φ38の場合です。

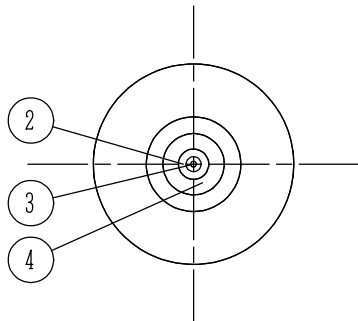

使用機器	型名	感度	公称作動温度	国検型式番号	種別表示シール
	FDLJ929S-DKW-X65	特種	65℃	感第2023~18号	金・黒・黄輪
	FDLJ129S-DKW-X75	1種	75℃	感第2023~19号	金・黒・灰輪

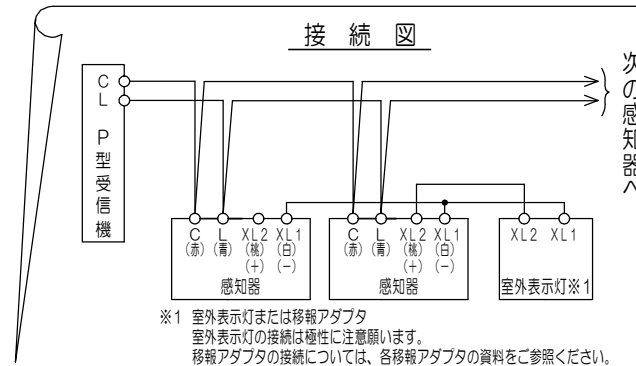

仕 様

- (1) 種別：定温式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：左表参照
- (3) 感度：左表参照
- (4) 公称作動温度：左表参照
- (5) 定格電圧、電流：DC24V、50mA
- (6) 使用電圧範囲：DC15V~28.8V
- (7) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (8) 感熱素子：サーミスタ
- (9) 使用温度範囲：特種（65℃）-10℃~45℃
 : 1種（75℃）-10℃~55℃
- (10) 接続可能機器：進P/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳシリーズ受信機、P-A-T感知器用中継器
- (11) 主材：[本体] 難燃性樹脂（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9.3近似色）
- (12) 質量：約32g
- (13) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合
- (14) 適合天井厚：1mm~30mm
- (15) 天井穴寸法：φ40±2（天井厚が5mm未満の場合φ38~φ40）

備考

- (注) ボックスでの取付を行う場合は、ZDAJ005-053120型アダプタプレート（別売部品）を用いて、下記適合ボックスを使用可能です。
 ・中形四角アウトレットボックス 浅型 JIS C 8340（102×102×44）
 ・傘代カバー JIS C 8340 ⑤
- (注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

FDLJ929S-DKWシリーズ
 定温式スポット型感知器（試験機能付）
 埋込型、防水型、小形、室外表示灯回路付

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール				
2	確認灯	5	バネ式金具				
3	感熱素子	6	リード線（赤×2、青×2、白、桃）				

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番 FDLJ60441 1

能美防災株式会社