


記号	名 称
MV	パイロット弁
PS	圧力スイッチ
R	抵抗
ZR	サージ吸収素子

VO (黒)	VS (白)	
+	-	パイロット弁が開放し、自動弁開放
-	+	パイロット弁が閉止し、自動弁閉止

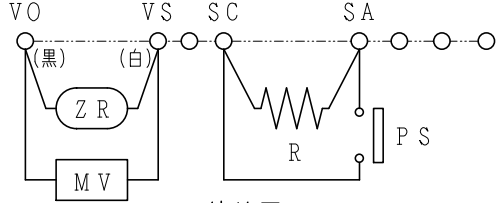

結線図




仕 様

品番	名 称	材 質	記 事
1	本弁	CAC702	
2	パイロット弁	CAC406	(1/2B, DC48V) MVP517
3	圧力調整弁	CAC406	MVE036
4	初期放水圧力制御弁	CAC406	MBTJ001
5	手動起動弁	SCS13A	UZ-N-T 3/8
6	止め弁	CAC406	60メッシュ
7	テスト用制水弁	FCD450	700G-2UA 125A
8	排水ユニット	CAC406	
9	圧力スイッチ		MSP514
10	排気弁	C3604BD	3/8B
11	電路端子		

装置の圧力仕様

単位：MPa

使用圧力範囲	0.20～1.77
設計圧力	1次側 最高使用圧力 1.77 2次側 最高使用圧力 1.37

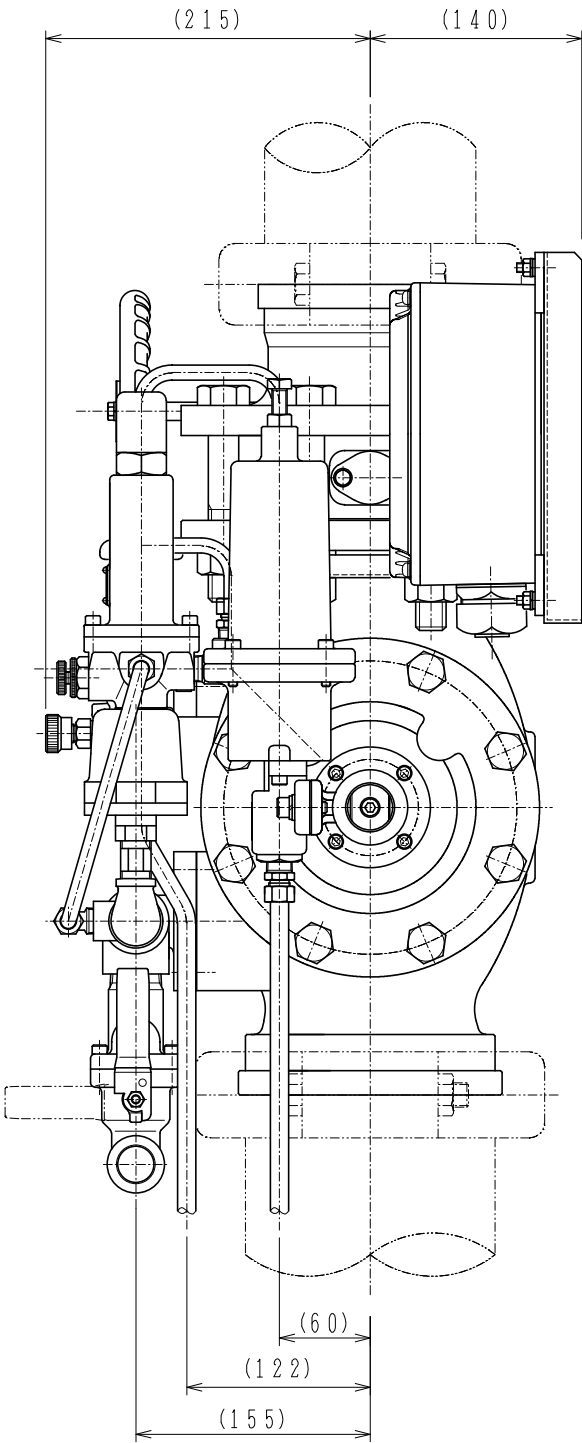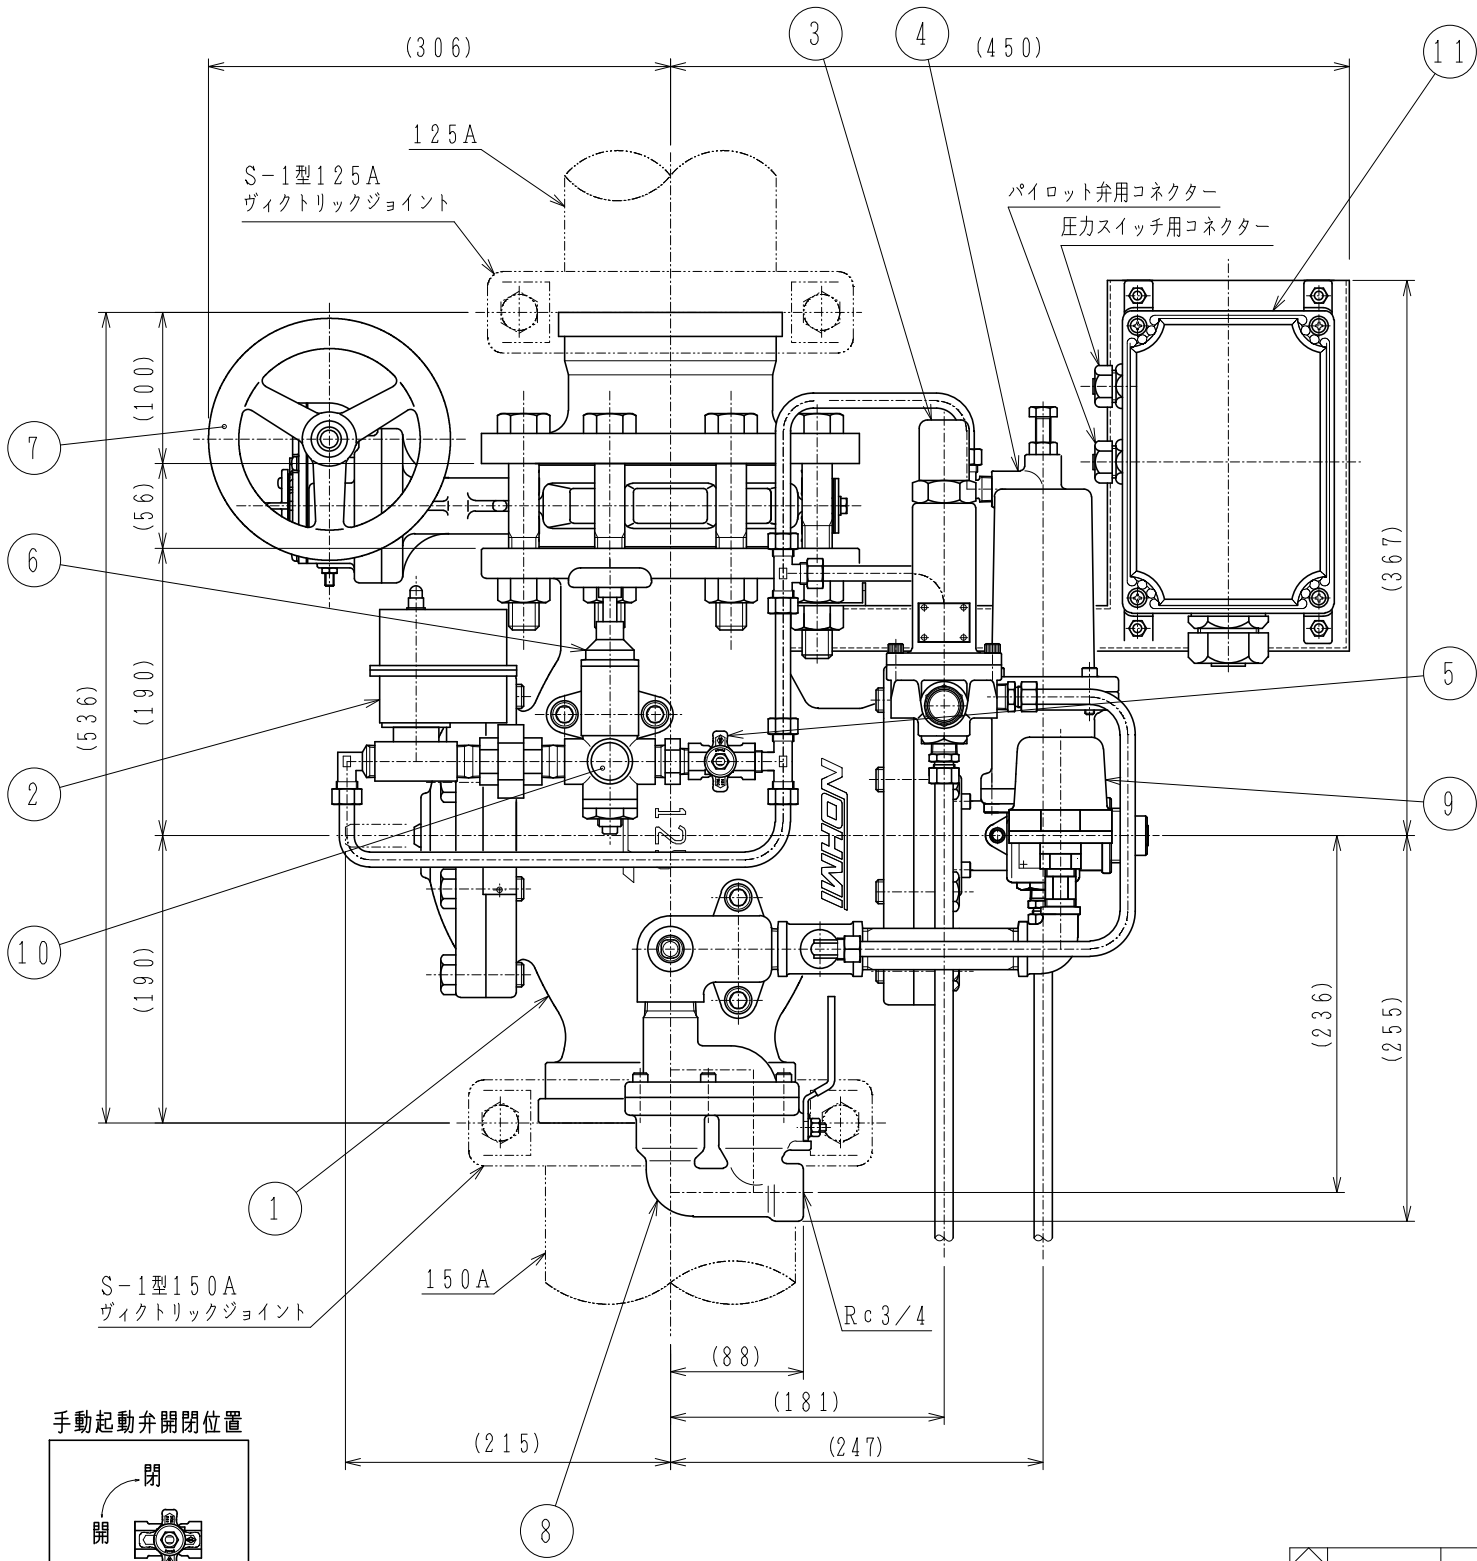

※端子箱のコンネクター位置は標準的な例です。

No.	日	付	記	事	担当	承認
-----	---	---	---	---	----	----

トンネル内水噴霧設備							
MVCJ001-125型自動弁装置							
設計	No.						
承認	検図	設計	製図	縮尺	✕		
図番	参考図						◇
能美防災株式会社							