


記号	名 称
MV	パイロット弁
PS	圧力スイッチ
R	抵抗
ZR	サージ吸収素子

VO	VS	
(黒)	(白)	
+	-	パイロット弁が開放し、自動弁開放
-	+	パイロット弁が閉止し、自動弁閉止

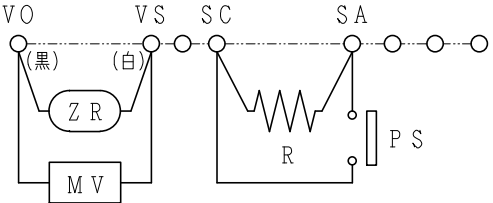

結線図



仕 様

品番	名 称	材 質	記 事
1	本弁	CAC702	
2	パイロット弁	CAC406	(1/2B, DC48V) MVP517
3	圧力調整弁	CAC406	MVE036
4	手動起動弁	SCS13A	UZ-N-T 3/8
5	止め弁	CAC406	60メッシュ
6	テスト用制水弁	FCD450	700G-2UA 125A
7	排水ユニット	CAC406	
8	圧力スイッチ		MSP511
9	排気弁	C3604BD	3/8B
10	電路端子		

装置の圧力仕様

単位：MPa

使用圧力範囲	0.20～1.77
設計圧力	1次側 最高使用圧力 1.77 2次側 最高使用圧力 1.37

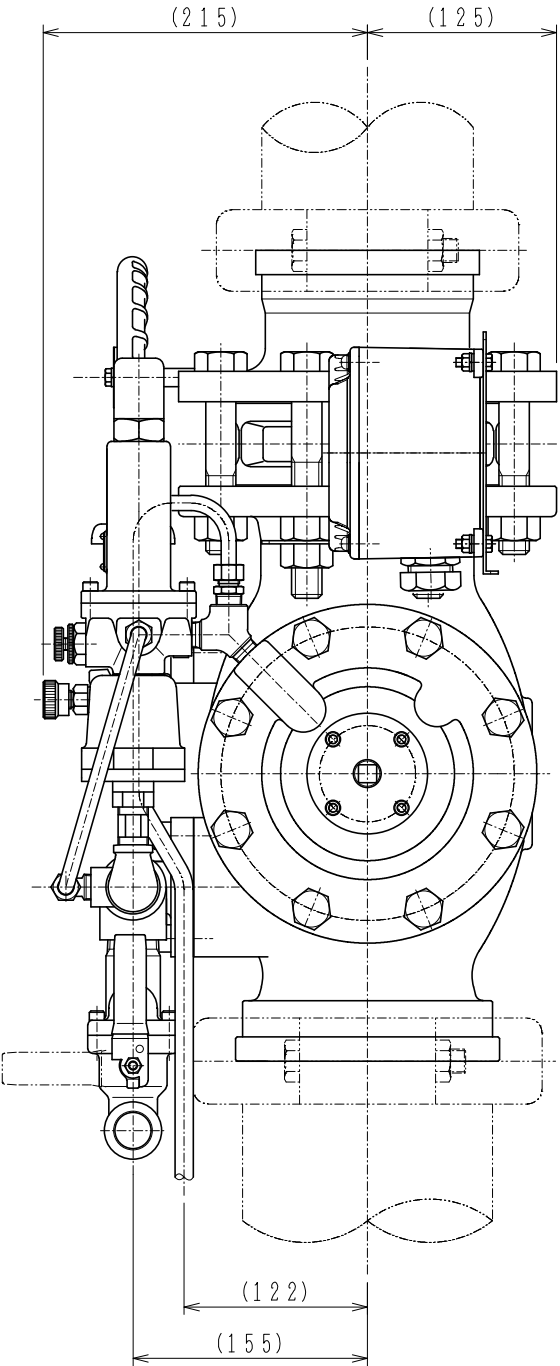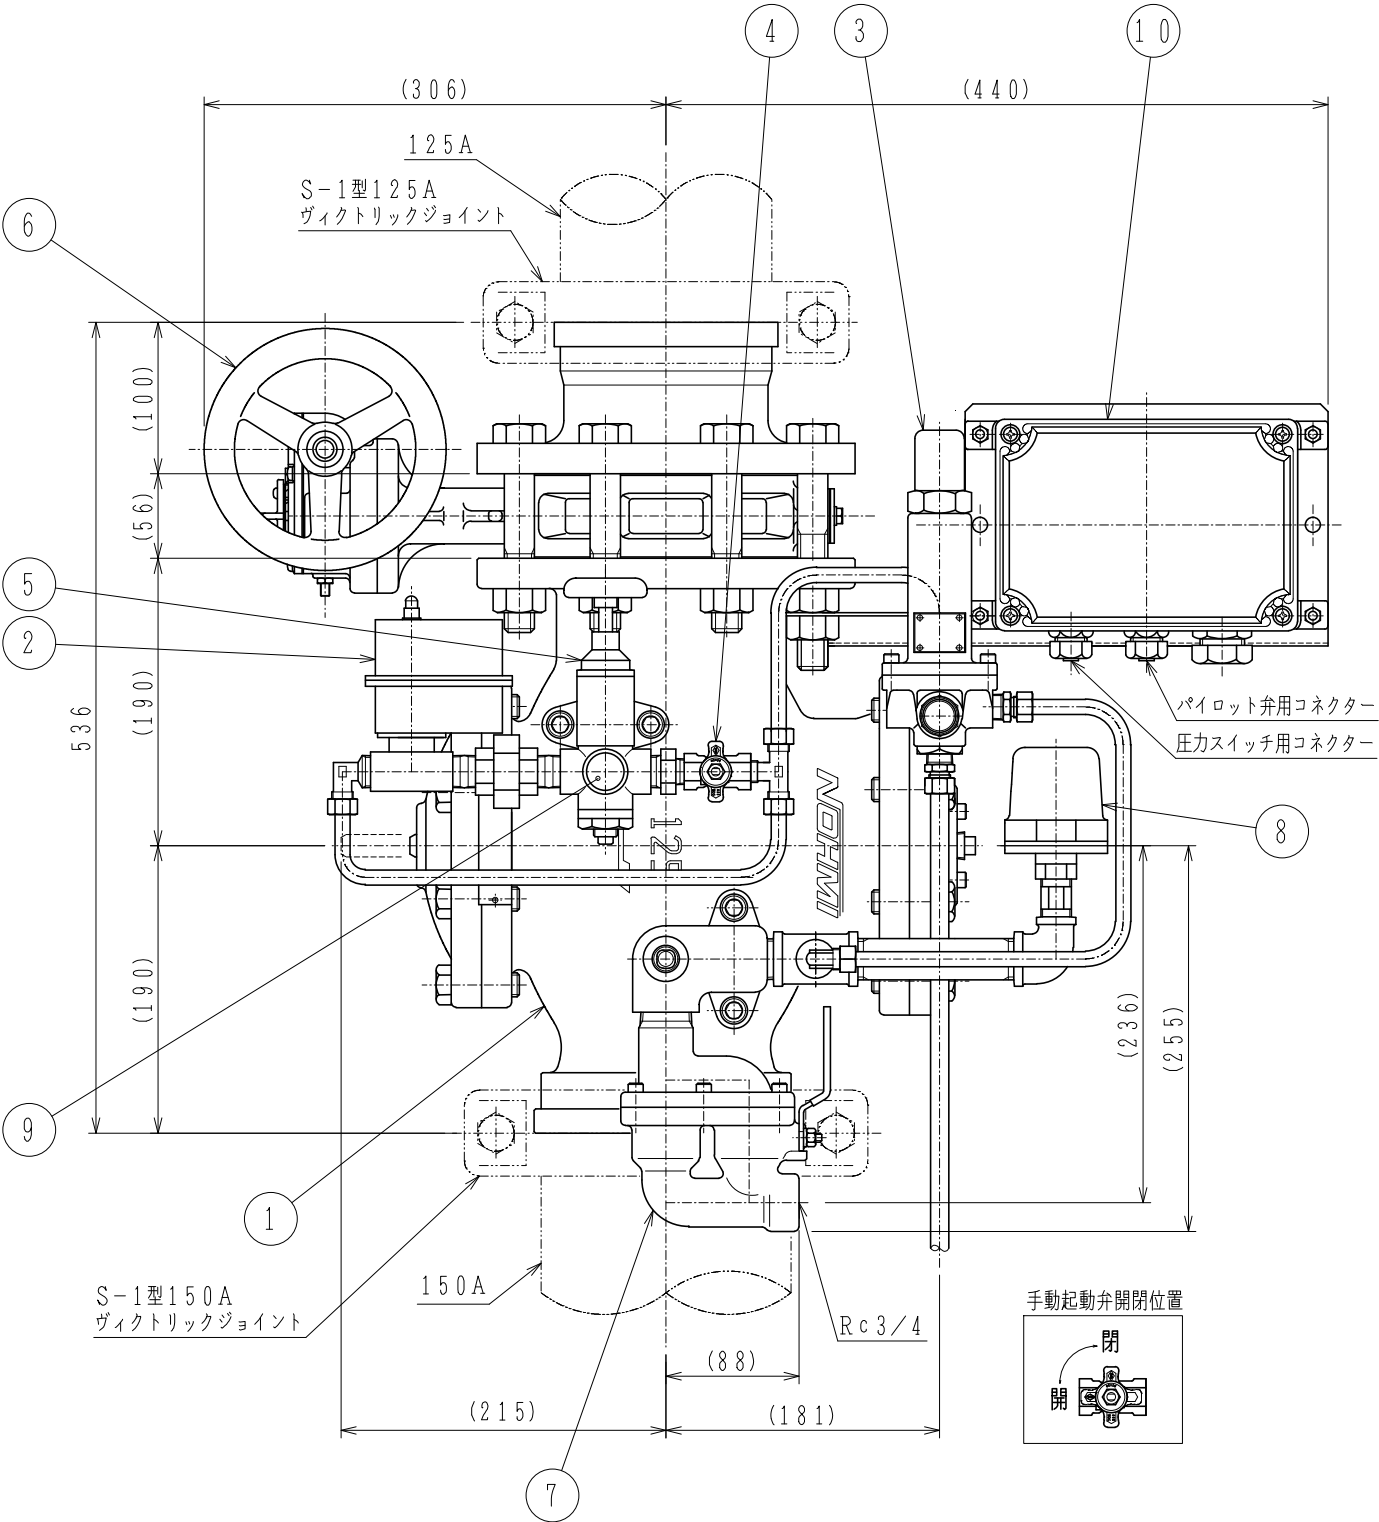

※端子箱のコネクター位置は標準的な例です。

トンネル内水噴霧設備										
MVCJ002-125型自動弁装置										
(125A, 18K)										
設計					No.					
承認		検図		設計		製図		縮尺		
図番	参考図									
能美防災株式会社										

No.	日付	記事	担当	承認
-----	----	----	----	----