




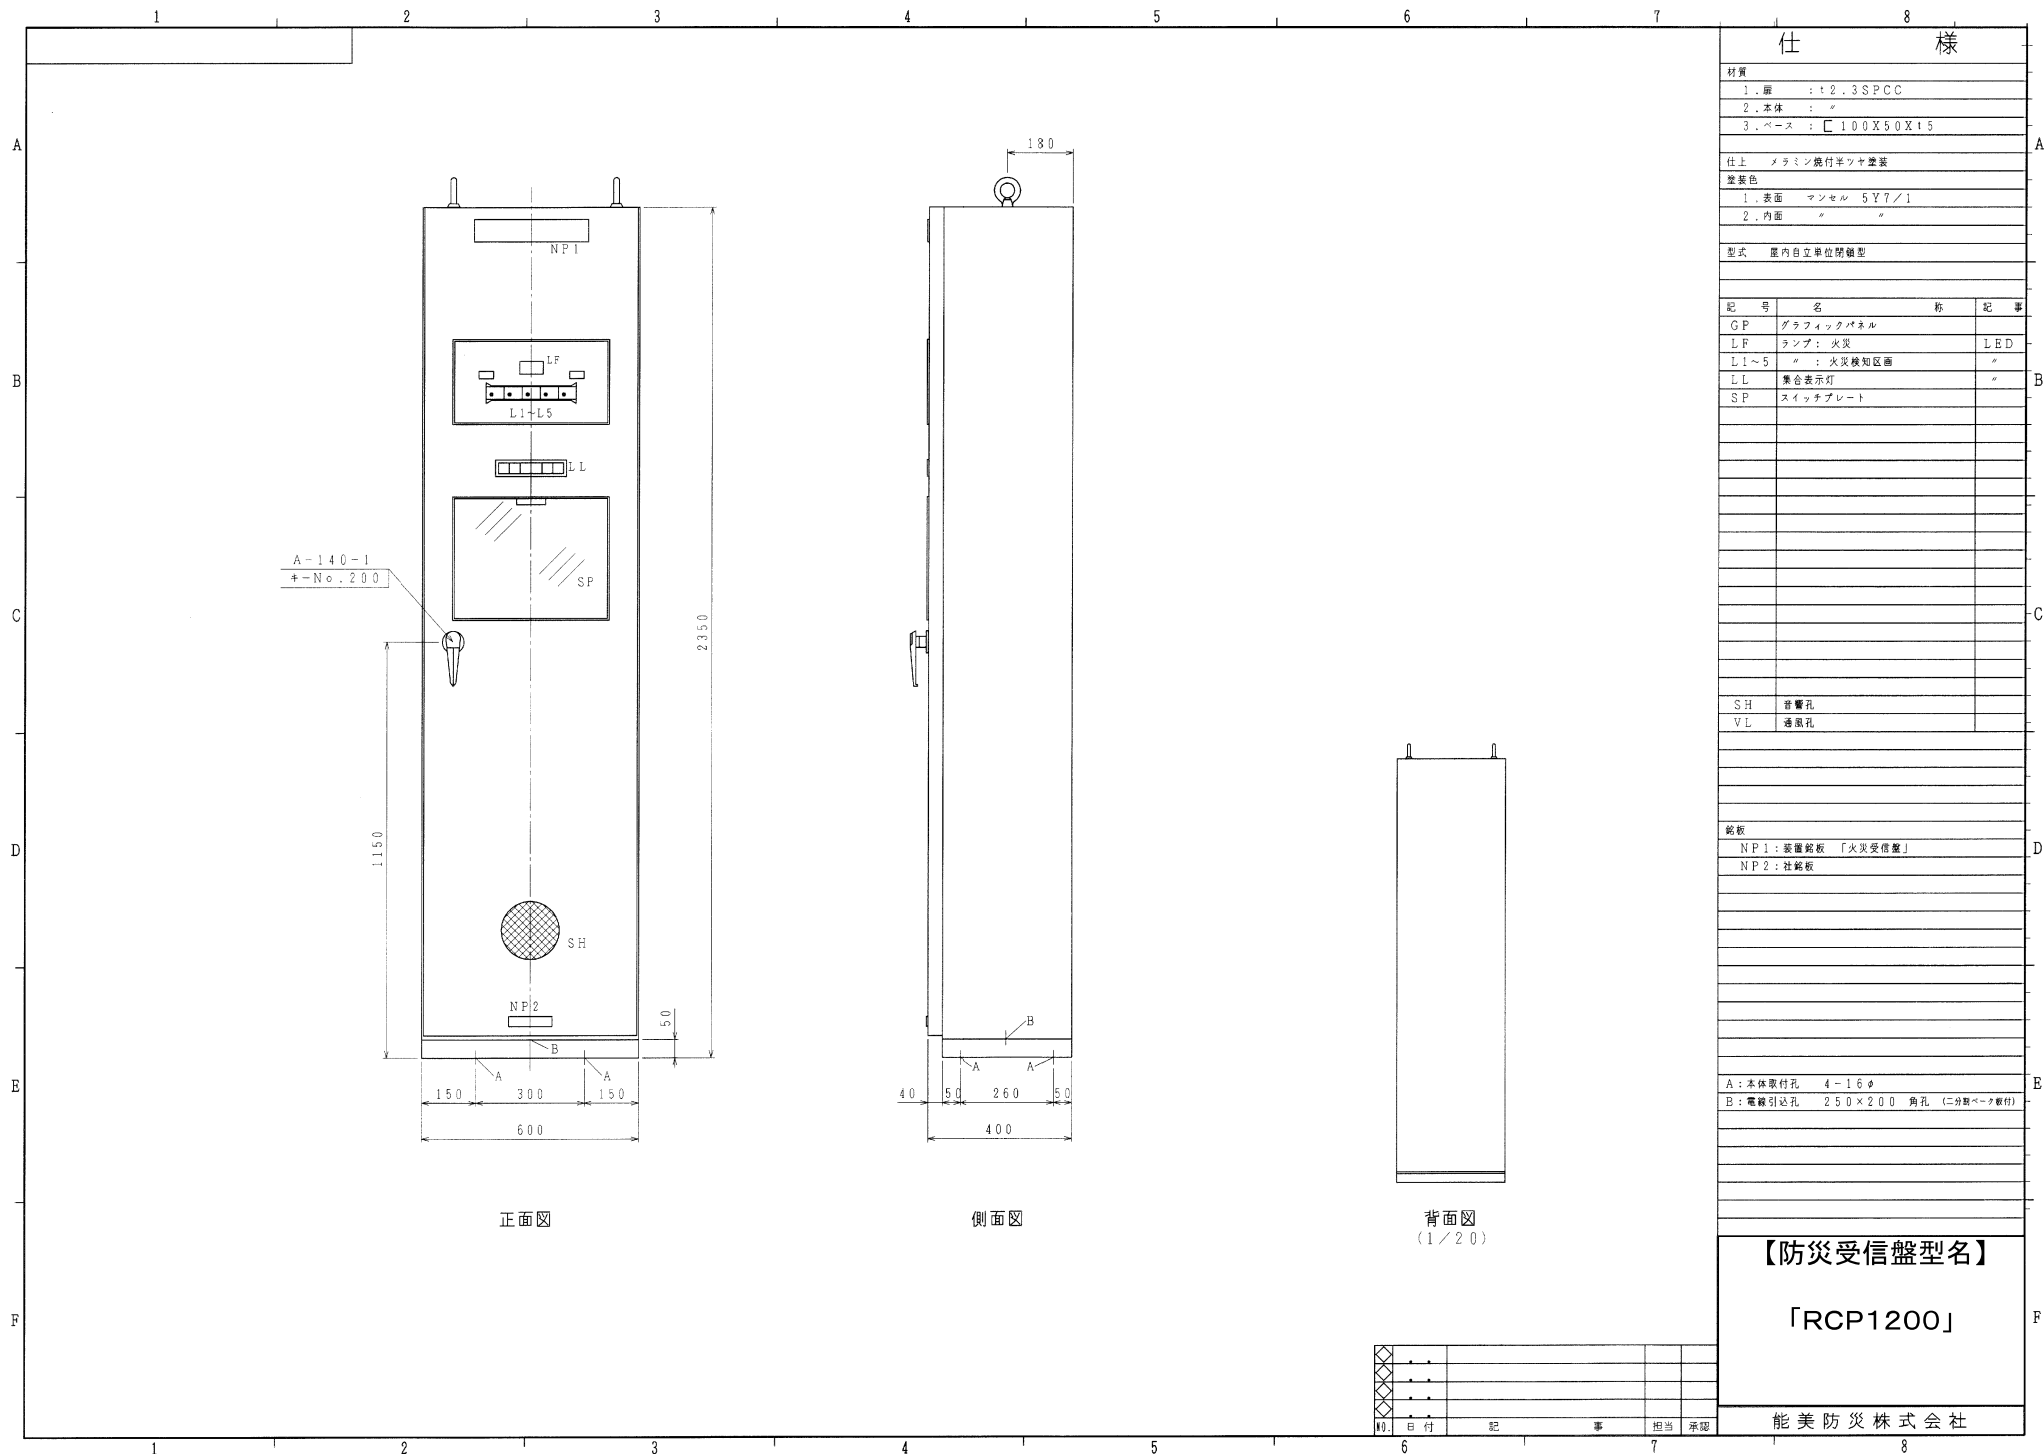

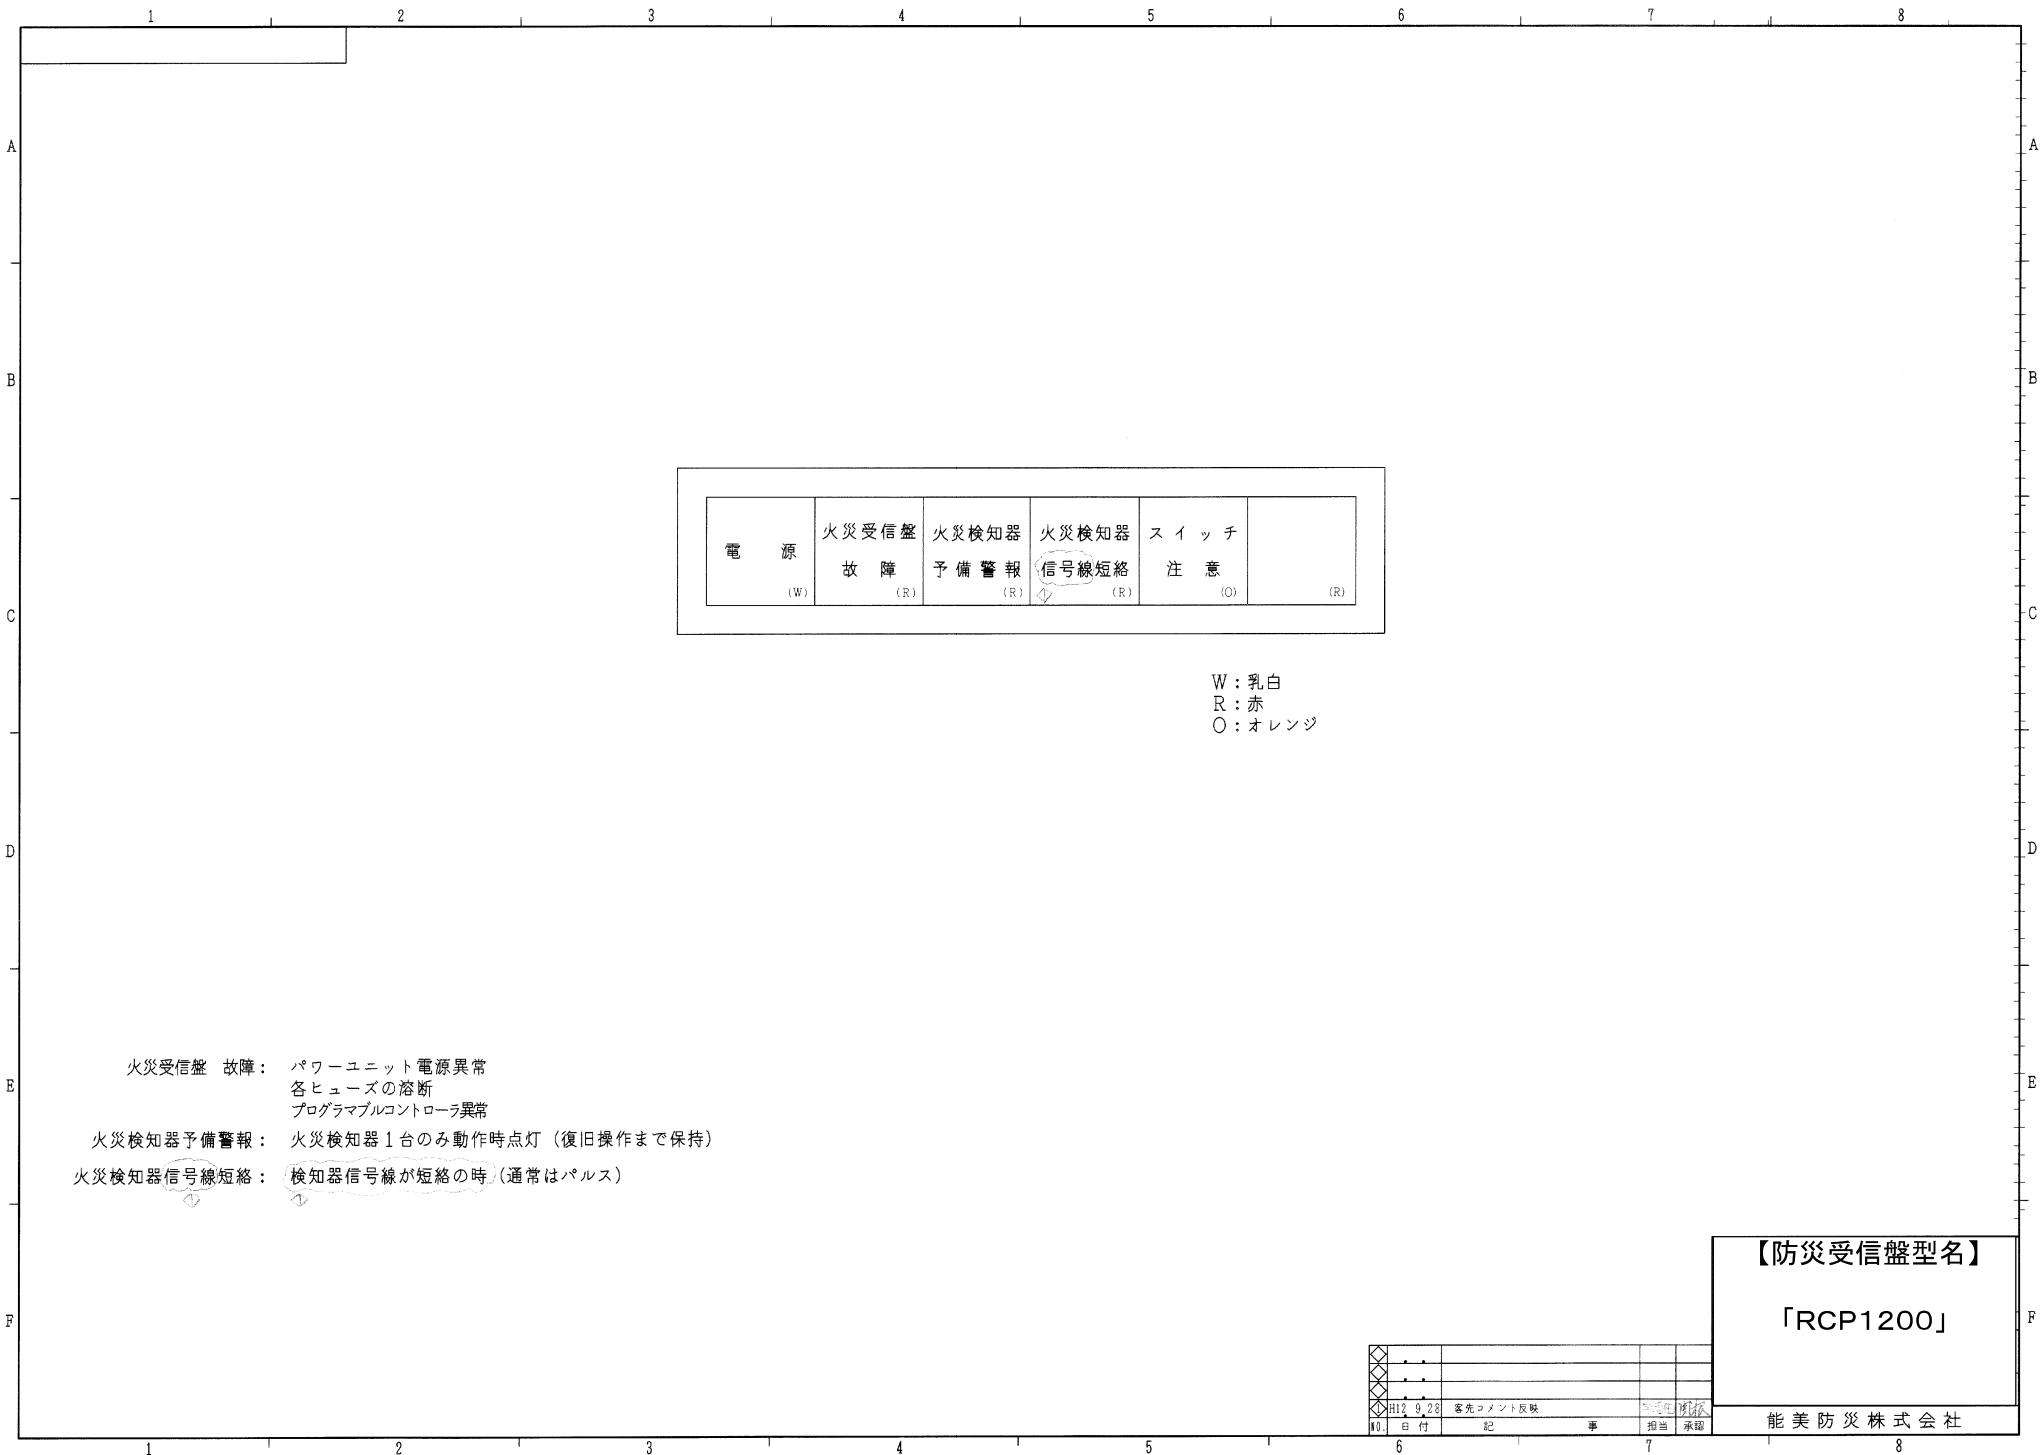

材質：t1.6SPCC
地色：黒N2.0
文字：シルク印刷（白）

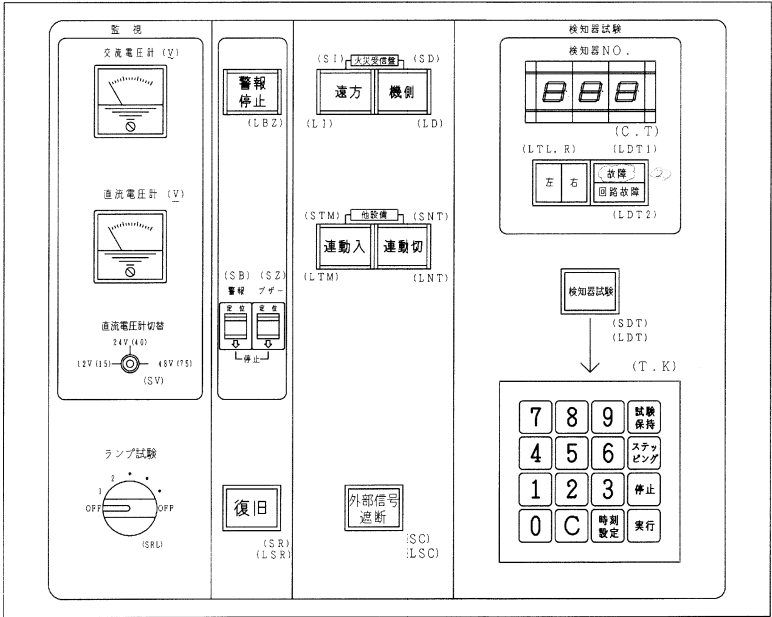

記号	名 称	記事	記号	名 称	記事	記号	名 称	記事
			LDT SDT	照光式スイッチ：検知器試験	LED (乳白)	C, T	ランプ：検知器試験 NO. 番号	T.S.B.G.
V	交流電圧計	0~150V	LSC SC	照光式スイッチ：外部信号遮断	LED (乳白)	LTL	ランプ：検知器試験 左	LED (乳白)
V	直流電圧計					LTR	：検知器試験 右	： (乳白)
SV	スイッチ：直流電圧計切替	トグル				LDT1	：検知器故障	： (赤)
SRL	スイッチ：ランプ試験	ロータリ	TK	スイッチ：検知器試験 NO. 操作	テンキーボード	LDT2	：検知器回路故障	： (赤)
SB	スイッチ：警報停止	2極2回ロック(赤)				LBZ	ランプ：警報停止	LED (黒)
SZ	スイッチ：プザー停止	2極2回ロック(赤)						
LI, SI	照光式スイッチ：遠方	LED (乳白)						
LD, SD	照光式スイッチ：機側	LED (乳白)						
LTM, STM	照光式スイッチ：連動入	LED (乳白)						
LNT, SNT	照光式スイッチ：連動切	LED (乳白)						
LSR, SR	照光式スイッチ：復旧	LED (乳白)						

() 内の記号は略しません

【防災受信盤型名】
「RCP1200」

NO.	日付	記 事	担当	承認
1121218		変更	宇田 隆雄	
112928		客先コメント反映	宇田 隆雄	

能美防災株式会社