’15. 9.

| MV120 | MAC156型<br>GKM02893 |
|---|---|

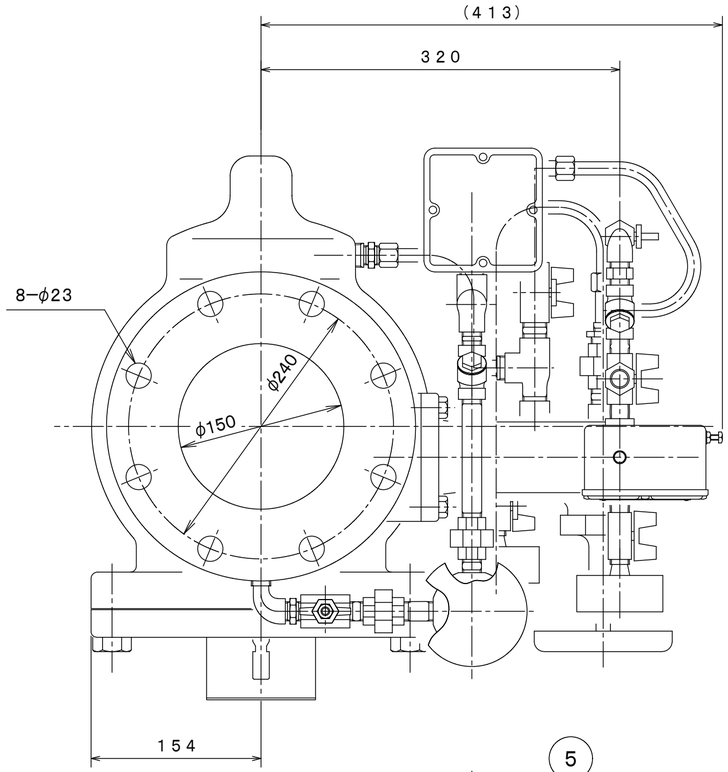


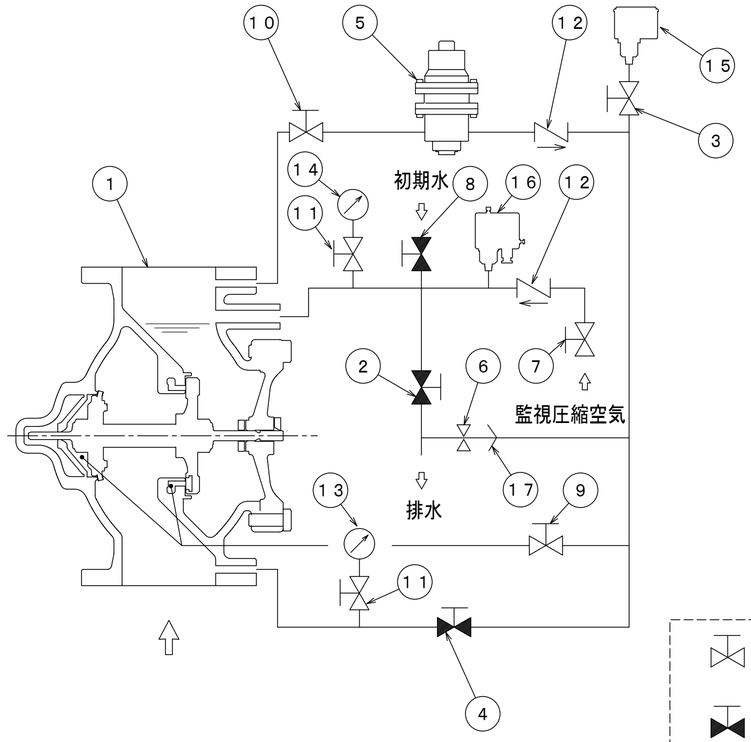


開
閉

※弁開閉の状態は常時（監視時）の場合を示す。

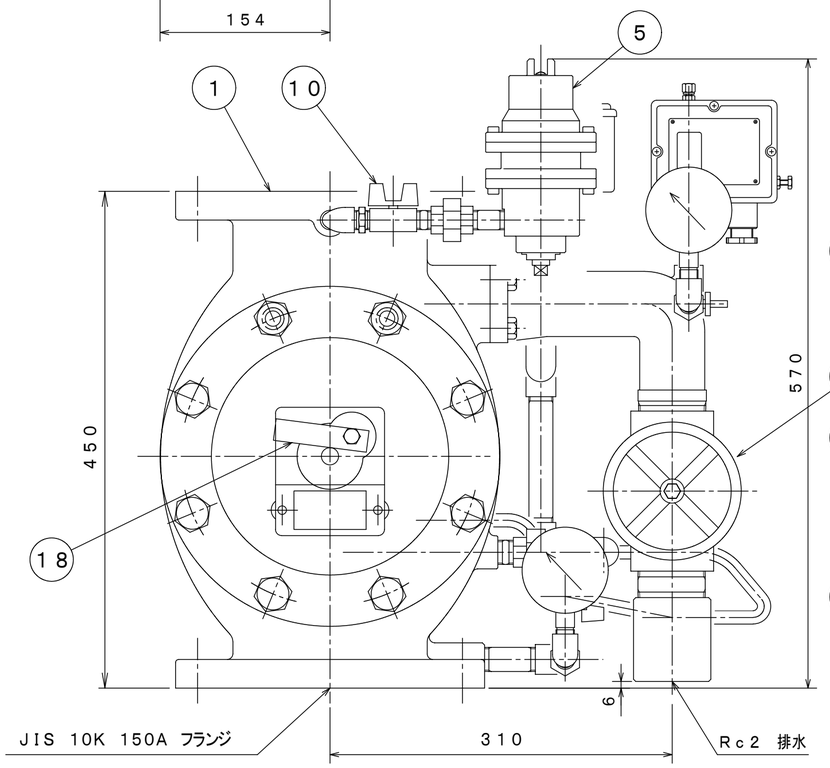


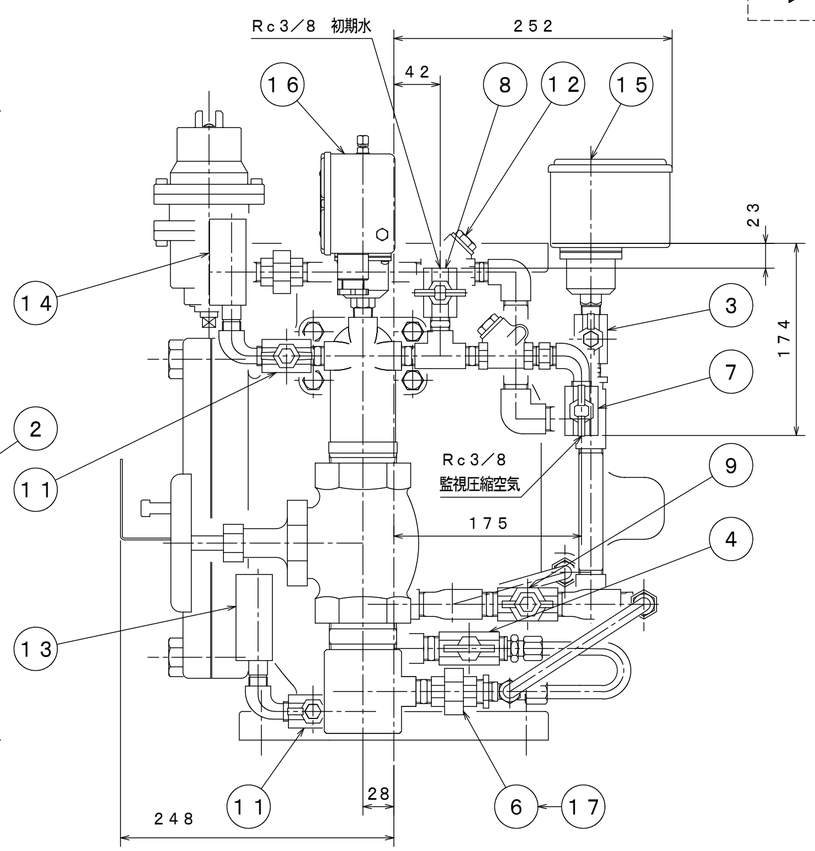


| 仕様 | |
|---|---|
| 国検型式番号 | 流第10～3～1号 |
| 呼び圧力，呼び径 | 10K−150 |
| 使用圧力範囲 | 0.5～1.4MPa |
| 最大使用流量 | 4800L／min |
| 圧力損失値 | 69.0m（直管相当長さ）<br>0.08MPa |
| 監視空気圧力 | 0.4MPa |
| 取付方向 | 縦 |
| 塗装色 | 赤 |
| 質　量 | 約123kg |

| 番号 | 名　称 | 材質 | 記事 |
|---|---|---|---|
| 18 | ラッチ | SUS304 | |
| 17 | ストレーナ | SUS304 | 金網 |
| 16 | 圧力スイッチ（減圧） | | PL650N型 |
| 15 | 圧力スイッチ（流水） | | MSP013A型 |
| 14 | 圧力計（二次） | | |
| 13 | 圧力計（一次） | | |
| 12 | 逆止弁 | CAC406 | 10A |
| 11 | ゲージコック | C3771 | 10A |
| 10 | アクセラレータ制御弁 | C3771 | 10A |
| 9 | 中間室遮断弁 | C3771 | 15A |
| 8 | 初期水供給弁 | C3771 | 10A |
| 7 | 監視圧縮空気制御弁 | C3771 | 10A |
| 6 | オートドリップ | SUS304 | φ3オリフィス |
| 5 | アクセラレータ | C3604 | MAE012型 |
| 4 | テスト弁 | C3771 | 15A |
| 3 | 信号停止弁 | C3771 | 10A |
| 2 | 排水弁 | CAC406 | 50A |
| 1 | 自動警報弁 | FC200 | |

MAC156−AC型
乾式流水検知装置

| 発行 | 第2技術部消設管理課 | 尺度 | |
|---|---|---|---|
| 図番 | MV4112 | | 5 |

能美防災株式会社