

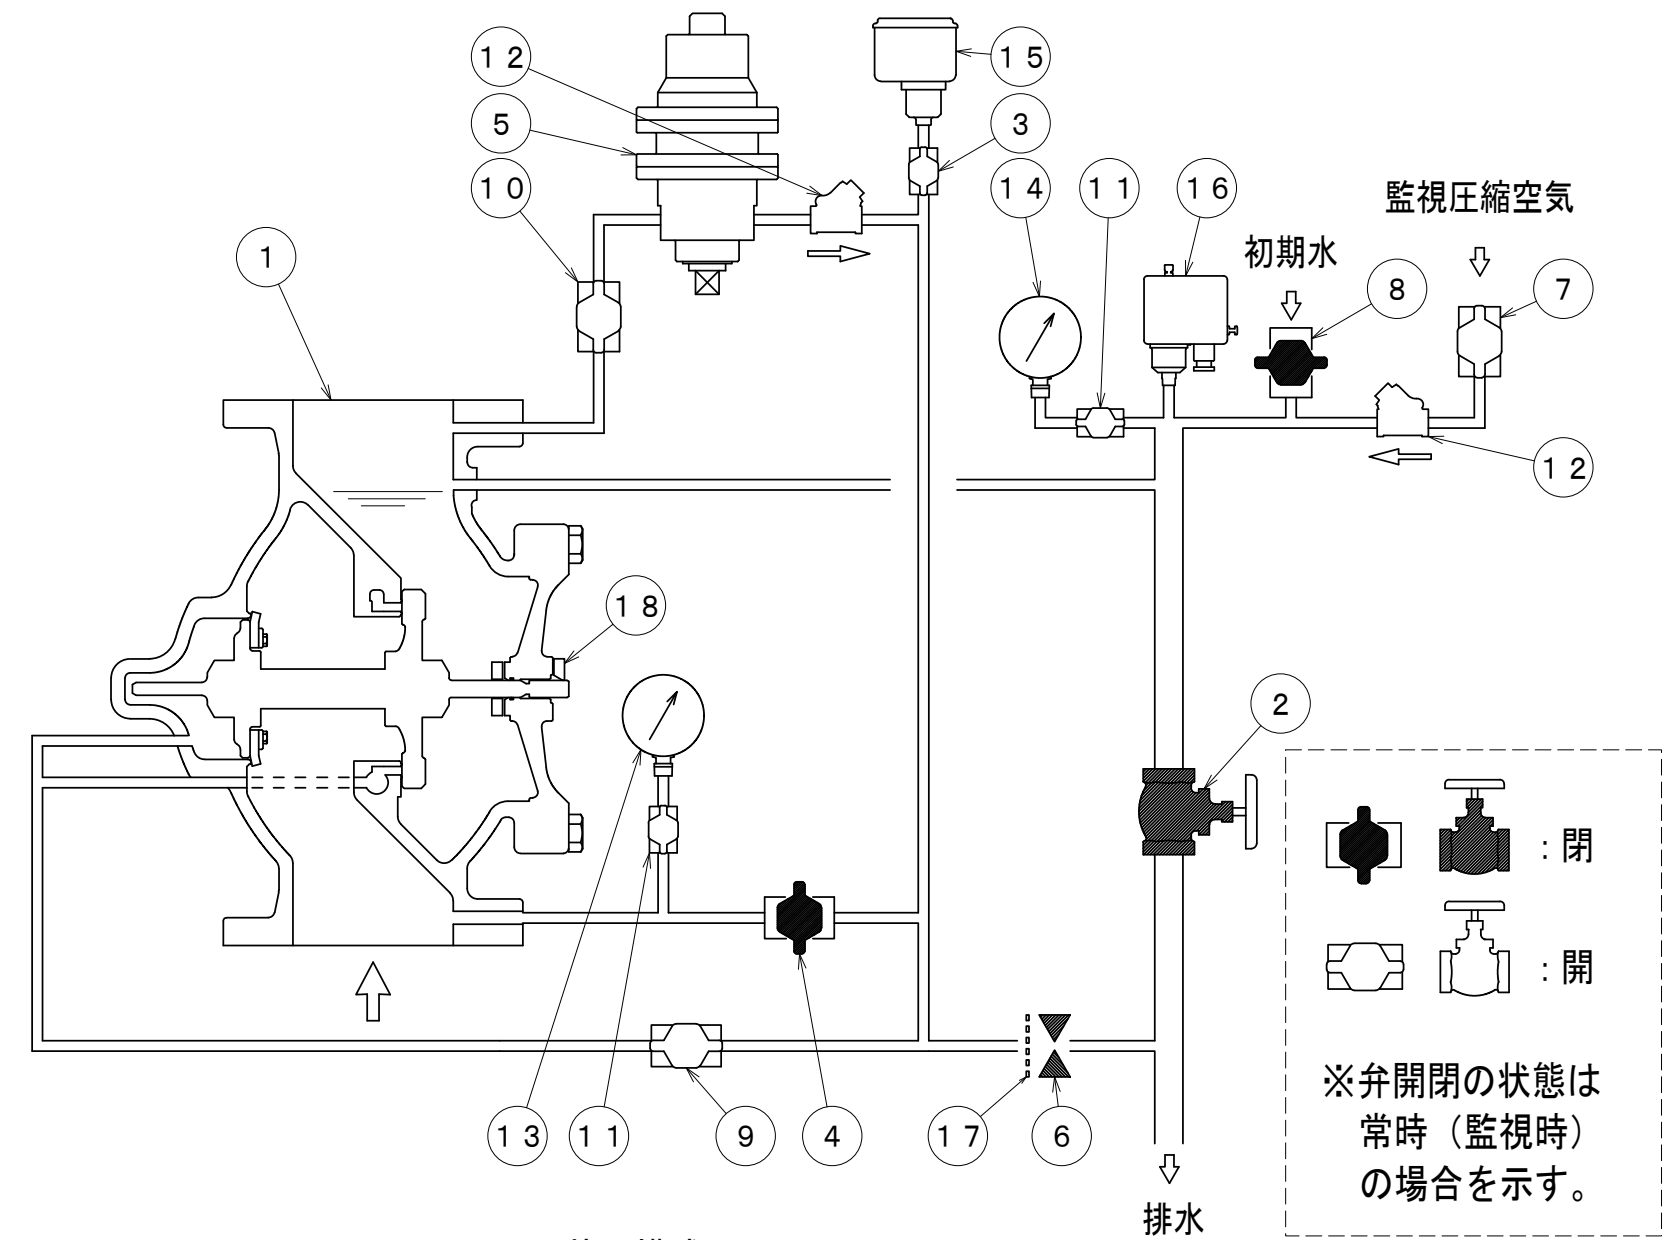
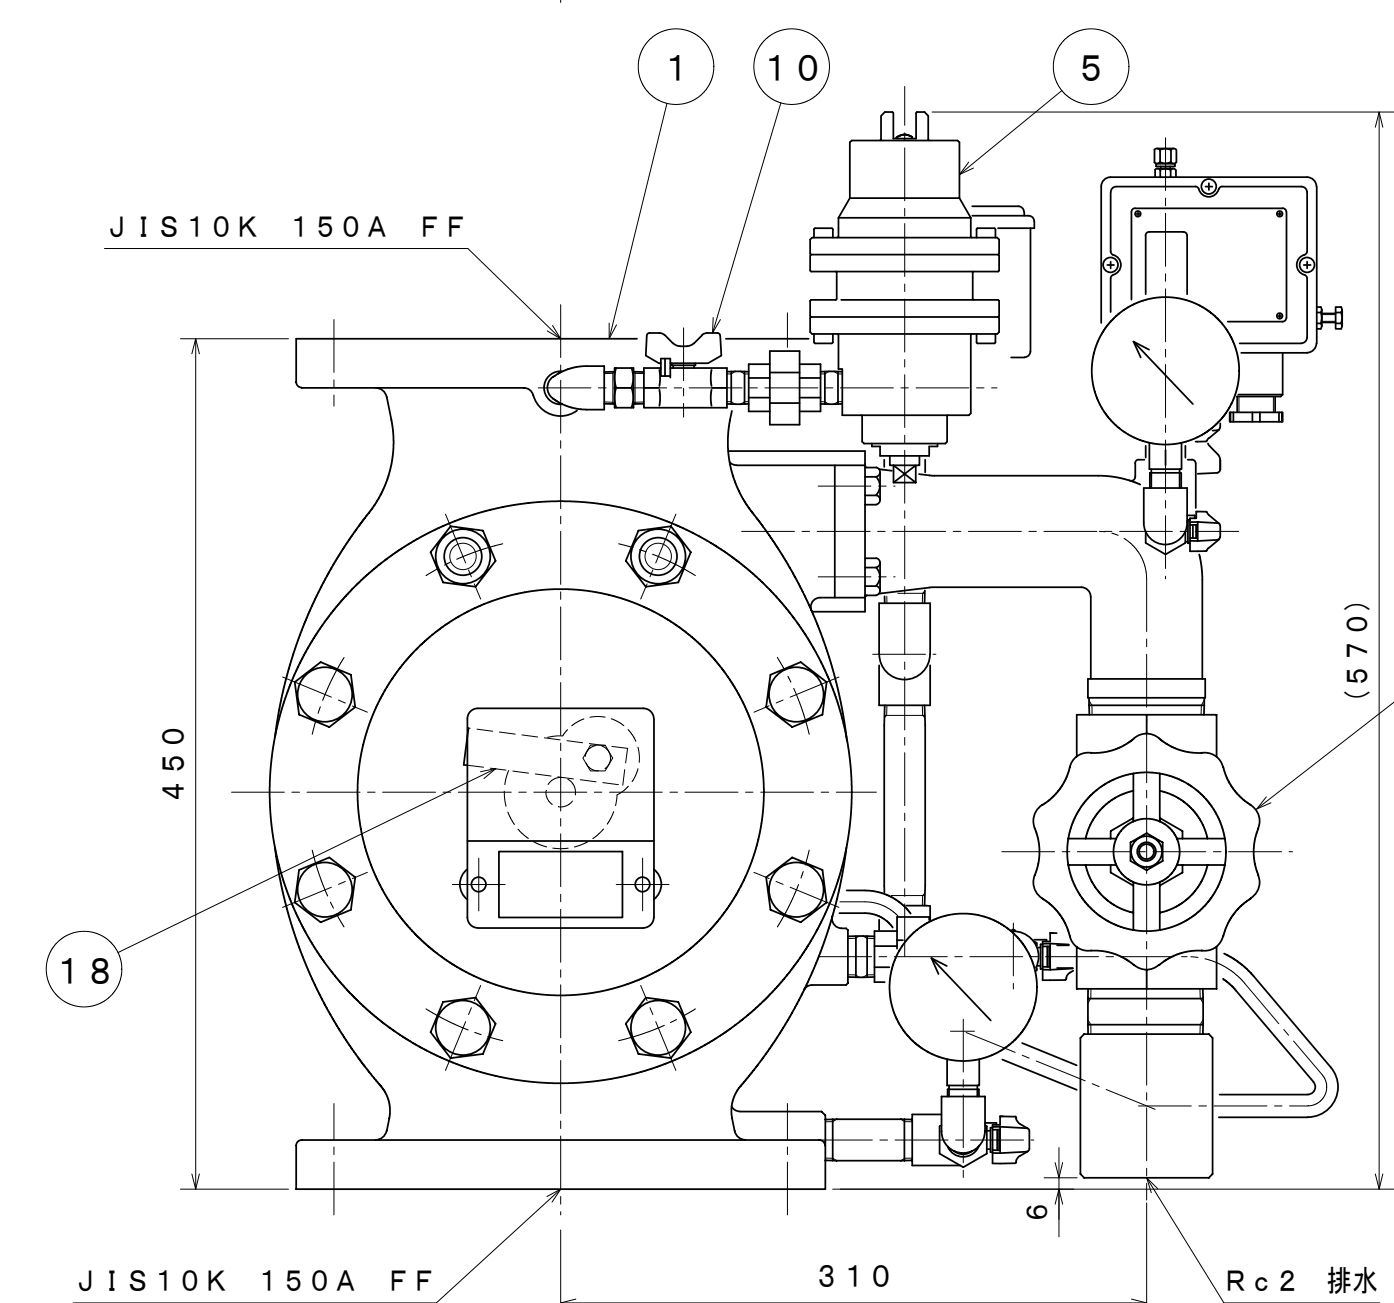


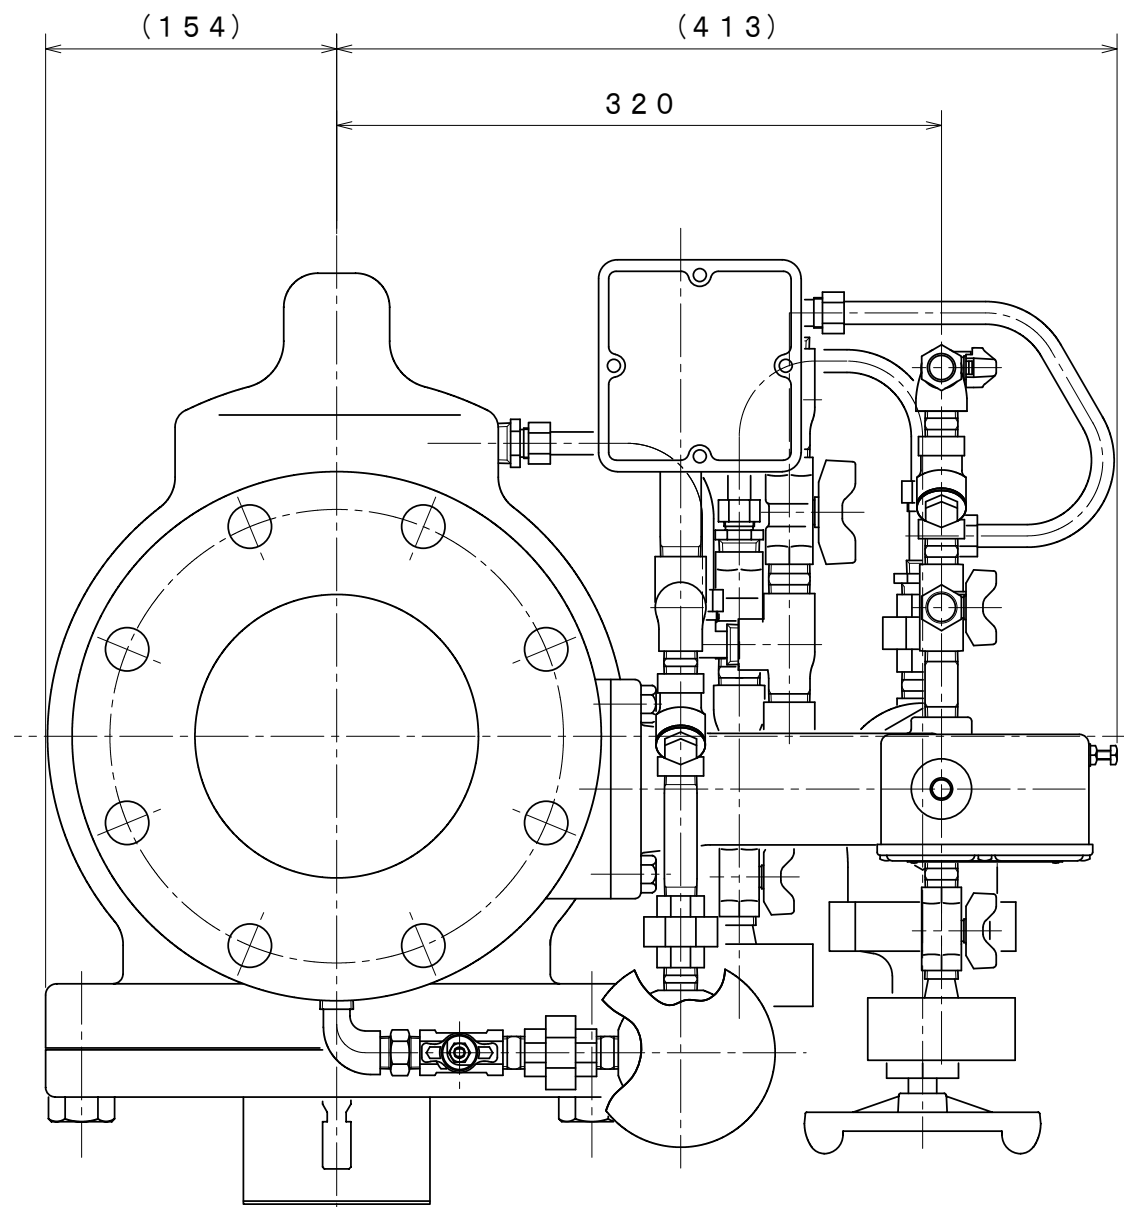

装置構成図

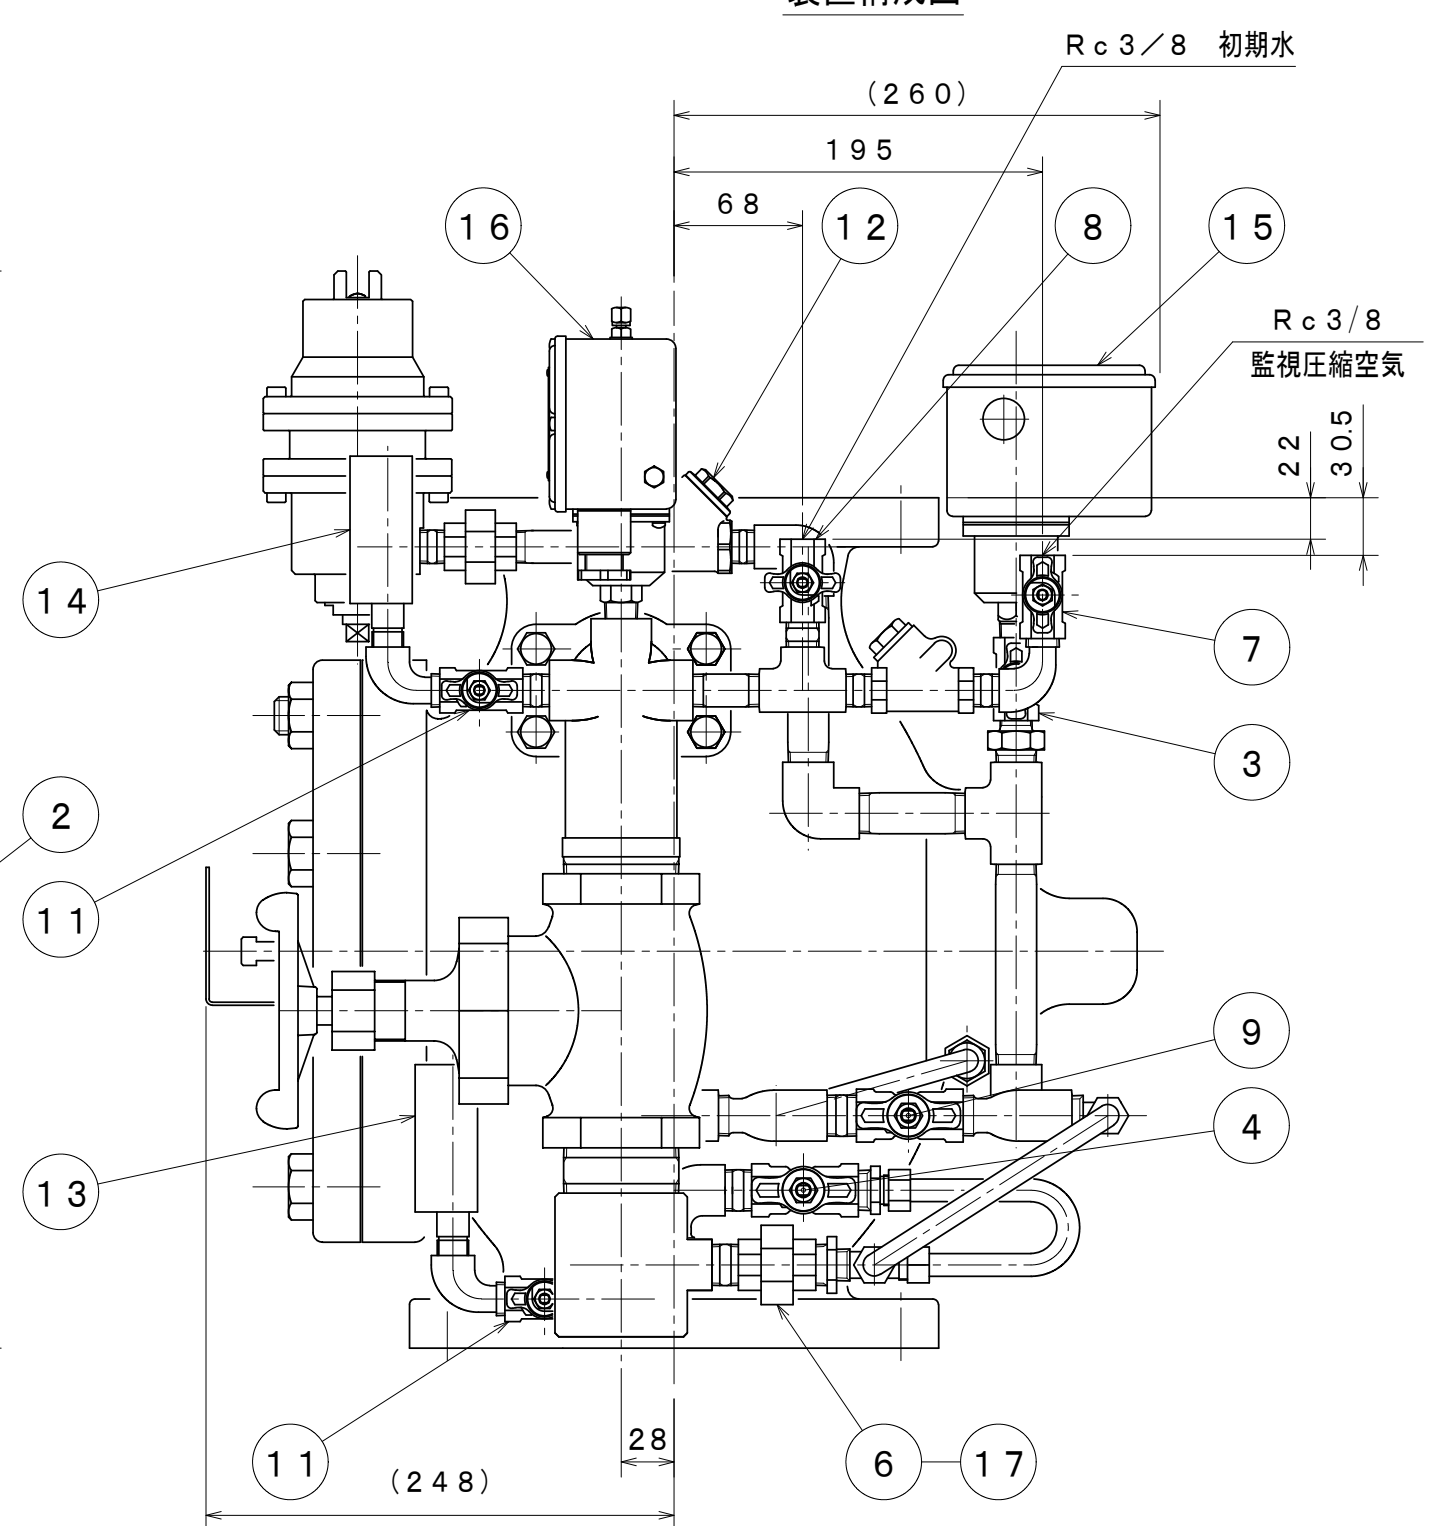

仕 様	
国検型式記号	流第 10～3～1 号
呼び圧力・呼び径	10K－150
使用圧力範囲	0.5～1.4MPa
最大使用流量	4800L/min
圧力損失値	69.0m (直管相当長さ) 0.08MPa
監視空気圧力	0.4MPa
取付方向	縦
塗装色	赤
質量	約123kg

18	ラッチ	SUS304	
17	ストレーナ	SUS304	金網
16	圧カスイッチ (減圧)		PL-650NS型
15	圧カスイッチ (流水)		MSP013A型
14	圧力計 (2次)		監視圧力用
13	圧力計 (1次)		1次圧力用
12	逆止弁	CAC406	10A
11	ゲージコック	C3771	10A
10	アクセラレータ制御弁	C3771	10A
9	中間室遮断弁	C3771	15A
8	初期水供給弁	C3771	10A
7	監視圧縮空気制御弁	C3771	10A
6	オートドリップ	SUS304	φ3オリフィス
5	アクセラレータ	C3604	MAE012型
4	テスト弁	C3771	15A
3	信号停止弁	C3771	10A
2	排水弁	CAC406	50A
1	自動警報弁	FC200	

MAC156-AC型			
乾式流水検知装置			
発 行	第2技術部消設管理課	縮尺	九
図番	MV4112		6
能美防災株式会社			