


仕 様

材質：合成樹脂（赤色、t 2）
 文字：白色印刷
 取付：取付穴を使用して配管等に取付け
 て下さい。接着する場合は、裏面
 に両面接着テープを張って下さい。

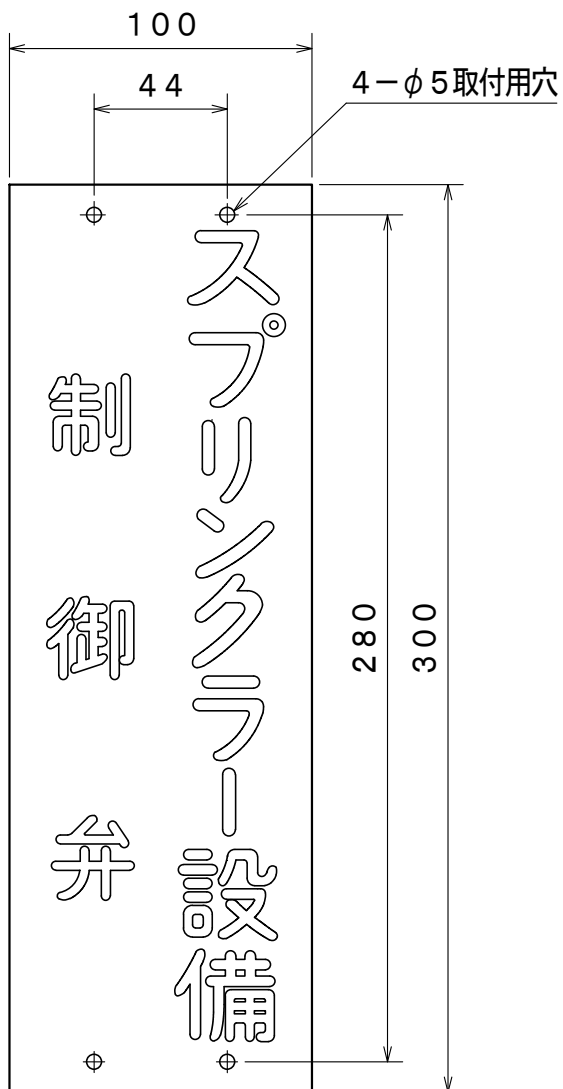

| MZP 406V | MZP 302V | MZP 303V | MZP 205V | MZP 204V | MZP 202V | 型式名称 |
|------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------|
| 泡消火設備 末端試験弁 | 泡消火設備 制御弁 | 泡消火設備 手動起動弁 | 放水型スプリンクラー設備 制御弁 | スプリンクラー設備 末端試験弁 | スプリンクラー設備 制御弁 | 記載文字 |
| 特定駐車場用 泡消火設備用 | 泡消火設備用 | | 放水型スプリンクラー 設備用 | スプリンクラー 設備用 | | 備考 |

注：記載文字は型式によって異なります。図はMZP202V型
 の場合です。

消火設備用
 標識板（縦型）

発行 第2技術部消設管理課 縮尺 1/2.5

図番 MZ 6003 5

能美防災株式会社