


MD400 MUWJ002-J-6~40L型

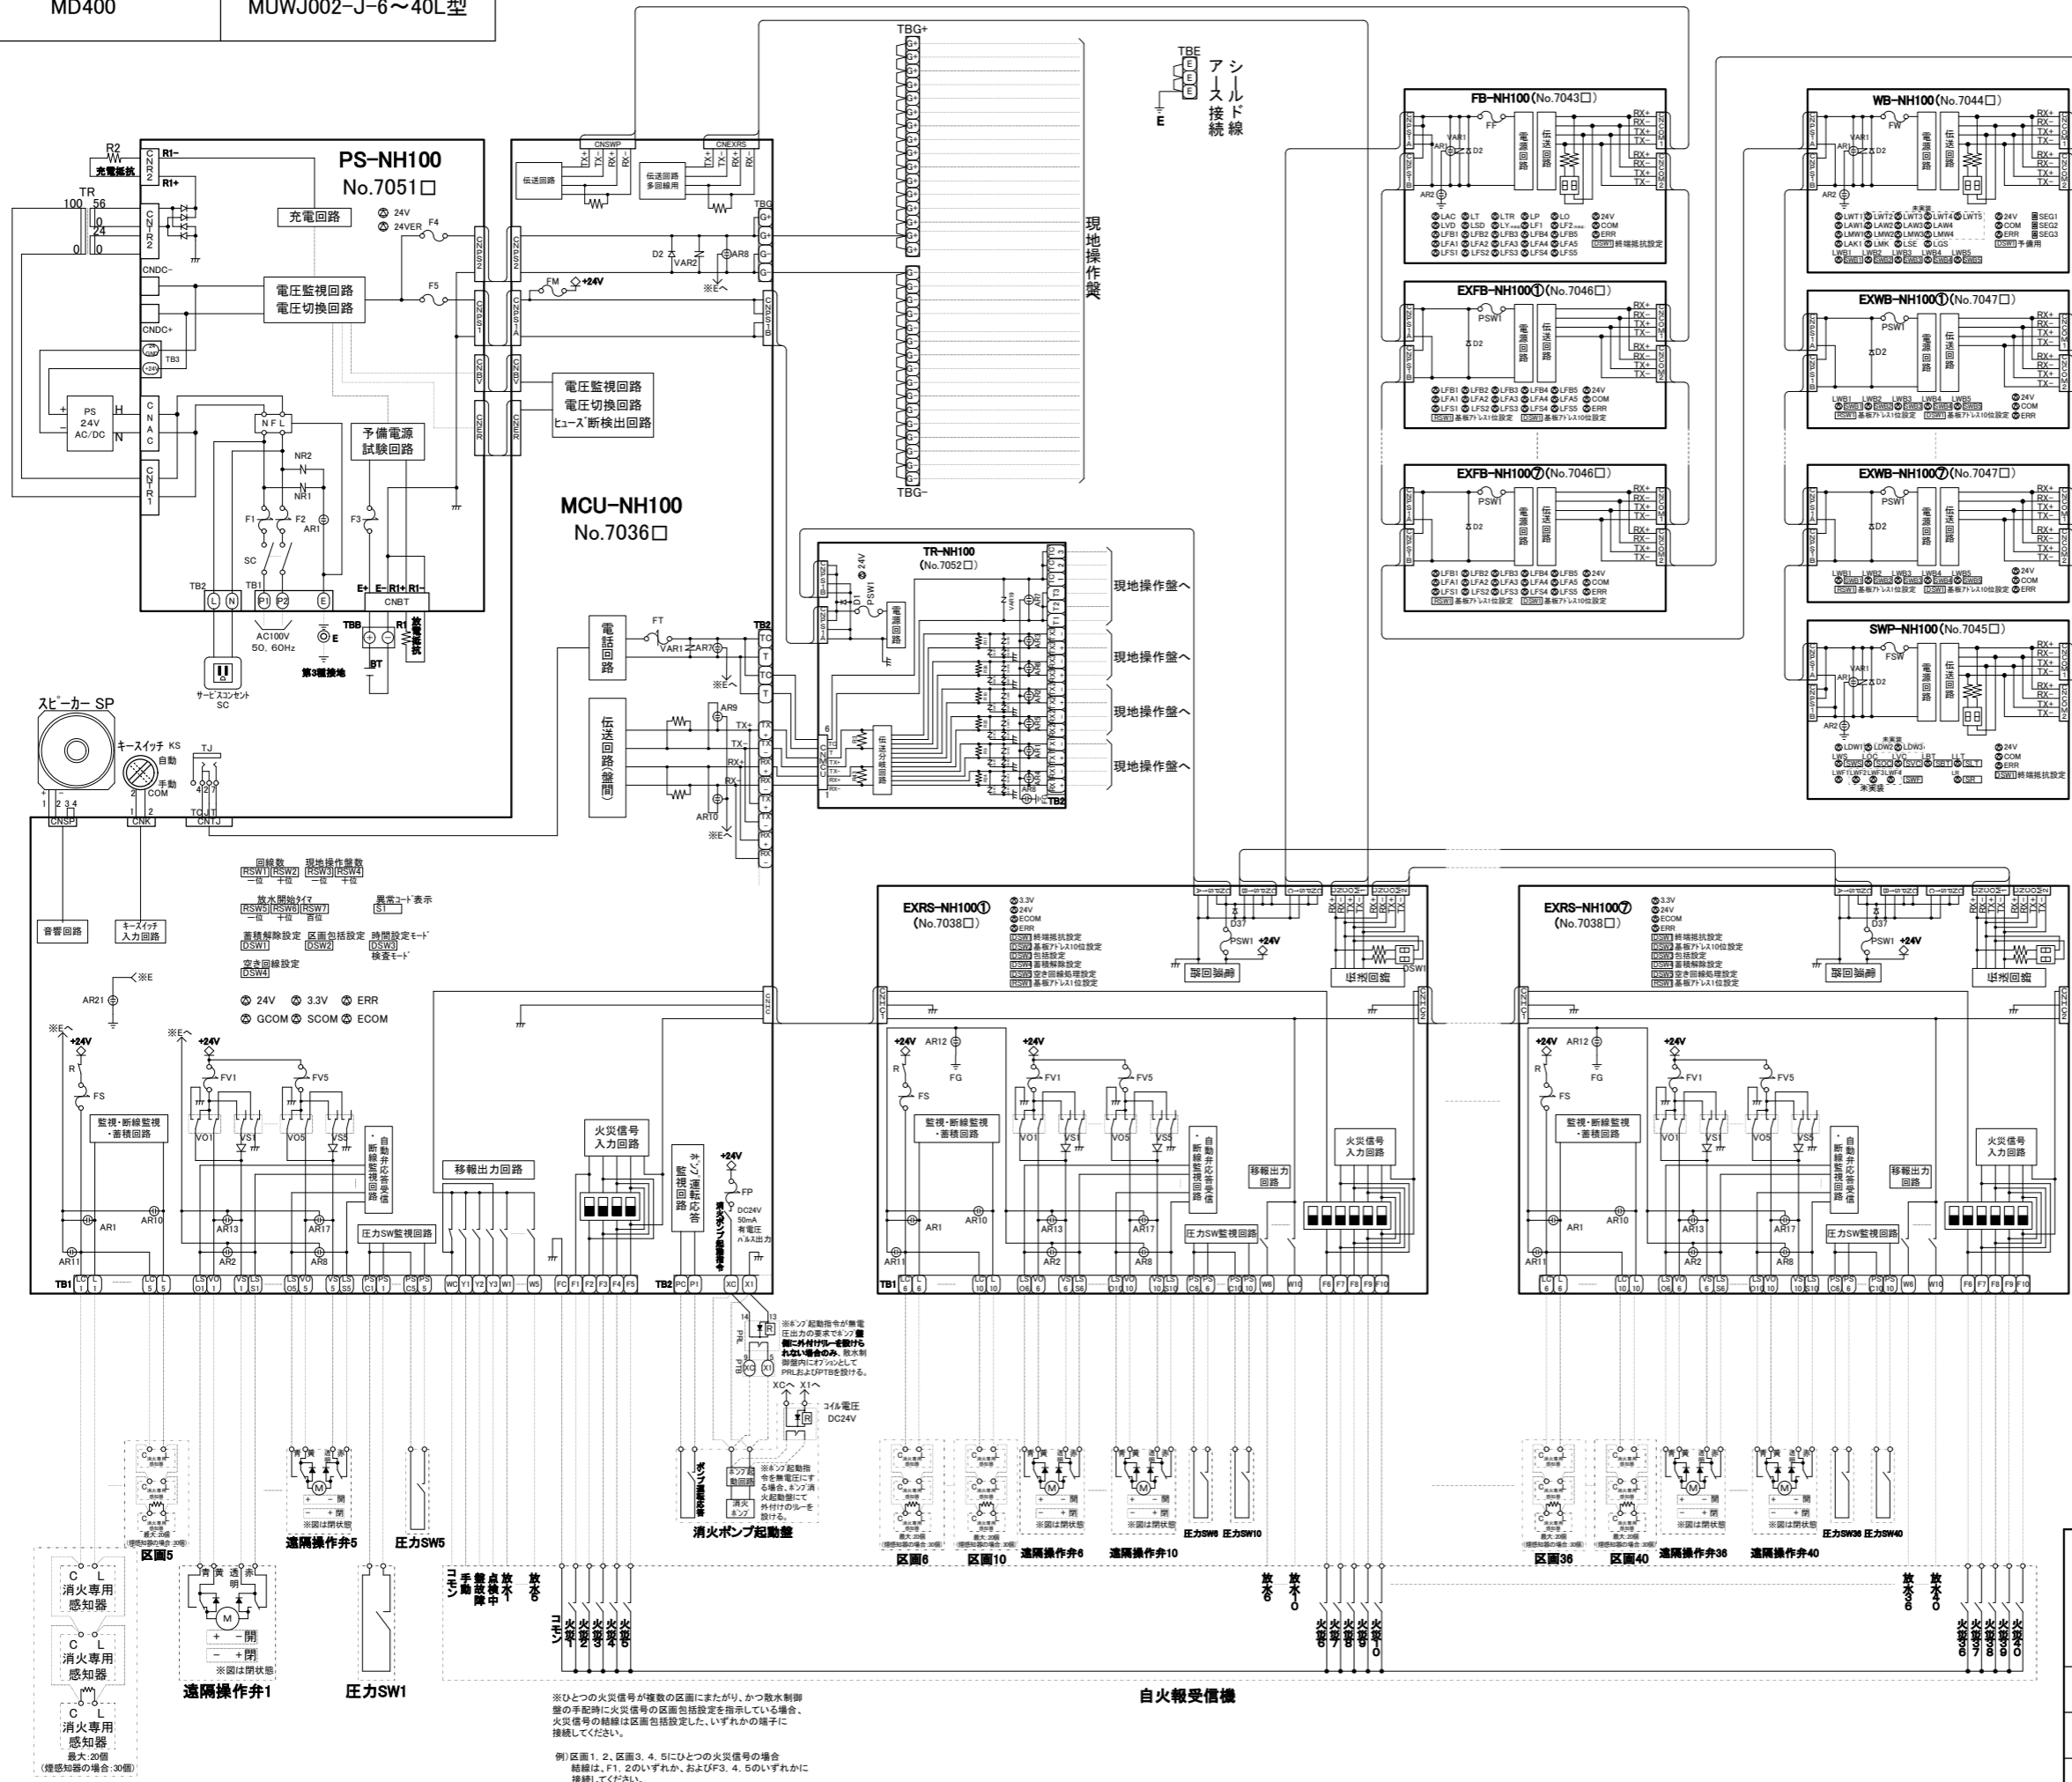

MUWJ002-J-6~40L型
 散水制御盤
 総合回路図

発行	第2技術部消設管理課	尺度	1/2
図番	MD8068		2

能美防災株式会社

※ひとつの火災信号が複数の区画にまたがり、かつ散水制御盤の手配時に火災信号の区画包括設定を指示している場合、火災信号の結線は区画包括設定した、いずれかの端子に接続してください。

例) 区画1、2、区画3、4、5にひとつの火災信号の場合
 結線は、F1、2のいずれか、およびF3、4、5のいずれかに接続してください。