

## スプラッシュα 緊急時の対応

表示機のシステム起動中灯が点灯し音響警報が鳴動した場合は、下記の対応を取ってください。

### 火災時


操作は必要ありません。

火災報知設備の状態、現場を確認し、火災の状況により、**初期消火、消防への通報、避難**などの適切な対応を取ってください。

### 非火災時（放射停止）

火災報知設備の状態、現場を確認し、**火災が発生していないことを確認**してください。  
 本体ユニット左上の**制御弁レバー**を下げて閉止してください。  
 表示機の音響停止ボタンを押して**音響を停止**してください。

#### 制御弁の閉止

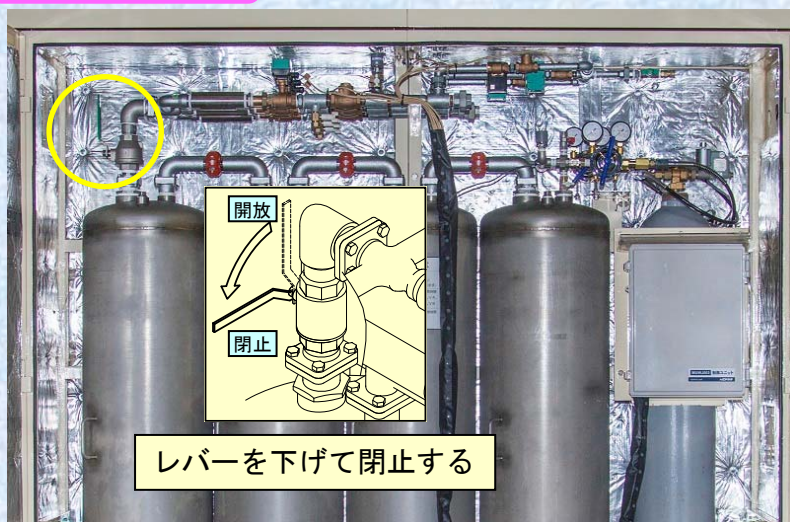

レバーを下げて閉止する

※写真は屋外型本体ユニット

#### 音響の停止



管理室等の  
表示機を操作

表示機の音響停止ボタンを押す

- ◆緊急時の対応をしたのちは、点検会社に復旧・点検を依頼してください。
- ◆通常時は表示機のユニット電源灯のみが点灯しています。  
**異常灯が点灯**した場合は、点検会社にご連絡ください。