
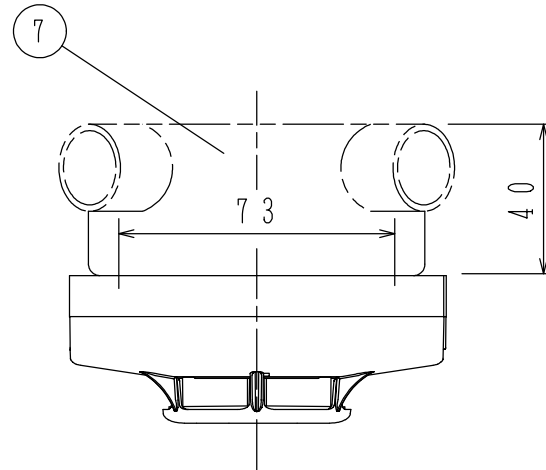



'24. 03.

埋込ボックス使用の場合


露出ボックス使用の場合

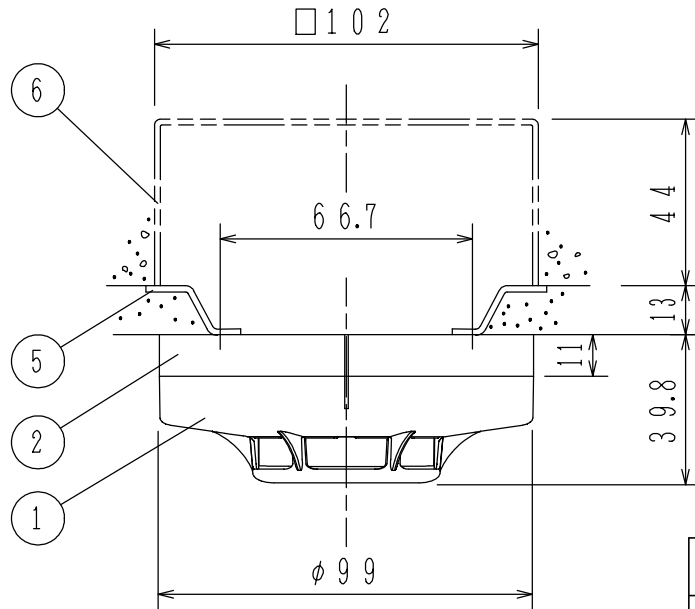

使用機器	組品型名 (ヘッド型名)	付属回路
	FDKJ051R-R (FDKJ051R-D)	—
	FDKJ051R-R-X (FDKJ051R-D-X)	室外表示灯回路付

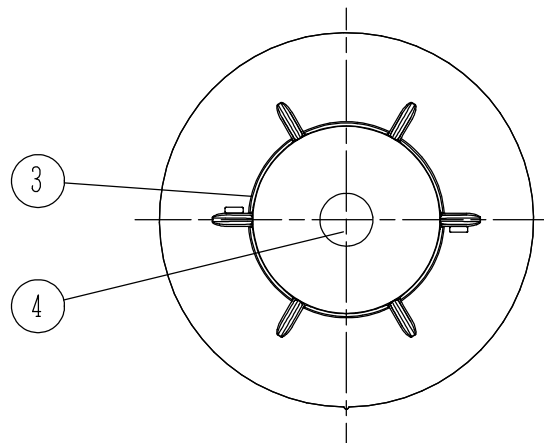

接続図

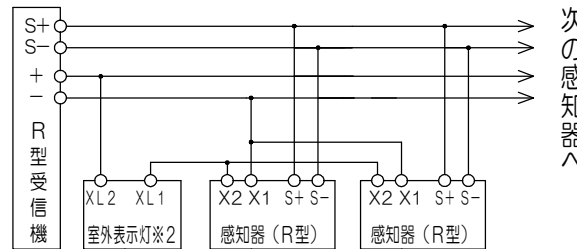

※2 室外表示灯または移報アダプタ（-X型感知器のみ）
室外表示灯の接続は極性に注意願います。
移報アダプタの接続については、各移報アダプタの資料をご参照ください。

仕 様

- 種別：光電アナログ式スポット型感知器（試験機能付）
- 国検型式番号：感第2023～31号
- 公称感知濃度：2.4～17.2%/m（0.2%/m刻み）
- 定格電圧、電流：DC24V、200mA
- 確認灯：赤色発光ダイオード
- 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）
- 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
- 主材：[本体、ベース（※1）]難燃性樹脂（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9.3近似色）
- 質量（ベース含む）：[-X無]約108g [-X付]約126g
- 感知器ヘッド型名：左表参照
- 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- 適合ベース：[-X無] FZB013-2, FZB018-2, FZBJ014-R-2
[-X付] FZB013-4, FZB018-4, FZBJ014-R-4
- 適合ボックス：
 - 埋込ボックスを使用する場合
 - 中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340（102×102×44）
 - 塗代カバー JIS C 8340 ⑤
 - 露出ボックスを使用する場合
 - 丸形露出ボックス JIS C 8340（呼び19, 25）

備考

●湯気・埃環境強化型

（注）火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 ベースの色がライトグレーの場合があります。

FDKJ051R-Rシリーズ 光電アナログ式スポット型感知器（試験機能付） 露 出 型

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FDKJ60460		0
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 金輪	7	丸形露出ボックス		
2	露出型ベース	5	塗代カバー				
3	確認灯（全周）	6	中形四角アウトレットボックス浅形				