



--	--

露出ボックス使用の場合

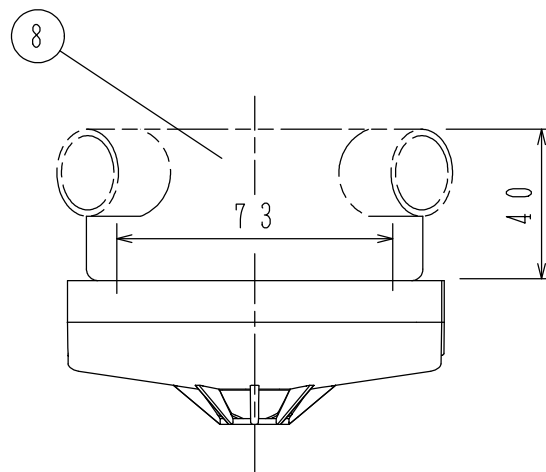

使用機器	組品型名 (ヘッド型名)	付属回路
	FDL J026R-R (FDL J026R-D)	—
	FDL J026R-R-X (FDL J026R-D-X)	室外表示灯回路付

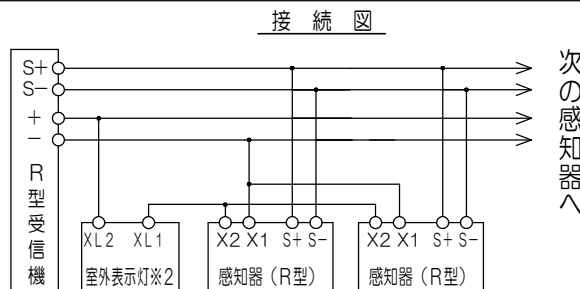

※2 室外表示灯または移報アダプタ（-X型感知器のみ）
 室外表示灯の接続は極性に注意願います。
 移報アダプタの接続については、各移報アダプタの資料をご参照ください。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	感熱素子	7	中形四角アウトレットボックス浅形		
2	露出型ベース	5	種別表示シール 金輪	8	丸形露出ボックス		
3	確認灯	6	塗代カバー				

(1) 種別：熱アナログ式スポット型感知器（試験機能付）
(2) 国検型式番号：感第2023～12号
(3) 公称感知温度：40℃～85℃（1℃刻み）
(4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA
(5) 確認灯：赤色発光ダイオード
(6) 感熱素子：サーミスタ
(7) 使用温度範囲：－10℃～65℃（結露なきこと）
(8) 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
(9) 主材：[本体、ベース（※1）] 難燃性樹脂（ナチュールホワイト（NAW） マンセルN9.3近似色）
(10) 質量（ベース含む）：[－X無] 約97g [－X付] 約115g
(11) 感知器ヘッド型式：左表参照
(12) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
(13) 適合ベース：[－X無] FZB013-2, FZB018-2, FZBJ014-R-2 [－X付] FZB013-4, FZB018-4, FZBJ014-R-4
(14) 適合ボックス：
a) 埋込ボックスを使用する場合 ・中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340（102×102×44） ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤
b) 露出ボックスを使用する場合 ・丸形露出ボックス JIS C 8340（呼び19, 25）

備考

(注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 ベースの色がライトグレーの場合があります。

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	Ⅹ
図番	FDL J 60469		◇0◇
能美防災株式会社			