
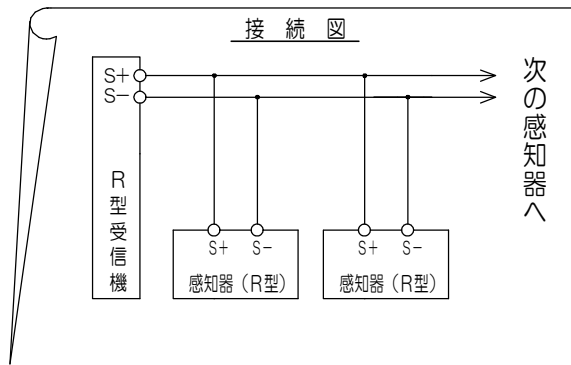
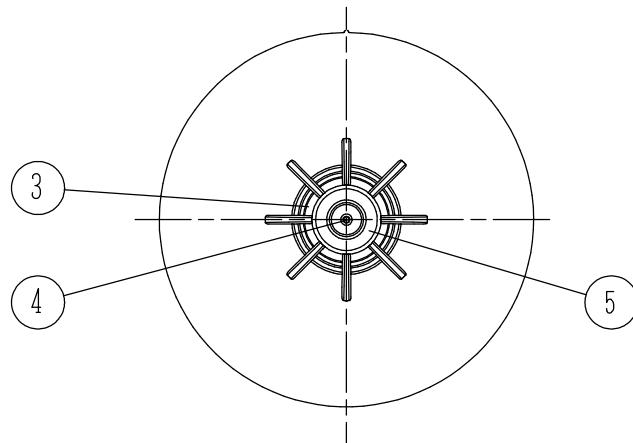
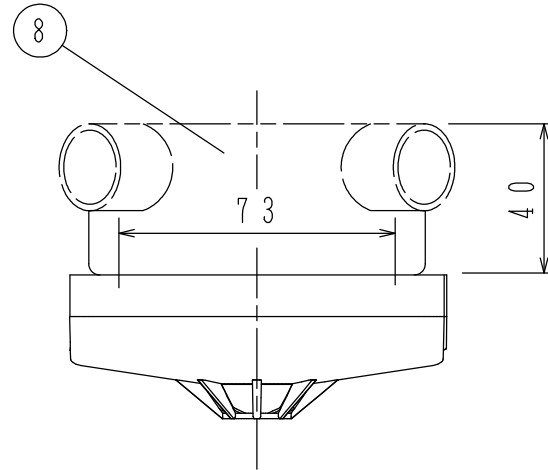


'24. 07.

## 埋込ボックス使用の場合

## 露出ボックス使用の場合

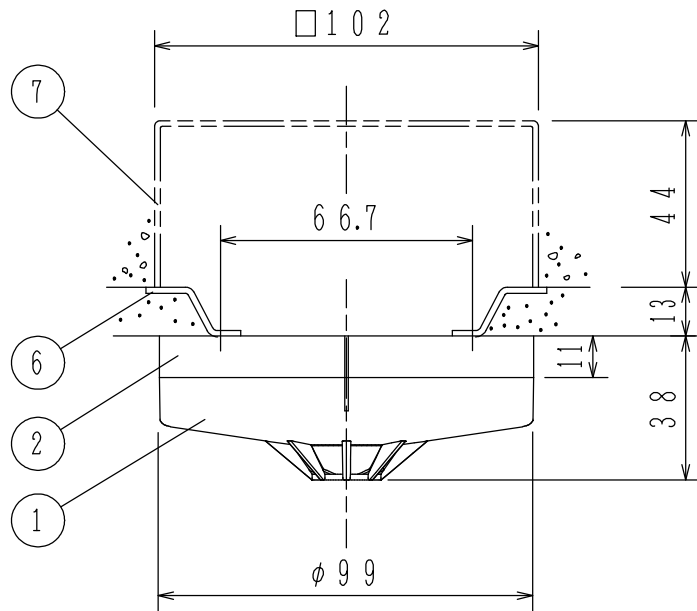

## 仕 様

- (1) 種別：差動式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023～5号
- (3) 感度：2種
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA
- (5) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 感熱素子：サーミスタ
- (7) 使用温度範囲：－10℃～50℃（結露なきこと）
- (8) 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
- (9) 主材：〔本体、ベース〕難燃性樹脂（ブラック（BK）※1 マンセルN2.5近似色）
- (10) 質量（ベース含む）：約97g
- (11) 感知器ヘッド型名：FDPJ220R-D-BK
- (12) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- (13) 適合ベース：FZB013-2-BK, FZBJ014-R-2-BK
- (14) 適合ボックス：

### a) 埋込ボックスを使用する場合

- ・中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340 (102×102×44)
- ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤

### b) 露出ボックスを使用する場合

- ・丸形露出ボックス JIS C 8340（呼び19, 25）

## 備考

- (注) エアコン等の温風が原因で動作する場合がありますので、影響を受けない場所へ設置してください。
- (注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 設置後見えない箇所は、一部外観色と異なる色を使っています。

**FDPJ220R-R-BK**  
差動式スポット型感知器（試験機能付）  
露 出 型

|          |            |    |   |
|----------|------------|----|---|
| 発行       | 第1技術部火報管理課 | 縮尺 | ⅓ |
| 図番       | FDPJ60490  |    | 0 |
| 能美防災株式会社 |            |    |   |

| 番号 | 名 称        | 番号 | 名 称            | 番号 | 名 称              | 番号 | 名 称 |
|----|------------|----|----------------|----|------------------|----|-----|
| 1  | 感知器ヘッド（本体） | 4  | 感熱素子           | 7  | 中形四角アウトレットボックス浅形 |    |     |
| 2  | 露出型ベース     | 5  | 種別表示シール 金・白・灰輪 | 8  | 丸形露出ボックス         |    |     |
| 3  | 確認灯        | 6  | 塗代カバー          |    |                  |    |     |