GKF06874

’20．9

端子シール詳細図

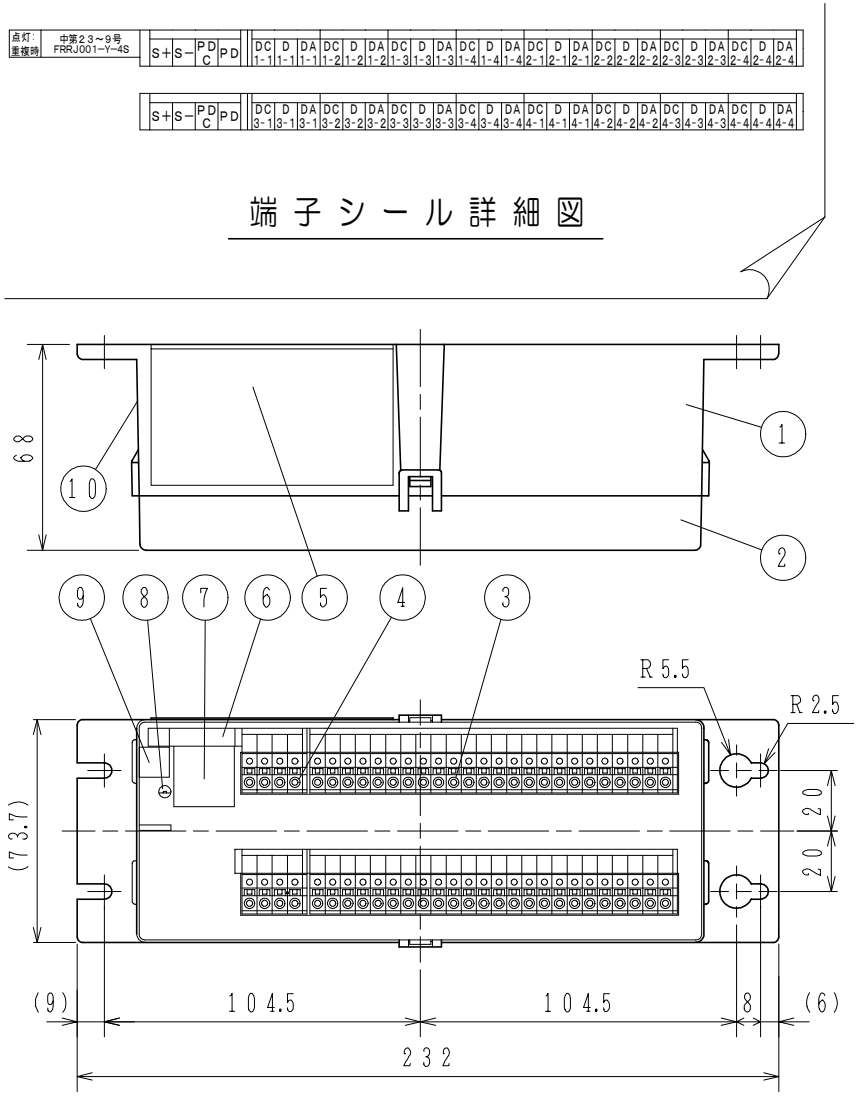

接続図

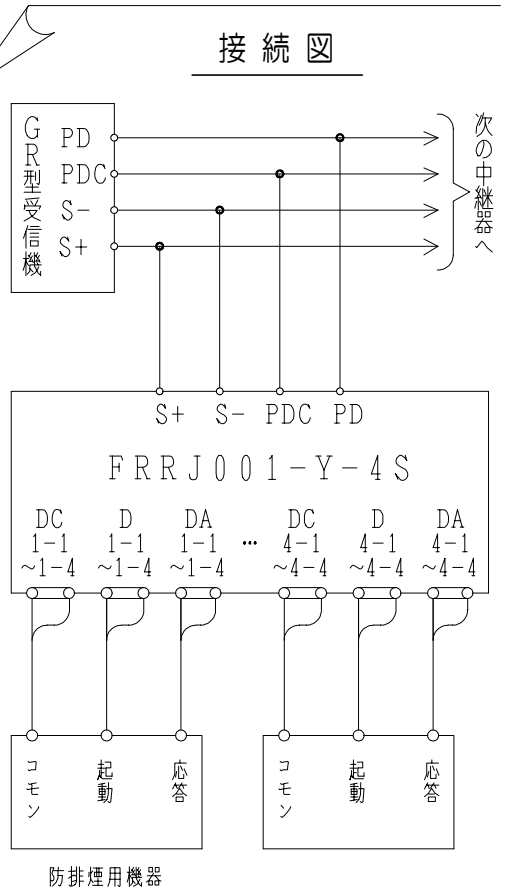

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（4P×2）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（24P×2）	6	端子シール	9	QRコードシール		

仕様

（1）種別；中継器
（2）構造；縦型（2個サイズ）※別途キャビネットに組み込み
（3）国検型式番号；中第23～9号
（4）定格電圧；主信号線（S+，S−）DC24V
　　端末機器回路　DC24V
（5）重複確認灯；赤色発光ダイオード
（6）回線数；16回線／4アドレス
（7）端末機器制御出力；2A／回線（DC24V有電圧）
（8）端末機器確認入力；無電圧a接点
（9）外部接続方法；差し込み端子，
　　接続可能電線サイズ　単線；φ0.4～1.6mm
（10）使用温度範囲；−10℃～50℃
（11）接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
　　R−22シリーズ以降
（12）主材；ABS樹脂
（13）質量；約360g

FRRJ001−Y−4S型
防排煙用中継器（普通型）
外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	χ
図番	FRRJ6162	◇2	

能美防災株式会社