


点灯: 中第23~10号	S+	S-	PD	PD	DC	D	DA	DR	-	空装	DC	D	DA	DR	-	空装	DC	D	DA	DR	-	空装	DC	D	DA	DR	-	空装
重複灯: FRRJ001-Y-4SZ	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	-	空装	1-2	1-2	1-2	1-2	-	空装	2-1	2-1	2-1	2-1	-	空装	2-2	2-2	2-2	2-2	-	空装


  

S+	S-	PD	PD	DC	D	DA	DR	-	空装	DC	D	DA	DR	-	空装	DC	D	DA	DR	-	空装	DC	D	DA	DR	-	空装
3-1	3-1	3-1	3-1	3-2	3-2	3-2	3-2	-	空装	4-1	4-1	4-1	4-1	-	空装	4-2	4-2	4-2	4-2	-	空装	4-2	4-2	4-2	4-2	-	空装

端子シール詳細図

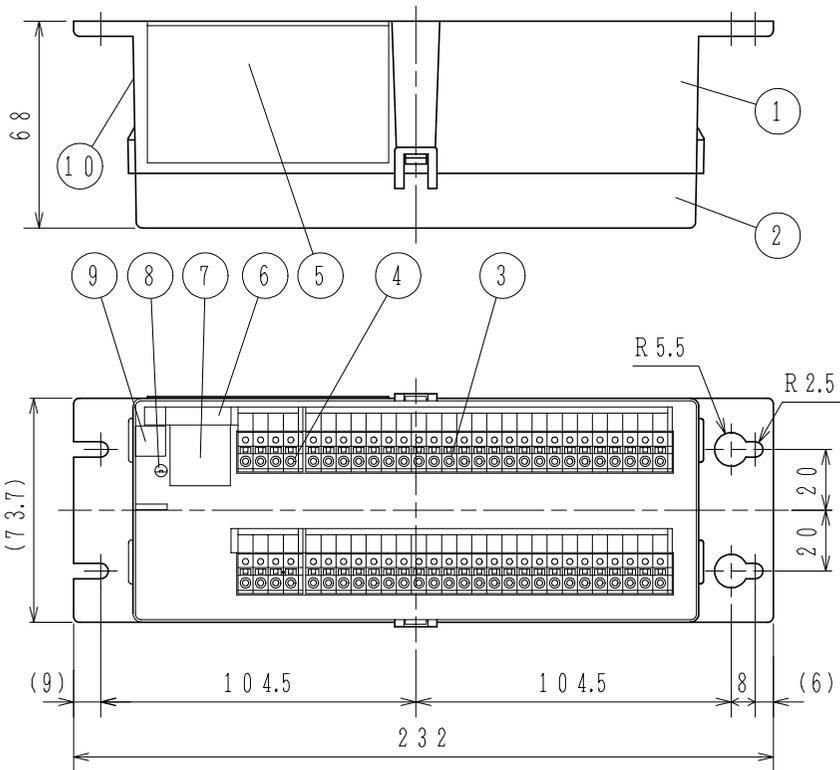

接続図

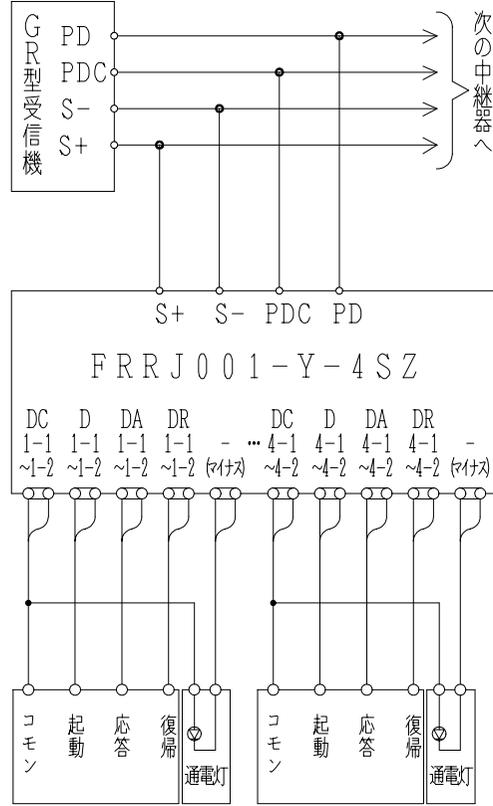

防排煙用機器 手動開放装置 (復帰付)  
 ※ 手動開放装置と防排煙用機器間の配線は簡略

仕様

- (1) 種別; 中継器
- (2) 構造; 縦型 (2個サイズ) ※別途キャビネットに組み込み
- (3) 国検型式番号; 中第23~10号
- (4) 定格電圧; 主信号線 (S+, S-) DC24V  
 端末機器回路 DC24V
- (5) 重複確認灯; 赤色発光ダイオード
- (6) 回線数; 8回線/4アドレス
- (7) 端末機器制御出力; 2A/回線 (DC24V有電圧)
- (8) 端末機器確認入力; 無電圧a接点
- (9) 外部接続方法; 差し込み端子,  
 接続可能電線サイズ 単線; φ0.4~1.6mm
- (10) 使用温度範囲; -10℃~50℃
- (11) 接続可能受信機・主中継器 (リンクモジュール):  
 R-22シリーズ以降
- (12) 主材; ABS樹脂
- (13) 質量; 約360g

FRRJ001-Y-4SZ型

防排煙用中継器 (復帰型)

外觀図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台 (4P×2)	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台 (24P×2)	6	端子シール	9	QRコードシール		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	ㄨ
図番	FRRJ6164		2
能美防災株式会社			