GKF06997

取付寸法詳細図（正面図）

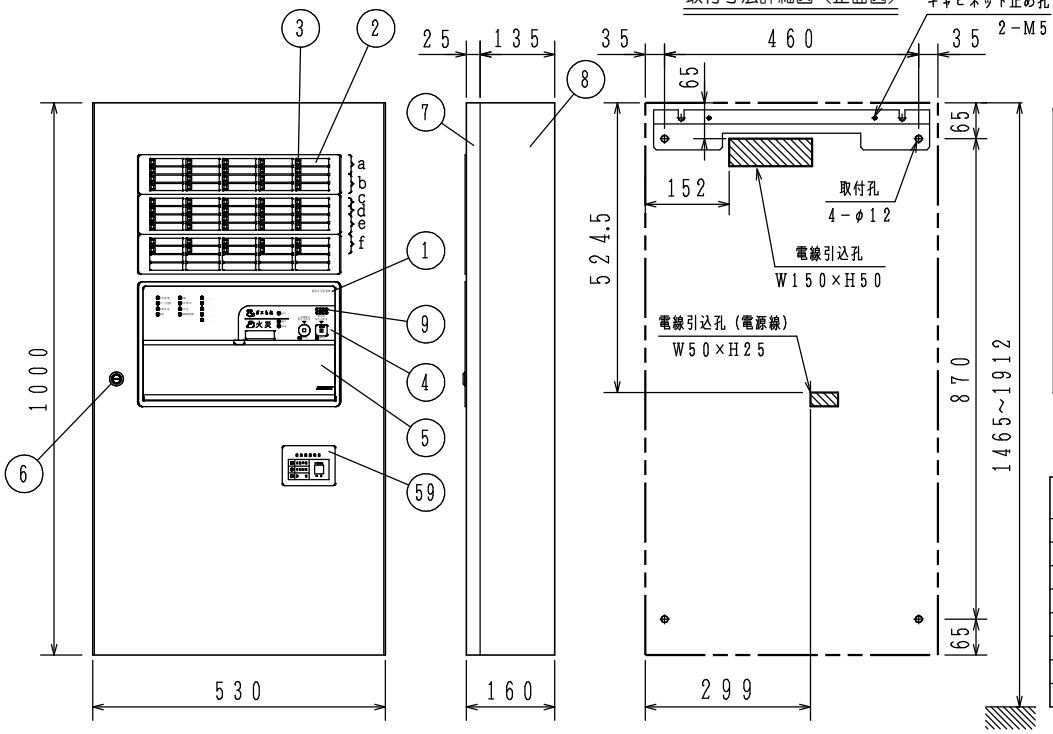

スイッチ操作部詳細図

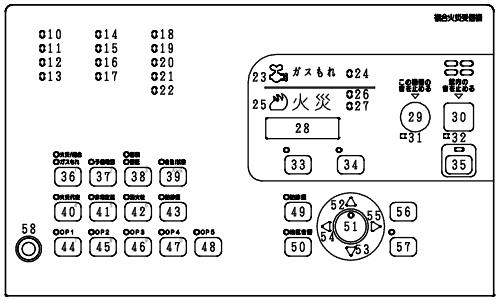

使用機器	型名	火災/防排煙回線数	ガスもれ回線数	地区窓配列記号	移報接点数※
	FCSGJ104N-B34-15L	10/5	5	a，c	25
	FCSGJ104N-B34-15LT	10/5	5	a，c	45
	FCSGJ104N-B34-30L	20/10	10	a~d	25
	FCSGJ104N-B34-30LT	20/10	10	a~d	65
	FCSGJ104N-B34-40L	30/20	10	a~d，f	25
	FCSGJ104N-B34-40LT	30/20	10	a~d，f	65
	FCSGJ104N-B34-50L	40/20	10	a~f	25
	FCSGJ104N-B34-50LT	40/20	10	a~f	45

※20点まで（5点ごと）地区音響区有電圧移報出力として使用可

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	装置名称	18~22	諸表示灯1~5（赤）	34	一括遮断スイッチ灯（赤）	42	消火栓遮断スイッチ灯（赤）	57	実行スイッチ灯（赤）
2	地区窓（M11シリーズ）				一括遮断スイッチ		消火栓遮断スイッチ		実行スイッチ
3	地区灯	23	ガスもれ灯（黄）	35	復旧スイッチ灯（黄）	43	防排煙遮断スイッチ灯（赤）	58	電話ジャック
4	スイッチ操作部	24	遅延中灯（赤）		復旧スイッチ		防排煙遮断スイッチ	59	ガスもれ検知器用電源
5	スイッチカバー	25	火災灯（赤）	36	火災/総合/ガスもれ試験スイッチ灯（赤）	44~48	オプションスイッチ灯1~5（赤）		
6	ドライバー錠（タキゲンC-286-1）	26	蓄積中灯（赤）		火災/総合/ガスもれ試験スイッチ		オプションスイッチ1~5		
7	キャビネットパネル	27	発信機灯（青）	37	予備電源試験スイッチ灯（赤）	49	防排煙起動/復帰スイッチ灯（赤）		
8	キャビネット本体	28	デジタル表示灯（赤）		予備電源試験スイッチ		防排煙起動/復帰スイッチ		
9	音響孔	29	この機器の音を止めるスイッチ灯（赤）	38	蓄積/遅延解除スイッチ灯（赤）	50	地区音響一斉鳴動スイッチ灯（赤）		
10	交流電源灯（緑[青緑]）		この機器の音を止めるスイッチ		蓄積/遅延解除スイッチ		地区音響一斉鳴動スイッチ		
11	スイッチ注意灯（赤）	30	館内の音を止めるスイッチ灯（赤）	39	自動/試験復旧スイッチ灯（赤）	51	設定/確認スイッチ		
12	非常放送灯（赤）		館内の音を止めるスイッチ		自動/試験復旧スイッチ	52	↑（上）スイッチ		
13	電話灯（赤）	31	この機器の音 連続停止灯（赤）	40	火災代表遮断スイッチ灯（赤）	53	↓（下）スイッチ		
14	異常灯（黄）	32	館内の音 連続停止灯（赤）		火災代表遮断スイッチ	54	←（左）スイッチ		
15	操作無効灯（赤）	33	保守スイッチ灯（赤）	41	非常放送遮断スイッチ灯（赤）	55	→（右）スイッチ		
16	消火栓灯（赤）		保守スイッチ		非常放送遮断スイッチ	56	戻るスイッチ		
17	連動用感知器灯（赤）								

仕様

自動火災報知設備

(1) 種別；GP型1級複合火災受信機
(2) 国検型式番号；受第25~6号
(3) 自主評定マーク使用許可番号；A-13-2
(4) 主電源；AC100V，50/60Hz
(5) 予備電源；密閉型蓄電池内蔵 DC24V
15，30L；3.5Ah 40，50L；4Ah
(6) 回路電圧；
〔感知器，表示機回路〕DC24V（定電圧）
〔地区音響，自動閉鎖装置〕DC24V（全波整流）
〔制御，表示回路〕DC5V（定電圧）
〔表示灯回路〕AC24V
〔蓄電池充電回路〕DC48V（半波整流）
(7) 消費電力；警戒時最大約110VA（15L）
約130VA（30~50L）
作動時最大約280VA
(8) ガスもれ検知器用電源；DC24V，1A
（予備電源：DC24V，0.6Ah）
(9) 機器接続個数
非蓄積型煙感知器；30個/1回線
最大非蓄積型煙感知器数；回線数×30個/受信機
地区音響；45個（DC24V，10mAベル）
表示灯；14個（30V，2Wランプ）
56個（24V，15mA LED）
ガスもれ検知器；1個/回線（中継器接続により、最大9個/回線）
出力電流（ガスもれ検知器用）；1A/受信機
(10) 自動閉鎖装置；2A/受信機
(11) 蓄積時間
公称蓄積時間；60秒
熱感知器；10秒 煙感知器；60秒
(12) 標準遅延時間；ガスもれ時 約40秒
(13) 主音響装置；音声警報，後続再鳴動方式
(14) 使用温度範囲；0°C~40°C
(15) 使用湿度範囲；20~85%（RH）（結露なきこと）
(16) 外部配線抵抗；往復50Ω以下
(17) 主材；t1.6（本体），t1.2（パネル）鋼板
(18) 仕上；焼付塗装 ノーミホワイト（NW）
（マンセルN8.7半ツヤ近似色）
(19) 質量；約29kg（15，30L）
約31kg（40，50L）
注）蓄積式感知器は接続できません。

FCSGJ104N-B34-15~50L/LT型
GP型1級複合火災受信機 外観図
蓄積式，露出・壁掛型

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	~

図番 FCSGJ80097 ①

能美防災株式会社