

承認	検証	担当

【はじめに】

本機能設定表は盤面でデータベース設定を行う場合に記入して大切に保管してください。また、DBTOOLを使用する場合は、DBTOOLで設定したデータを印刷して大切に保管してください。
リニューアルや基板交換時に設定した内容の確認が必要となります。
なお、本受信機を使用するにはデータベースの設定以外にジャンパーピンの設定も必要です。(TM10857「遮断スイッチ設定表／接点、ジャンパーピン構成図」を参照)

注意1：各項目の○付数字は盤面データーベース設定時のLCD表示の項目番号を示します。

注意2：本紙には盤面データベースのデフォルト設定を記入しております。記載されている○や番号を斜線などで取り消して、○で囲みなおしたり、新たに番号を記載してください。

1. システム設定

1-1. 特機能 最大回線設定※1

ON / OFF (標準)

注) 個別スイッチ、SPF基板（一括起動入力、異常入力、スイッチ注意入力）を使用する場合はONに○を付けてください。
※1：特機能をONにするには最大回線設定が必要です。最大回線の設定はMCU-106基板交換要領書（TN52109）を参照してください。
なお、最大回線設定時にはデータが初期化されますのでご注意ください。

1-2. 地区音響逐次鳴動時間(TA) ⑪

2分 / 3分 (標準) / 4分 / 5分 / 6分 / 7分 / 8分

1-3. 地区音響拡大警報時間(TC) ⑫

無 / 4分 (標準) / 5分 / 6分 / 7分 / 8分 / 9分 / 10分

1-4. 発信機入力(A)による消火栓始動(H-HC)の連動 ⑬※1

連動あり (標準) / 連動なし (※2)

※1：「8.連動設定」→「消火栓連動設定」→「発信機(A)」
※2：消火栓バルブにより、消火栓始動(H-HC)の連動を行う場合は、「連動なし」に設定し、4項、5項で設定して下さい。

1-5. 自動試験日時設定 ⑭

月 (標準) / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日

10時00分 (標準) / 時 分 (変更の場合)

1-6. 非常放送連動(ベルカット)回路(EB土)断線・短絡監視設定 ⑮

終端器なし (標準) / 終端器あり (非常放送使用時) (※1)

※1：有りの場合、コネクタケーブルと非常放送終端器のセット品（別手配）が必要です。

1-7. スイッチ操作音 有り／無し設定 ⑯

有り (標準) / 無し

1-8. 相互電話回路設定

無し (標準) / 有り (※1)

※1：有りの場合、別途ジャンパー設定と「2.オプションスイッチ設定」が必要です。

1-9. 地区音響断線監視 有り／無し設定 ⑰※1

有り (標準) / 無し

注) 有りの場合、別途ジャンパー設定（JPK）が必要です。
※1：「6.空き回線設定」→「地区音響(BFK,F,K)」→「PSU基板(BK0-BKF)」

1-10. メッセージ表示機設定 ⑱

接続台数	0	台（0～31を記入）
通信速度	9600bps (標準) / 1200bps	

注) メッセージ表示機と部屋番号表示機の混在はできません。

1-11. 部屋番号表示機設定 ⑲

接続台数	0	台（0～15を記入）
通信速度	9600bps (標準) / 2400bps	

注) メッセージ表示機と部屋番号表示機の混在はできません。

1-12. HOST設定 ⑳

通信速度	38400bps (標準) / 19200bps / 9600bps
異常検出	無し (標準) / 有り

注) 通常は使用しません。

1-13. 防排煙復帰回線設定 ㉑

自動設定 (※1)	0	回線
自由設定		

注) 防排煙復帰回線を使用する場合は、自動設定または自由設定に○を付けてください。
また、5項にて防排煙復帰付起動回線と防排煙復帰付復帰回線のペアを記入してください。

※1：自動設定の場合は回線数を記入してください。

1-14. 防排煙順次起動設定 ㉒

同時制御回線数	2	回線
応答故障時間		
起動	10 / 20 / 30 (標準) / 40 / 50 / 60 秒	
復帰	1 (標準) / 2 / 3 / 4 / 5 分	

注) 5項で対象回線を選択してください。（本設定だけでは、設定内容は有効にはなりません）
対象回線設定：「16.防排煙順次起動」→「回線設定」

1-15. ガスもれ 非保持／保持設定 ㉓

非保持 (標準) / 保持

2. オプションスイッチ設定（遮断・連動設定含む）

・いずれかに○

・遮断の場合は7項で遮断スイッチ番号の記入も必要

任意記載

・スイッチを押した時に連動させる場合のみ記載して下さい。（用途が「遮断」の場合は記入不要）

・F1～F125(移報出力)、D/DR6～D/DR100(防排煙出力（起動/復帰））、S1～S100（P型インターフェイス盤の外移報出力）などの連動先端子名を記載して下さい。



OP SW 番号	用途 ㉔	スイッチ名称	連動先 ㉕ ※最大32点まで
OP1	遮断 / ｼﾝｸﾞﾙ / ロック	エレベータ遮断	
OP2	遮断 / ｼﾝｸﾞﾙ / ロック	機械警備遮断	
OP3	遮断 / ｼﾝｸﾞﾙ / ロック	排煙機停止	F4
OP1	遮断 / ｼﾝｸﾞﾙ / ロック		
OP2	遮断 / ｼﾝｸﾞﾙ / ロック		
OP3	遮断 / ｼﾝｸﾞﾙ / ロック		
OP4	遮断 / ｼﾝｸﾞﾙ / ロック		
OP5	遮断 / ｼﾝｸﾞﾙ / ロック		

遮断スイッチとして使う場合、本項での「連動先」の設定は不要です。
その場合、「地区別移報の遮断スイッチ番号」の設定が必要となるので「6.移報出力回線設定」で遮断スイッチ（OPSW番号）を設定してください。

3. ステータス回線設定（連動設定含む）

F1～F125(移報出力)、S1～S100（P型インターフェイス盤の外移報出力）などの連動先端子名を記載して下さい。

例

No.	受信機 ステータス名称	連動先 ② ※最大32点まで	出力要因
1	火災代表	F1, F2, F3, F4, F5	火災発生時に出力します。設備区分「火災」回線の発報時で連動用感知器の発報は含みません。
2	表示機音響	F3	地区窓表示機/部屋番号表示機の音響端子への移報用です。 表示機音響設定を有にした回線の入力時に出力します。（保守音響停止中は出力されません）
1	火災代表	F1, F2, F3, F4, F5	火災発生時に出力します。設備区分「火災」回線の発報時で連動用感知器の発報は含みません。
2	表示機音響		地区窓表示機/部屋番号表示機の音響端子への移報用です。 表示機音響設定を有にした回線の入力時に出力します。（保守音響停止中は出力されません）
3	火災確認信号		感知器第2報発報、発信機作動時に出力します。
4	連動用感知器代表		3種回線の感知器発報時に出力します。 設備区分「防排煙」「防排煙復帰付起動」回線の入力により連動感知器灯が点灯した場合に出力します。
5	防排煙応答代表		防排煙応答入力がある場合に出力します。
6	諸警報代表		諸警報設定の入力がある場合に出力します。
7	ガスもれ代表		ガスもれ発生時に出力します。
8	警報音代表		受信機の警報音が鳴動する要因発生時に出力します。(音響および地区音響停止中でも出力します。蓄積、電話呼出音、音響無し設定のもの、保守地区音響停止中音響は含みません)
9	異常代表		異常灯の点滅時に出力します。交流電源断(AC100Vが断した場合)は含みません。 平常時はa接点が閉じています。
10	スイッチ注意		スイッチ操作時に出力します。個別遮断中、一括遮断中に出力します。 (遮断設定のオプションSWも含む)(スイッチ注意灯の点滅時)
11	遮断中代表		個別遮断中、一括遮断中に出力します。(遮断設定のオプションSWも含む)
12	試験中代表		試験スイッチ操作中に出力します。(定期実行される自動試験実行時には出力されません)
13	主電源断（停電）		AC100Vが断した場合(停電時)に出力されます。平常時はa接点が閉じています。
14	非常放送中		受信機の非常放送灯点灯中(EB±がON中)に出力します。
15	発信機代表		発信機応答灯制御時に出力します。
16	復旧出力		復旧スイッチ操作時や蓄積復旧時などの復旧処理中に1秒間出力します。
17	地区音響停止中		地区音響停止中に出力します。（非常放送入力中の地区音響自動停止は含まれません）
18	地区音響一斉鳴動		地区音響一斉鳴動時（火災第2報発報、発信機作動、一斉鳴動スイッチ押下、拡大警報タイムアップ時）に出力します。（地区音響一時停止中、保守地区音響停止中も出力します）
19	地区音響鳴動中		地区音響鳴動中に出力します。（地区音響一時停止中、保守地区音響停止中は停止します）

4. 入力回線設定（LX）、消火栓入力設定（HL/HV）（連動設定含む）

- ・階情報：任意記載
- ・保持/非保持：保持回線に○
- ・音響：鳴動しない回線に×
- ・音声：鳴動しない回線に×（音声のみ有りは不可）
- ・地区窓表示機音響：出力する回線に○
- ・メッセージ表示機：出力する回線に○
- ・消火栓始動：出力する回線に○（HL/HVは対象外）

任意記載

F1～F125(移報出力)、D6～D100(防排煙出力)、S1～S100（P型インターフェイス盤の外移報出力）などの連動先端子名を記載して下さい。

L X 回線は諸警報に固定

例

回線 番号	設備区分 ②	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	連動先 ② ※最大32点まで	階 情報	保持/ 非保持 ②	音響 ②	音声 ②	地区窓 表示機 音響 ②	メッセー ジ表示機 ②	消火栓 始動 ②
LX1	諸警報	消 火 ポ ン プ	故 障		F40					○		
LX2	諸警報	業 務 ガ ス 遮 断 弁	閉 鎖					×	×	×		
LX3	諸警報	消 火 栓 バ ル ブ	開 放		F41					○		○
LX1	諸警報											
LX2	諸警報											
LX3	諸警報											
LX4	諸警報											
LX5	諸警報											
HL/ HV	消火栓入力											

5. 入力回線設定（L/DA）（連動設定含む）

■設定内容詳細

【設備区分とは】
回線毎に設備区分「火災」「諸警報」「防排煙」「防排煙起動」「防排煙復帰」の設定を行い、各設備区分に応じた動作を行えます。火災回線は「火災」「諸警報」、防排煙回線は「火災」「諸警報」「防排煙」「防排煙起動」「防排煙復帰」の設定が可能です。
なお、諸表示回線（LX）は「諸警報」、消火栓入力（HL/HV）は「消火栓入力」に固定されます。

【防排煙起動復帰ペアとは】
防排煙復帰付回線を使用する場合に、起動回線と復帰回線のペアを記入します。
防排煙復帰付回線の設定方法は以下の二通りがあります。
①自動設定（「1. システム設定」で復帰回線数の記入が必要です）
防排煙回線の末端側から順に防排煙復帰回線になります。また、防排煙復帰回線の直前の防排煙回線が、防排煙復帰回線と同じ数だけ防排煙起動回線になります。
②自由設定
防排煙起動回線と防排煙復帰回線のペア設定を自由に行えます。
<使用例>
・防排煙（D）：防火戸など復帰が無いタイプ：L/D/DAを使用
・防排煙起動（DD）：防火ダンパ、排煙口など復帰があるタイプで起動側の回線：D/DAを使用
・防排煙復帰（DR）：防火ダンパ、排煙口など、復帰があるタイプで復帰側の回線：DRとしてDを使用

【自動連動階とは】
地区音響、非常放送の自動連動設定を行う場合に設定します。
設定対象は火災回線のみです。
自動連動設定では、火災回線に設定された自動連動階情報をもとに、地区音響（出火階・直上階）、非常放送（階ごとに1出力）の連動設定を自動で行います。

■記入方法

【設備区分】
「火災」、「諸警報」、「防排煙」、「防排煙起動」、「防排煙復帰」からいずれかを記入

【防排煙起動復帰ペア】
起動回線、復帰回線にペア番号（1～）を記入

【種別名称、状態文字、オプションメッセージ】
任意記入
種別名称、状態文字、オプションメッセージは、DBT00Lでのみ入力が可能です。

【連動先】
・F1～F125(移報出力)、D6～D100(防排煙出力)、S1～S100（P型インターフェイス盤の外移報出力）などの連動先端子名を記入
・防排煙回線で、DA入力（端末応答入力）で連動する場合は連動先番号に○をつけてください。

【自動連動階】※設備区分が「火災」の回線のみ
自動連動設定を行う場合に記入
・地下階の場合：B1F～B5F
・地上階の場合：01F～20F
・その他：RF（屋上）、ST（階段）、EV（エレベータ）、ES（エスカレータ）

【階情報】
任意入力の階情報（メモ）を記入


【空き回線】
空き回線に○を記入

【蓄積解除】
蓄積解除回線に○を記入

【蓄積音響無】
蓄積音響無回線に○を記入

【P-AT回線設定とは】
回線ごとに接続するP-AT感知器に合わせて「進PIV」または「進P/Ⅱ/Ⅲ」のいずれかを設定します。
・進PIV感知器を接続する場合、一般感知器を接続する場合、進PIV感知器と一般感知器を混在させる場合は、「進PIV」（標準）に設定します。
・進P/Ⅱ/Ⅲ感知器いずれかを1つ以上接続する場合は、一般感知器や進PIV感知器の混在に関係なく「進P/Ⅱ/Ⅲ」を設定します。
・「進PIV」に設定した回線に進P/Ⅱ/Ⅲ感知器を接続した場合、「P-AT」回線設定異常を発します。

【終端設定とは】
各回線の終端方法を設定します。
アドレス数により終端の種類及び断線検出方法が異なります。

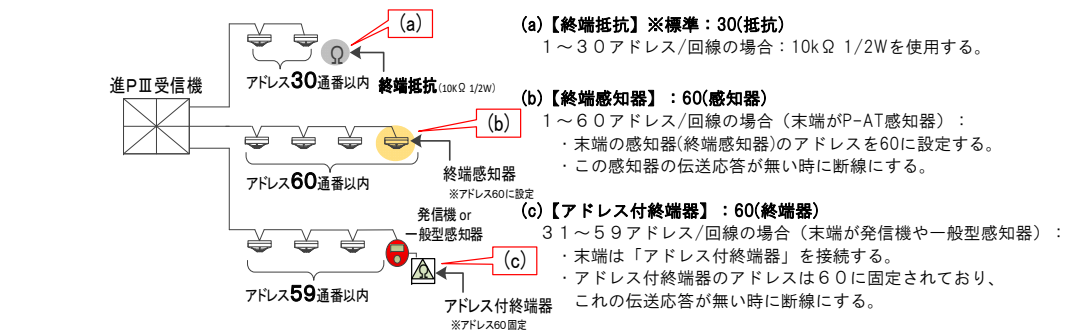

【地区窓表示機音響について】
本機は表示機音響の専用端子がないため、Fn接点1点を表示機音響用として使用し、出力要因をステータス要因「表示機音響出力」に設定してください。

【消火栓連動について】
発信機入力（A）だけでなく、消火栓バルブ開放の入力により、消火栓移報端子HーH Cへの連動設定が可能です。
（設備区分が「防排煙」「諸警報」の場合のみ。）

【順次起動について】
順次起動の対象回線を設定します。
注）「1.システム設定」で防排煙順次起動設定を行ってください。

【一括起動について】
一括起動の対象回線を設定します。
注）「1. システム設定」で特機能をONに設定してください。
特対応用基板（SPF基板）が必要です。

【メッセージ表示機】
メッセージ表示機出力する回線に○を記入
注）「1.システム設定」でメッセージ表示機の接続台数を1台以上に設定してください。
接続台数が0台の場合、出力要因設定ができません。

【消火栓始動】
・火災回線で設備区分が「諸警報」の場合：Lのみ○
・防排煙回線で設備区分が「諸警報」の場合：L、DAに○
・防排煙回線で設備区分が「防排煙」、「防排煙起動」の場合：DAのみ○

【順次起動】※設備区分が「防排煙/防排煙起動/防排煙復帰」のみ
順次起動対象回線に○を記入
注）「1.システム設定」で防排煙順次起動設定を行ってください。

【一括起動】※設備区分が「防排煙/防排煙起動」のみ
一括起動対象回線に○を記入
注）「1. システム設定」で特機能をONに設定してください。
特対応用基板（SPF基板）が必要です。

		例 (15回線型)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注意！！

盤面DB設定でF1～F5を連動先に設定する場合、デフォルト設定でF1～F5が下記①、②の状態になっているため設定を解除してから連動設定を行って下さい。

①ステータス「火災代表」に設定されている

②OP1～OP5に1対1で遮断スイッチに設定されている

また、盤面DB設定では、防排煙回線のL入力に対してD出力が1対1で組まれています。受信機の回線数ごとの火災回線、防排煙回線の内訳はページ上部の表を参照ください。

なお、DBTOOLで設定を行った場合はいずれも設定されて無い状態となります。

回線 番号	設備区分	防排煙 起動 復帰 ペア	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	連動先 ※最大32点まで	自動 連動階	階 情報	空き 回線	蓄積 解除	蓄積 音響 無	諸警報 非保持	P-AT種別	終端設定	音響		音声		地区窓表示機 音響		メッセージ 表示機	消火栓始動		順次 起動	一括 起動
															L	D A	L	D A	L	D A		L	D A		
1													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
2													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
3													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
4													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
5													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
6													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
7													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
8													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
9													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
10													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
11													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
12													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
13													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
14													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
15													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
16													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
17													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
18													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
19													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
20													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
21													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
22													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
23													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
24													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
25													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
26													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
27													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
28													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
29													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
30													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
31													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
32													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
33													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
34													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											
35													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ / 終端器 / 終端感知器											

回線 番号	設備区分	防排煙 起動 復帰 ペア	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	連動先 ※最大32点まで	自動 連動階	階 情報	空き 回線	蓄積 解除	蓄積 音響 無	諸警報 非保持	P-AT種別	終端設定	音響		音声		地区窓表示機 音響		メッセージ 表示機	消火栓始動		順次 起動	一括 起動
															L	D A	L	D A	L	D A		L	D A		
36													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
37													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
38													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
39													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
40													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
41													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
42													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
43													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
44													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
45													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
46													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
47													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
48													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
49													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
50													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
51													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
52													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
53													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
54													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
55													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
56													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
57													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
58													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
59													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
60													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
61													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
62													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
63													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
64													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
65													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
66													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
67													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
68													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
69													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
70													進PIV / 進P / II / III	10kΩ 終端器 / 終端感知器											

回線 番号	設備区分	防排煙 起動 復帰 ペア	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	連動先 ※最大32点まで	自動 連動階	階 情報	空き 回線	蓄積 解除	蓄積 音響 無	諸警報 非保持	P-AT種別	終端設定	音響		音声		地区窓表示機 音響		メッセージ 表示機	消火栓始動		順次 起動	一括 起動
															L	D A	L	D A	L	D A		L	D A		
71													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
72													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
73													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
74													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
75													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
76													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
77													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
78													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
79													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
80													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
81													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
82													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
83													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
84													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
85													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
86													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
87													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
88													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
89													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
90													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
91													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
92													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
93													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
94													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
95													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
96													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
97													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
98													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
99													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											
100													進PIV / 進P/Ⅱ/Ⅲ	10kΩ 終端器 / 終端感知器											

7. ガスもれ入力回線設定（GL）（連動設定含む）

例

「ガスもれ」固定

任意記載

F1～F125(移報出力)、S1～S100（P型インターフェイス盤の外移報出力）から
連動先端子名を記載して下さい

階情報：任意記載

空き回線：空き回線に○

地区窓表示機音響：出力する回線に○

メッセージ表示機：出力する回線に○

回線 番号	設備区分	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	連動先② ※最大32点まで	階 情報	空き 回線②	遅延 解除②	遅延 音響 無②	地区窓 表示機 音響②	メッセ-ジ 表示機②
1	ガスもれ			1 階 給 湯 室	F41	1F		○		○	
2	ガスもれ			2 階 給 湯 室	F42	2F				○	
3	ガスもれ			3 階 給 湯 室	F43	3F				○	
1	ガスもれ										
2	ガスもれ										
3	ガスもれ										
4	ガスもれ										
5	ガスもれ										
6	ガスもれ										
7	ガスもれ										
8	ガスもれ										
9	ガスもれ										
10	ガスもれ										
11	ガスもれ										
12	ガスもれ										
13	ガスもれ										
14	ガスもれ										
15	ガスもれ										
16	ガスもれ										
17	ガスもれ										
18	ガスもれ										
19	ガスもれ										
20	ガスもれ										
21	ガスもれ										
22	ガスもれ										
23	ガスもれ										
24	ガスもれ										
25	ガスもれ										
26	ガスもれ										
27	ガスもれ										
28	ガスもれ										
29	ガスもれ										
30	ガスもれ										

- ・「遮断」スイッチを設定する場合、OP1～5または「火」（火災代表）、「非」（非常放送）、「消」（消火栓）、「防」（防排煙代表）を記入する。
- ・地区音響の場合（F6～F25）は、ジャンパー設定により「館内の音を止める」スイッチ（地区音響停止が有効になるので）記入不要。

注意！！

PSU

基板	端子 名称	コモン	地区音響 断線監視 ②	移報先	遮断スイッチ 遮断スイッチ 番号②	遮断スイッチ	オプションメッセージ	階 情報	連動要因 ②
PSU	BKF	BKC	○	地区音響		館内のベル音を止める			注意！！ ・ROU基板は、連動設定を行った回線番号の基板枚数まで基板の伝送異常を監視します。 （基板枚数の設定は不要です。）
	F1	F1C		エレベータ	OP 1	エレベータ遮断	火災代表		
	F2	F2C		機械警備	P 2	機械警備遮断	火災代表		
	F3	F3C		表示機音響	OP 3 4	表示機遮断			火災代表表示機音響
	F4	F4C		空調機	OP 4 3	空調機遮断	火災代表		火災代表
	F5	F5C		中央監視	OP 5	中央監視遮断	異常代表		火災代表異常代表
	F6	FNC 1	○	地区音響	OP	館内のベル音を止める	地下 1 階	B 1 F	L1、L2
	F7		○	地区音響	OP	館内のベル音を止める	1 階 客室	1 F	L1、L2、L3
	F8		○	地区音響	OP	館内のベル音を止める	2 階 客室	2 F	L3、L4
	F9		○	地区音響	OP	館内のベル音を止める	3 階 客室	3 F	L4、L5
	F10		○	地区音響	OP	館内のベル音を止める	4 階 客室	4 F	L5、L6
	F11	FNC 2	○	地区音響	OP	館内のベル音を止める	5 階 客室	5 F	L6、L7
	F12		○	地区音響	OP	館内のベル音を止める	6 階 客室	6 F	L7、L8
	F13		○	地区音響	OP	館内のベル音を止める	階段	S T	L9
	F14		⊗	地区音響		る			
	F15		⊗	地区音響		る			
	F16	FNC 3	⊗	表示機			火災 地下 1 階	B 1 F	L1
	F17		⊗	表示機			火災 1 階 客室	1 F	L2
	F18		⊗	表示機	OP 4	表示機遮断	火災 2 階 客室	2 F	L3
	F19		⊗	表示機	OP 4	表示機遮断	火災 3 階 客室	3 F	L4
	F20		⊗	表示機	OP 4	表示機遮断	火災 4 階 客室	4 F	L5
	F21	FNC 4	⊗	表示機	OP 4	表示機遮断	火災 5 階 客室	5 F	L6
	F22		⊗	表示機	OP 4	表示機遮断	火災 階段	S T	L7
	F23		⊗	表示機	OP 4	表示機遮断	シャッター 1 階 管理室		DA11
	F24		⊗	表示機	OP 4	表示機遮断	防火戸 2 階 共用部		DA12
	F25		⊗	表示機	OP 4	表示機遮断	泡消火 放出		L10

- ・地区音響の断線監視を行う回線に○
- ・BKF、F6～F25内で設定を行う事が可能
- ・F1～F5、F26～F125は地区音響接続不可

- ・「遮断」スイッチを設定する場合、OP1～5または「火」（火災代表）、「非」（非常放送）、「消」（消火栓）、「防」（防排煙代表）を記入する。
- ・地区音響の場合（F6～F25）は、ジャンパー設定により「館内の音を止める」スイッチ（地区音響停止が有効になるので記入不要。

L1～L100（火災入力）、DA6～DA100（防排煙応答入力）、GL1～20（ガスもれ入力）、LX1～LX5（諸表示入力）、HL/HV（消火栓入力）、OP1～OP5（オプションスイッチ入力）、ステータス運動要因から運動要因名を記載して下さい。

基板	端子 名称	コモン	地区音響 断線監視 ②	移報先	地区音響 断線監視 ② 遮断スイッチ 番号②	遮断スイッチ	オプションメッセージ	階 情報	連動要因 ②
P S U	BKF	BKC	○	地 区 音 響		館 内 の 音 を 止 め る			
	F1	F1C			OP 1				火災代表
	F2	F2C			OP 2				火災代表
	F3	F3C			OP 3				火災代表
	F4	F4C			OP 4				火災代表
	F5	F5C			OP 5				火災代表
	F6	FNC 1	○		OP				
	F7		○		OP				
	F8		○		OP				
	F9		○		OP				
	F10		○		OP				
	F11	FNC 2	○		OP				
	F12		○		OP				
	F13		○		OP				
	F14		○		OP				
	F15		○		OP				
	F16	FNC 3	○		OP				
	F17		○		OP				
	F18		○		OP				
	F19		○		OP				
	F20		○		OP				
	F21	FNC 4	○		OP				
	F22		○		OP				
	F23		○		OP				
	F24		○		OP				
F25	○			OP					
R O U 1 枚 目	F26	FNC 5			OP				
	F27				OP				
	F28				OP				
	F29				OP				
	F30				OP				
	F31	FNC 6			OP				
	F32				OP				
	F33				OP				
	F34				OP				
	F35				OP				
	F36	FNC 7			OP				
	F37				OP				
	F38				OP				
	F39				OP				
	F40				OP				
F41	FNC 8			OP					
F42				OP					
F43				OP					
F44				OP					
F45				OP					

・地区音響の断線監視を行う回線に○
・BKF、F6～F25内で設定を行う事が可能
・F1～F5、F26～F125は地区音響接続不可

・「遮断」スイッチを設定する場合、OP1～5または「火」（火災代表）、「非」（非常放送）、「消」（消火栓）、「防」（防排煙代表）を記入する。
・地区音響の場合（F6～F25）は、ジャンパー設定により「館内の音を止める」スイッチ（地区音響停止が有効になるので記入不要。

L1～L100（火災入力）、DA6～DA100（防排煙応答入力）、GL1～20（ガスもれ入力）、LX1～LX5（諸表示入力）、HL/HV（消火栓入力）、OP1～OP5（オプションスイッチ入力）、ステータス連動要因から連動要因名を記載して下さい。

基板	端子 名称	コモン	地区音響 断線監視 ㊟	任意記載	遮断スイッチ番号、名称を記入	任意記載	任意記載	階 情報	連動要因 ㊟
				移報先	遮断スイッチ 番号 ㊟	オプションメッセージ			
R O U 2 枚 目	F46	FNC 9			OP				
	F47				OP				
	F48				OP				
	F49				OP				
	F50				OP				
	F51	FNC 10			OP				
	F52				OP				
	F53				OP				
	F54				OP				
	F55				OP				
	F56	FNC 11			OP				
	F57				OP				
	F58				OP				
	F59				OP				
	F60				OP				
	F61	FNC 12			OP				
	F62				OP				
	F63				OP				
	F64				OP				
	F65				OP				
R O U 3 枚 目	F66	FNC 13			OP				
	F67				OP				
	F68				OP				
	F69				OP				
	F70				OP				
	F71	FNC 14			OP				
	F72				OP				
	F73				OP				
	F74				OP				
	F75				OP				
	F76	FNC 15			OP				
	F77				OP				
	F78				OP				
	F79				OP				
	F80				OP				
	F81	FNC 16			OP				
	F82				OP				
	F83				OP				
	F84				OP				
	F85				OP				

- ・地区音響の断線監視を行う回線に○
- ・BKF、F6～F25内で設定を行う事が可能
- ・F1～F5、F26～F125は地区音響接続不可

- ・「遮断」スイッチを設定する場合、OP1～5または「火」（火災代表）、「非」（非常放送）、「消」（消火栓）、「防」（防排煙代表）を記入する。
- 地区音響の場合（F6～F25）は、ジャンパー設定により「館内の音を止める」スイッチ（地区音響停止が有効になるので記入不要。

L1～L100（火災入力）、DA6～DA100（防排煙応答入力）、GL1～20（ガスもれ入力）、LX1～LX5（諸表示入力）、HL/HV（消火栓入力）、OP1～OP5（オプションスイッチ入力）、ステータス連動要因から連動要因名を記載して下さい。

基板	端子 名称	コモン	地区音響 断線監視 ②	移報先	地区音響 断線監視 ② 遮断スイッチ 番号②	遮断スイッチ	オプションメッセージ	階 情報	連動要因 ②
R O U 4 枚目	F86	FNC 17			OP				
	F87				OP				
	F88				OP				
	F89				OP				
	F90				OP				
	F91	FNC 18			OP				
	F92				OP				
	F93				OP				
	F94				OP				
	F95				OP				
	F96	FNC 19			OP				
	F97				OP				
	F98				OP				
	F99				OP				
	F100				OP				
	F101	FNC 20			OP				
F102				OP					
F103				OP					
F104				OP					
F105				OP					
R O U 5 枚目	F106	FNC 21			OP				
	F107				OP				
	F108				OP				
	F109				OP				
	F110				OP				
	F111	FNC 22			OP				
	F112				OP				
	F113				OP				
	F114				OP				
	F115				OP				
	F116	FNC 23			OP				
	F117				OP				
	F118				OP				
	F119				OP				
	F120				OP				
F121	FNC 24			OP					
F122				OP					
F123				OP					
F124				OP					
F125				OP					

9. 移報出力回線設定（S）

「遮断」スイッチを設定する場合、OP 1～5 または「火」（火災代表）、「非」（非常放送）、「消」（消火栓）、「防」（防排煙代表）を記入する。

任意記載

遮断スイッチ番号、名称を記入

任意記載

任意記載

L1～L100（火災入力）、DA6～DA100（防排煙応答入力）、GL1～20（ガスもれ入力）、LX1～LX5（諸表示入力）、HL/HV（消火栓入力）、OP1～OP5（オプションスイッチ入力）、ステータス連動要因から連動要因名を記載して下さい。

基板	端子名称	コモン	移報先	遮断スイッチ	オプションメッセージ	階情報	連動要因 ㊟
SOU 1枚目	S1	SNC 1	表示機	遮断スイッチ番号 ㊟ OP	地下 1 階 駐車場	B 1 F	L1
	S2		表示機	OP	1 階 管理室 共用部	1 F	L2
	S3		表示機	S 1 ～は地区音響（有電圧）として使用できません。（無電圧限定） 非常放送などで使用する場合、コモンのジャンパー設定は J P S 1 ～3 を設定して下さい。	1 0 1 ～ 1 0 8	1 F	L3
	S4		表示機		2 0 1 ～ 2 0 8	2 F	L4
	S5		表示機		OP	階 段	K 0 1
	S6	SNC 2	非常放送	OP 非 非常放送	地下 1 階	B 1 F	L1
	S7		非常放送	OP 非 非常放送	1 階	1 F	L2, L3
	S8		非常放送	OP 非 非常放送	2 階 客室	2 F	L4, L5
	S9		非常放送	OP 非 非常放送	3 階 客室	3 F	L6, L7
	S10		非常放送	OP 非 非常放送	階 段	K 0 1	L8

注意！！
・SOU 基板は、連動設定を行った回線番号の基板枚数まで基板の伝送異常を監視します。
（基板枚数の設定は不要です。）

「遮断」スイッチを設定する場合、OP 1～5 または「火」（火災代表）、「非」（非常放送）、「消」（消火栓）、「防」（防排煙代表）を記入する。

任意記載

遮断スイッチ番号、名称を記入

任意記載

任意記載

基板	端子名称	コモン	移報先	遮断スイッチ	オプションメッセージ	階情報	連動要因 ㊟
SOU 1枚目	S1	SNC 1		遮断スイッチ番号 ㊟ OP			
	S2			OP			
	S3			OP			
	S4			OP			
	S5			OP			
	S6	SNC 2		OP			
	S7			OP			
	S8			OP			
	S9			OP			
	S10			OP			
	S11	SNC 3		OP			
	S12			OP			
	S13			OP			
	S14			OP			
	S15			OP			
	S16	SNC 4		OP			
	S17			OP			
	S18			OP			
	S19			OP			
	S20			OP			

「遮断」スイッチを設定する場合、OP 1～5または「火」（火災代表）、「非」（非常放送）、「消」（消火栓）、「防」（防排煙代表）を記入する。

任意記載

遮断スイッチ番号、名称を記入

任意記載

任意記載

L1～L100（火災入力）、DA6～DA100（防排煙応答入力）、GL1～20（ガスもれ入力）、LX1～LX5（諸表示入力）、HL/HV（消火栓入力）、OP1～OP5（オプションスイッチ入力）、ステータス連動要因から連動要因名を記載して下さい。

基板	端子 名称	コモン	移報先	遮断スイッチ	オプションメッセージ	階 情報	連動要因 ㊟
S O U 2 枚 目	S21	SNC 5		OP			
	S22			OP			
	S23			OP			
	S24			OP			
	S25			OP			
	S26	SNC 6		OP			
	S27			OP			
	S28			OP			
	S29			OP			
	S30			OP			
	S31	SNC 7		OP			
	S32			OP			
	S33			OP			
	S34			OP			
	S35			OP			
	S36	SNC 8		OP			
S37			OP				
S38			OP				
S39			OP				
S40			OP				
S O U 3 枚 目	S41	SNC 9		OP			
	S42			OP			
	S43			OP			
	S44			OP			
	S45			OP			
	S46	SNC 10		OP			
	S47			OP			
	S48			OP			
	S49			OP			
	S50			OP			
	S51	SNC 11		OP			
	S52			OP			
	S53			OP			
	S54			OP			
	S55			OP			
	S56	SNC 12		OP			
S57			OP				
S58			OP				
S59			OP				
S60			OP				

「遮断」スイッチを設定する場合、OP 1～5または「火」（火災代表）、「非」（非常放送）、「消」（消火栓）、「防」（防排煙代表）を記入する。

任意記載

遮断スイッチ番号、名称を記入

任意記載

任意記載

L1～L100（火災入力）、DA6～DA100（防排煙応答入力）、GL1～20（ガスもれ入力）、LX1～LX5（諸表示入力）、HL/HV（消火栓入力）、OP1～OP5（オプションスイッチ入力）、ステータス連動要因から連動要因名を記載して下さい。

基板	端子 名称	コモン	移報先	遮断スイッチ	オプションメッセージ	階 情報	連動要因 ㊟
S O U 4 枚 目	S61	SNC 13		OP			
	S62			OP			
	S63			OP			
	S64			OP			
	S65			OP			
	S66	SNC 14		OP			
	S67			OP			
	S68			OP			
	S69			OP			
	S70			OP			
	S71	SNC 15		OP			
	S72			OP			
	S73			OP			
	S74			OP			
	S75			OP			
	S76	SNC 16		OP			
S77			OP				
S78			OP				
S79			OP				
S80			OP				
S O U 5 枚 目	S81	SNC 17		OP			
	S82			OP			
	S83			OP			
	S84			OP			
	S85			OP			
	S86	SNC 18		OP			
	S87			OP			
	S88			OP			
	S89			OP			
	S90			OP			
	S91	SNC 19		OP			
	S92			OP			
	S93			OP			
	S94			OP			
	S95			OP			
	S96	SNC 20		OP			
S97			OP				
S98			OP				
S99			OP				
S100			OP				

10. AND連動設定



任意記載
各入力項目に記載した内容を記載してください。

No	回線 番号	設備区分	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	階 情報	連動先 ※最大32点まで
1	DA21	防排煙	特選排煙口	開放		1F	D30(排煙機)
	DA22	防排煙	特選給気口	開放		1F	
2	L1	火災			火災(煙)		F1(ハロン制御盤)
	L2	火災			火災(熱)		
3	L3	火災			1棟火災(ステータス発信機)		F2(消火ポンプ)
	L4	火災			2棟火災(ステータス発信機)		

【連動要因について】

以下の連動要因から設定可能です。

- ・火災 (L)
- ・ガスもれ (GL)
- ・諸警報 (LX,L,DA)
- ・防排煙 (L/DA)
- ・消火栓入力 (HL/HV)
- ・ステータス連動要因

【連動先について】

以下の連動先から設定可能です。

- ・移報 (F)
- ・外移報 (S)
- ・防排煙 (D)

No	回線 番号	設備区分	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	階 情報	連動先 ※最大32点まで
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

No	回線 番号	設備区分	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	階 情報	連動先 ※最大32点まで
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

任意記載
各入力項目に記載した内容を記載してください。

No	回線 番号	設備区分	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	階 情報	運動先 ※最大32点まで
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

任意記載
各入力項目に記載した内容を記載してください。

No	回線 番号	設備区分	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	階 情報	運動先 ※最大32点まで
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							

任意記載
各入力項目に記載した内容を記載してください。

No	回線 番号	設備区分	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	階 情報	連動先 ※最大32点まで
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							

任意記載
各入力項目に記載した内容を記載してください。

No	回線 番号	設備区分	種別名称	状態文字	オプションメッセージ	階 情報	連動先 ※最大32点まで
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							