



GKF05243

'13. 3.



使用機器	型 名	回線数
	FIPJ103-H2-15L	15
	FIPJ103-H2-20L	20

取付寸法詳細図 (正面図)


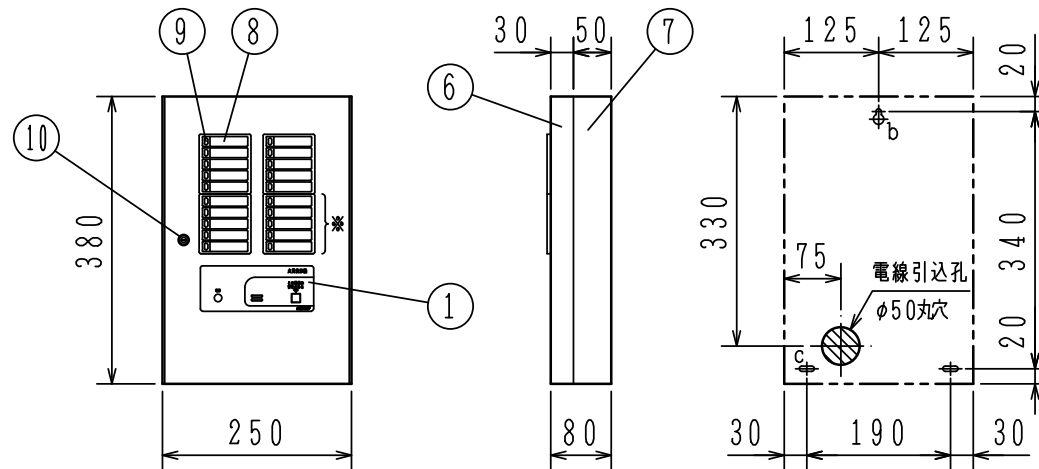


※15回線の場合ブランク窓 (M11窓板 グレー)

a: 4-φ21ノックアウト

b: 1-取付孔 (下図参照)

c: 2-取付孔 (下図参照)




仕 様

- (1) 種別; P型1級受信機用表示機、露出、壁掛型
 (2) 地区灯; 赤色発光ダイオード (DC24V, 2mA)
 (3) 音響装置; 電子ブザー (DC24V, 15mA)
 (4) 接続機器; N-16回路および、S-13回路以降の

P型1級受信機

- (5) 使用温度範囲; 0~40℃
 (6) 使用湿度範囲; 20~85% (RH) (結露なきこと)
 (7) 主材; t1.2 鋼板
 (8) 仕上; 焼付塗装 ノーミホワイト (NW)
 (マンセルN8.7半ツヤ近似色)
 (9) 質量; 約3.3kg

スイッチ操作部詳細図

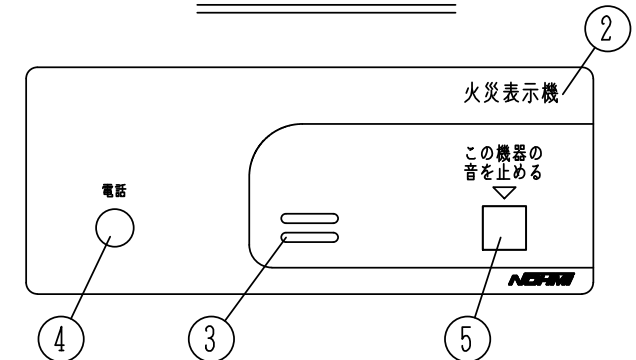

FIPJ103-H2-15, 20L型

P型1級表示機

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番

FIPJ6245



能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	スイッチ操作部	4	電話ジャック	6	キャビネットパネル	9	地区灯
2	装置名称	5	この機器の音を止めるスイッチ	7	キャビネット本体	10	ドライバー錠 (タキゲンC-286-2)
3	音響孔		この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)	8	地区窓 (M11窓板 クリアー)		