
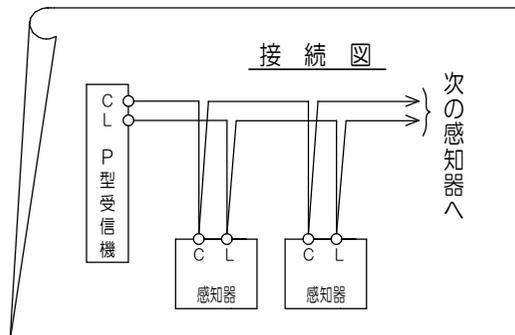
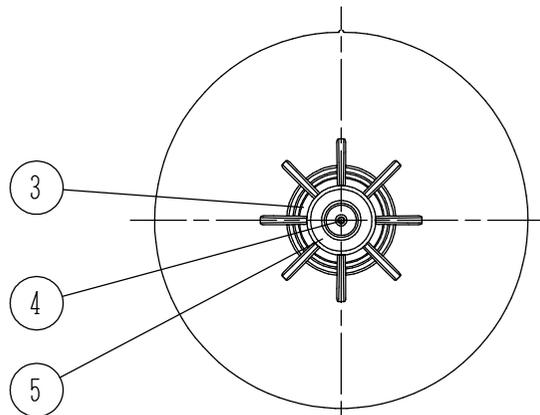
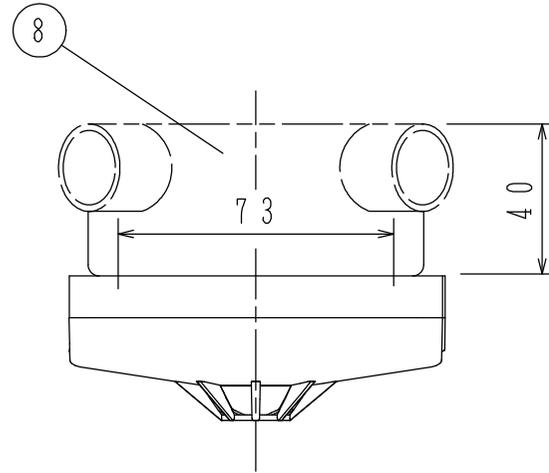


埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

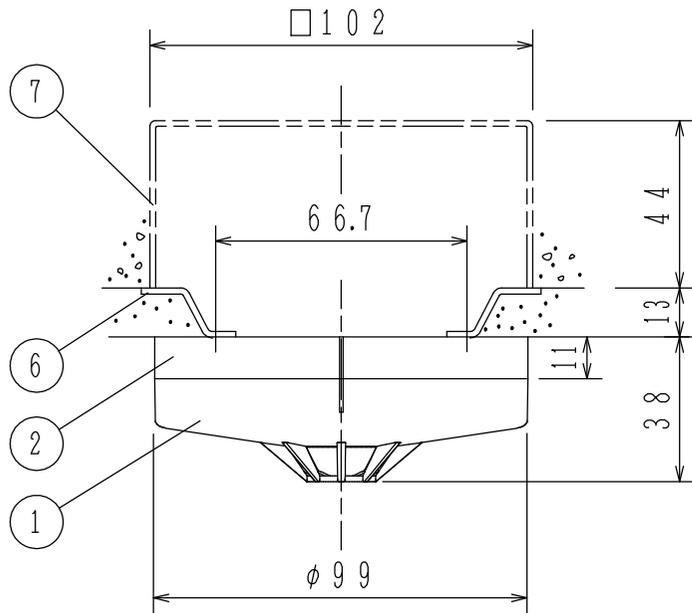

仕 様

- (1) 種別：差動式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023～8号
- (3) 感度：2種
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、50mA
- (5) 使用電圧範囲：DC15V～28.8V
- (6) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (7) 感熱素子：サーミスタ
- (8) 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）
- (9) 接続可能機器：進P/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳシリーズ受信機、P-AT感知器用中継器
- (10) 主材：[本体、ベース] 難燃性樹脂（ブラック（BK）※1 マンセルN2.5近似色）
- (11) 質量（ベース含む）：約97g
- (12) 感知器ヘッド型名：FDPJ222S-D-BK
- (13) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- (14) 適合ベース：FZB013-2-BK、FZBJ014-R-2-BK
- (15) 適合ボックス：
 - a) 埋込ボックスを使用する場合
 - 中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340 (102×102×44)
 - ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤
 - b) 露出ボックスを使用する場合
 - ・丸形露出ボックス JIS C 8340 (呼び19, 25)

備考

(注) エアコン等の温風が原因で動作する場合がありますので、影響を受けない場所へ設置してください。
 (注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 設置後見えない箇所は、一部外観色と異なる色を使っています。

FDPJ222S-R-BK
 差動式スポット型感知器（試験機能付）
 露出型

| | | | |
|----------|------------|----|---|
| 発行 | 第1技術部火報管理課 | 縮尺 | X |
| 図番 | FDPJ60494 | | ① |
| 能美防災株式会社 | | | |

| 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 |
|----|------------|----|---------------------|----|------------------|----|-----|
| 1 | 感知器ヘッド（本体） | 4 | 感熱素子 | 7 | 中形四角アウトレットボックス浅形 | | |
| 2 | 露出型ベース | 5 | 種別表示シール 金・白・灰輪（切込有） | 8 | 丸形露出ボックス | | |
| 3 | 確認灯 | 6 | 塗代カバー | | | | |