
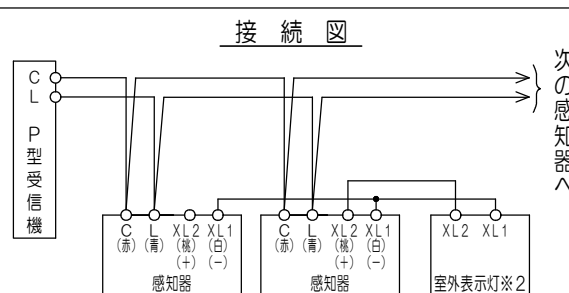
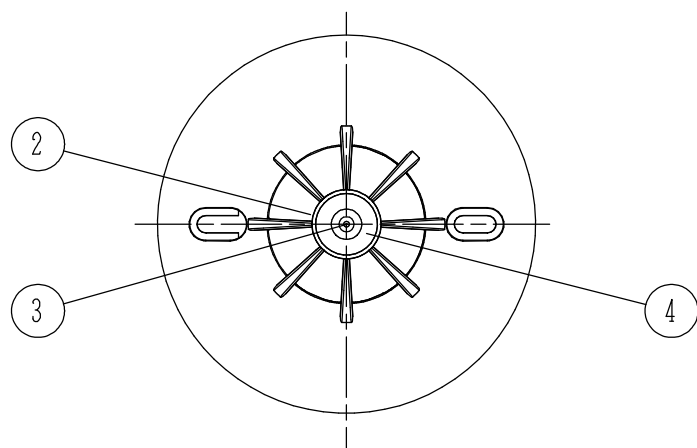
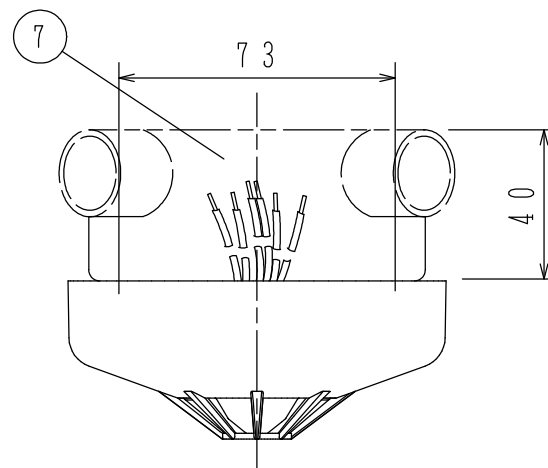


'24. 07.

埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

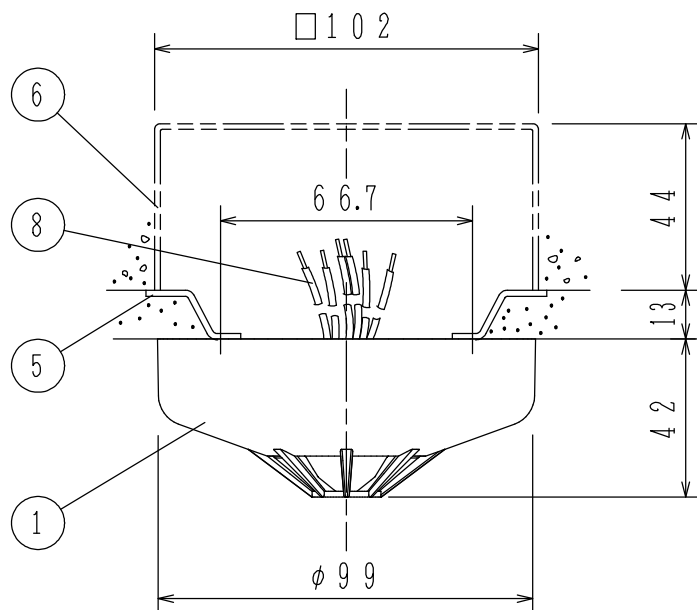

※2 室外表示灯または移報アダプタ
室外表示灯の接続は極性に注意願います。
移報アダプタの接続については、各移報アダプタの資料をご参照ください。

仕 様

- (1) 種別：差動式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023～9号
- (3) 感度：2種
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、50mA
- (5) 使用電圧範囲：DC15V～28.8V
- (6) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (7) 感熱素子：サーミスタ
- (8) 使用温度範囲：-10℃～50℃
- (9) 接続可能機器：進P/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳシリーズ受信機、P-AT感知器用中継器
- (10) 主材：〔本体〕難燃性樹脂（ブラック（BK）※1 マンセルN2.5近似色）
- (11) 質量：約65g
- (12) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合
- (13) 適合ボックス：
 - a) 埋込ボックスを使用する場合
 - ・中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340（102×102×44）
 - ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤
 - b) 露出ボックスを使用する場合
 - ・丸形露出ボックス JIS C 8340（呼び19, 25）

備考

- (注) エアコン等の温風が原因で動作する場合がありますので、影響を受けない場所へ設置してください。
(注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 設置後見えない箇所は、一部外観色と異なる色を使っています。

FDPJ222S-DW-X-BK

差動式スポット型感知器（試験機能付）

露出型、防水型、室外表示灯回路付

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FDPJ60496		0
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 金・白・灰輪（切込有）	7	丸形露出ボックス		
2	確認灯	5	塗代カバー	8	リード線（赤×2、青×2、白、桃）		
3	感熱素子	6	中形四角アウトレットボックス浅形				