
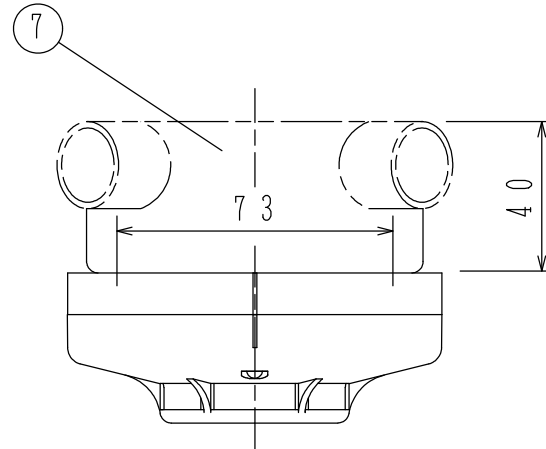



'22. 10.

埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

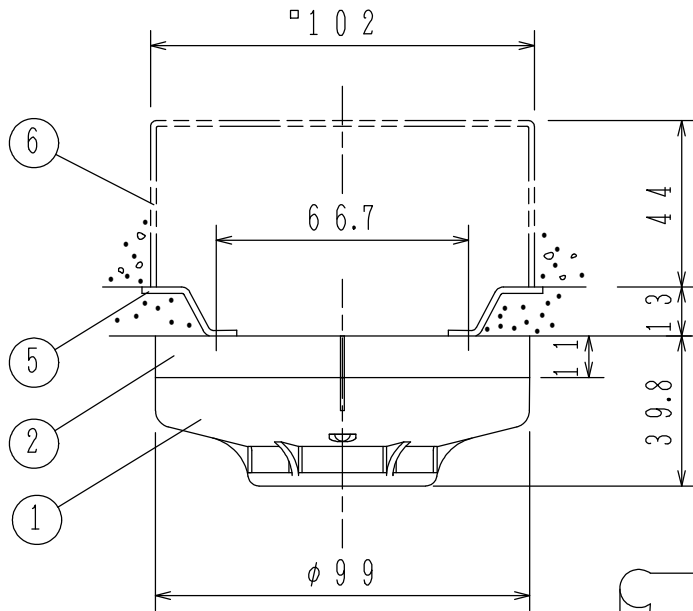

接続図

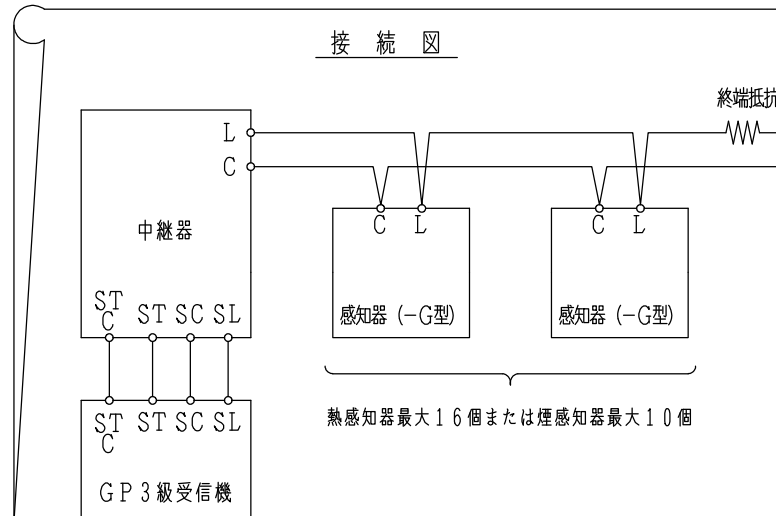

仕様

- (1) 種別；光電式スポット型感知器，試験機能付，2種，非蓄積型，露出型
- (2) 国検型式番号；感第27～4号
- (3) 定格電圧，電流；DC12V，70mA
- (4) 確認灯；赤色発光ダイオード
- (5) 接続可能中継器；FRM014シリーズ，FRMJ001型および当社指定中継器（遠隔試験機能付）
- (6) 復旧方式；自己復旧型（煙がなくなると自動復旧）
- (7) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (8) 主材；（本体）ABS樹脂（ライトグレー），ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）（ベース）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
- (9) 質量；約109g（ベース含む）
- (10) 感知器ヘッド型名；FDKJ225-D-G
- (11) 適合ベース；FZB013-2，FZB018-2，FZBJ014-R-2
- (12) 適合ボックス；
 - a) 埋込ボックス
 - (1) 中形四角アウトレットボックス 浅形 JIS C 8340 (102×102×44)
 - (2) 塗代カバー JIS C 8340 ⑤
 - b) 露出ボックス
 - (1) 丸形露出ボックス JIS C 8340 (呼び19, 25)

FDKJ225-R-G型

光電式スポット型感知器

共同住宅用遠隔試験機能付，露出型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番

FDKJ60305

1

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 灰（金輪）	7	露出ボックス		
2	露出型ベース	5	塗代カバー				
3	確認灯	6	中形四角アウトレットボックス浅形				