





取付金具使用の場合

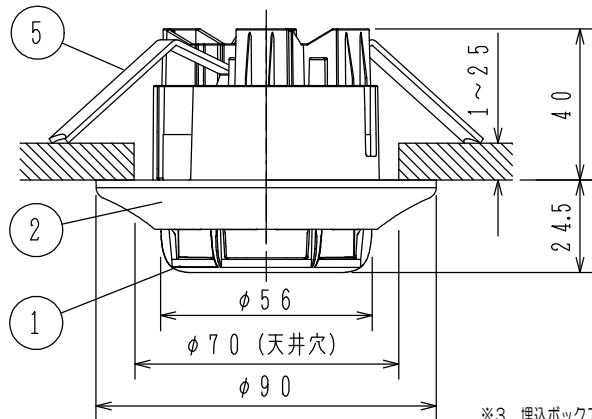


※3 埋込ボックスと塗代カバリの隙間は8mmです。
埋込ボックス取り付け時には注意してください。

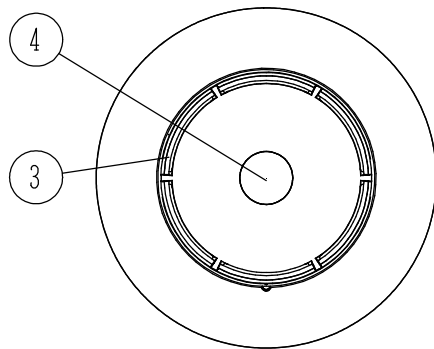

埋込ボックス使用の場合

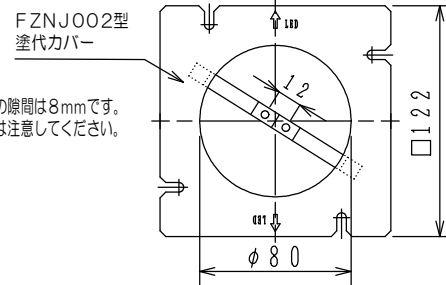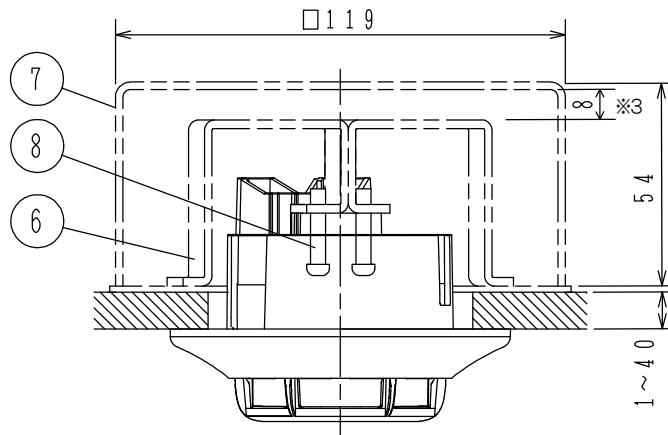

接続図

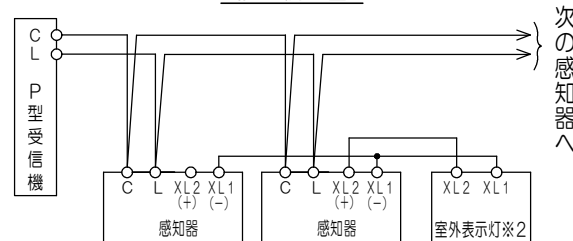

※2 室外表示灯または移報アダプタ
室外表示灯の接続は極性に注意願います。
移報アダプタの接続については、各移報アダプタの資料をご参照ください。

仕 様

- (1) 種別：光電式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023～37号
- (3) 感度：2種
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、50mA
- (5) 使用電圧範囲：DC15V～28.8V
- (6) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (7) 使用温度範囲：－10℃～50℃（結露なきこと）
- (8) 接続可能機器：進P/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳシリーズ受信機、P-AT感知器用中継器
- (9) 主材：[本体、ベース] 難燃性樹脂（ブラック（BK）※1 マンセルN2.5近似色）
- (10) 質量（ベース含む）：約134g
- (11) 感知器ヘッド型名：FDKJ254S-DK-X-BK
- (12) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- (13) 適合ベース：FZBJ008-U-4-BK
- (14) 適合ボックス（埋込ボックスを使用する場合）：
 - ・大形四角アウトレットボックス 深形 JIS C 8340（119×119×54）
 - ・FZNJ002型塗代カバー（別手配品）

備考

●湯気・埃環境強化型

- (注) アウトレットボックスを使用する場合は埋込型ベース取付金具を外してご使用ください。
(注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 設置後見えない箇所は、一部外観色と異なる色を使っています。

FDKJ254S-UK-X-BK
光電式スポット型感知器（試験機能付）
埋込型、小形、室外表示灯回路付

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FDKJ60505		0
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 灰（金輪）	7	大形四角アウトレットボックス深形		
2	埋込型ベース	5	埋込型ベース取付金具	8	塗代カバー・締付ネジ 注：現場購入品		
3	確認灯（全周）	6	FZNJ002型塗代カバー		ネジ長さは「天井厚＋10mm」程度		