




埋込ボックス使用の場合

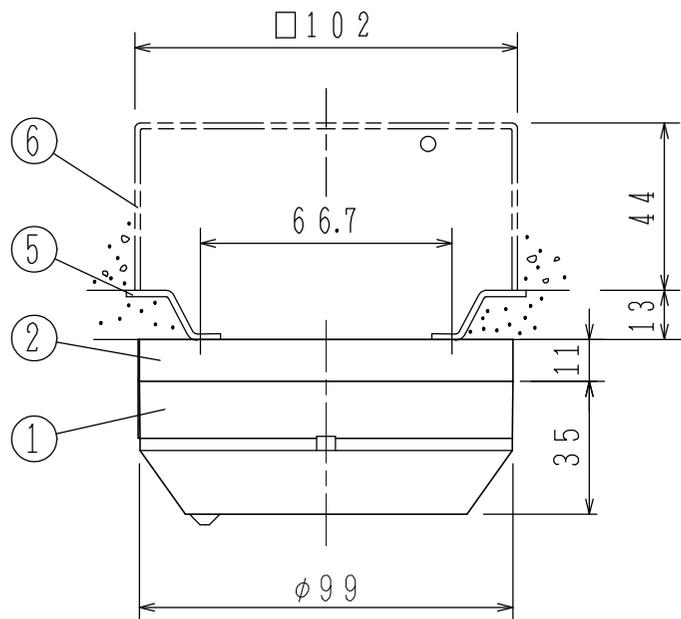

露出ボックス使用の場合

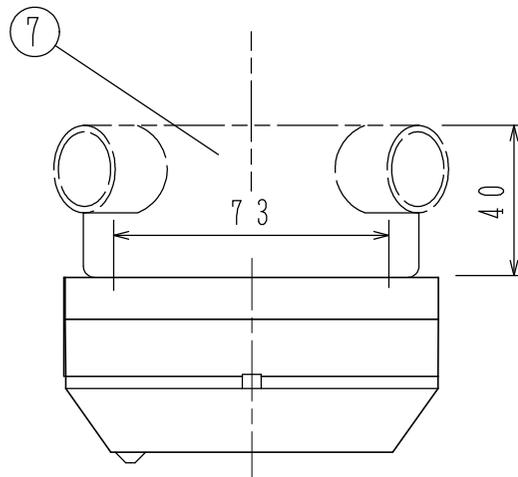

接続図

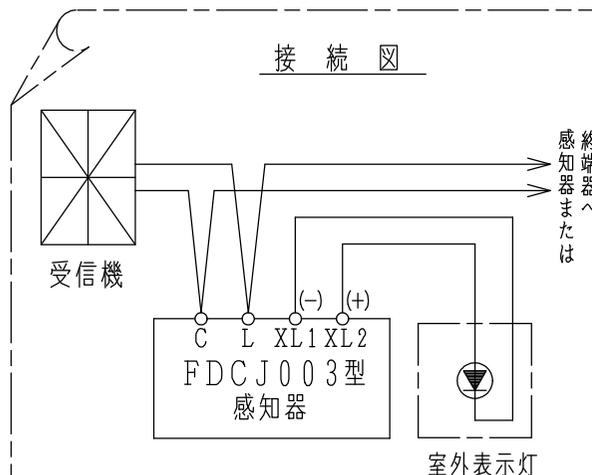

注) 壁面に取り付ける場合、または監視する方向を任意に変える場合は別途取付台が必要です。

仕 様

- (1) 種別：赤外線式スポット型感知器（試験機能付）  
屋内型、非防水型、CO<sub>2</sub>共鳴放射式、ゆらぎ式、露出型
- (2) 国検型式番号：感第26～6号
- (3) 公称監視距離：最大13m（中心から各50°）～最大20m（中心から0°）
- (4) 視野角：100°
- (5) 定格電圧、電流：DC24V、50mA
- (6) 使用電圧範囲：DC15V～28.8V
- (7) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (8) 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）
- (9) 接続可能機器：進P/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ（※1）シリーズ受信機、  
P-A-T感知器用中継器
- (10) 主材：[本体、ベース※2] 難燃性樹脂  
（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9,3近似色）
- (11) 質量：約150g（ベース含む）
- (12) 感知器ヘッド型名：FDCJ003-D-X
- (13) 適合ベース：FZB013-4、FZB018-4、FZBJ014-R-4
- (14) 適合ボックス（天井直付の場合）：  
a) 埋込ボックスを使用する場合  
・中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340 (102×102×44)  
・塗代カバー JIS C 8340 ⑤  
b) 露出ボックスを使用する場合  
丸形露出ボックス JIS C 8340（取付ピッチ73mm）

備考

- ※1 進PⅣ伝送に対応していないため、進PⅣ受信機に接続する場合は受信機のP-A-T 回線設定（DB 設定）を「進P/Ⅱ/Ⅲ」にしてください。
- ※2 ベースの色がライトグレーの場合があります。

FDCJ003-R-X型  
赤外線式スポット型感知器（試験機能付）  
露 出 型

発行	第1技術部火報管理課 縮尺	ㄨ
図番	FDCJ60296	4
能美防災株式会社		

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	3	受光部	5	塗代カバー	7	露出ボックス
2	露出型ベース	4	確認灯	6	中形四角アウトレットボックス浅形	8	種別表示シール 白（金輪）