
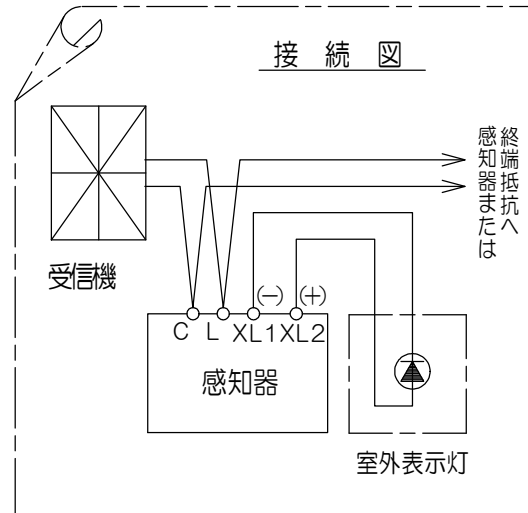


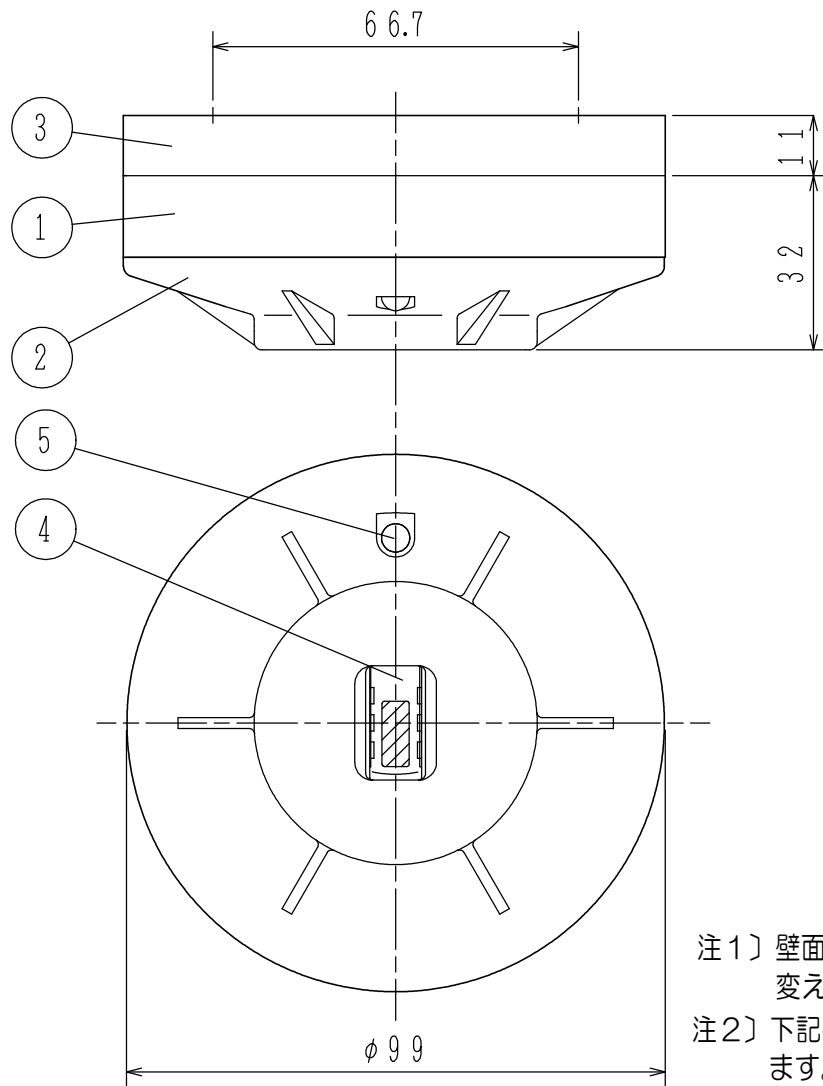

- 注1) 壁面に取り付ける場合、または監視する方向を任意に変える場合は別途取付台が必要です。
- 注2) 下記の光源は非火災報の原因となりますのでご注意ください。
- ① アーク溶接の光 ② ハロゲンランプ ③ 水銀灯

仕 様

- (1) 種別；紫外線式スポット型炎感知器、屋内型、非防水
- (2) 国検型式番号；感第5～50号
- (3) 公称監視距離；25m～30m
- (4) 視野角；100°
- (5) 定格電圧・電流；DC24V、70mA
- (6) 使用電圧範囲；DC17V～30V
- (7) 確認灯；赤色発光ダイオード
- (8) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (9) 接続可能受信機；当社製N-18回路およびB-28回路以降のP型受信機、R-12シリーズおよびR-1100シリーズ以降のR型用中継器
- (10) 主材；〔本体、ヘッドカバー、ベース※〕難燃性樹脂
(ナチュラルホワイト (NAW) マンセルN9,3近似色)
※ベースの色がライトグレーの場合があります。
- (11) 質量；約125g (ベース含む)
- (12) 感知器ヘッド型名；FDU011-X
- (13) 適合ベース；FZB013-4 FZB018-4 FZBJ014-R-4
- (14) 適合ボックス (天井直付の場合)
 - (a) 埋込ボックス 1) 中形四角アウトレットボックス 浅形
JIS C 8340 (102×102×44)
 - 2) 塗代カバー；JIS C 8340 ⑤
 - (b) 露出ボックス 丸形露出ボックス
JIS C 8340 (取付ピッチ73mm)

F D U 0 1 1 A - X 型 紫外線式スポット型炎感知器 露 出 型

発 行 第1技術部火報管理課 縮尺 ⅓

図
番

F D U 6 7 0 3

③

能 美 防 災 株 式 会 社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド (本体)	3	露出型ベース	5	確 認 灯		
2	ヘッドカバー	4	紫外線検出管				