



'23.10.

点灯・重複時	中第2023~2号	S+	S-	空き	S+	S-	空き		S+	S-	S+	S-	S+	S-	S+	S-	S+	S-	S+	S-
点滅・短絡時	FQIJ001B-Y	I	I		I	I			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

⑥ 端子シール詳細図

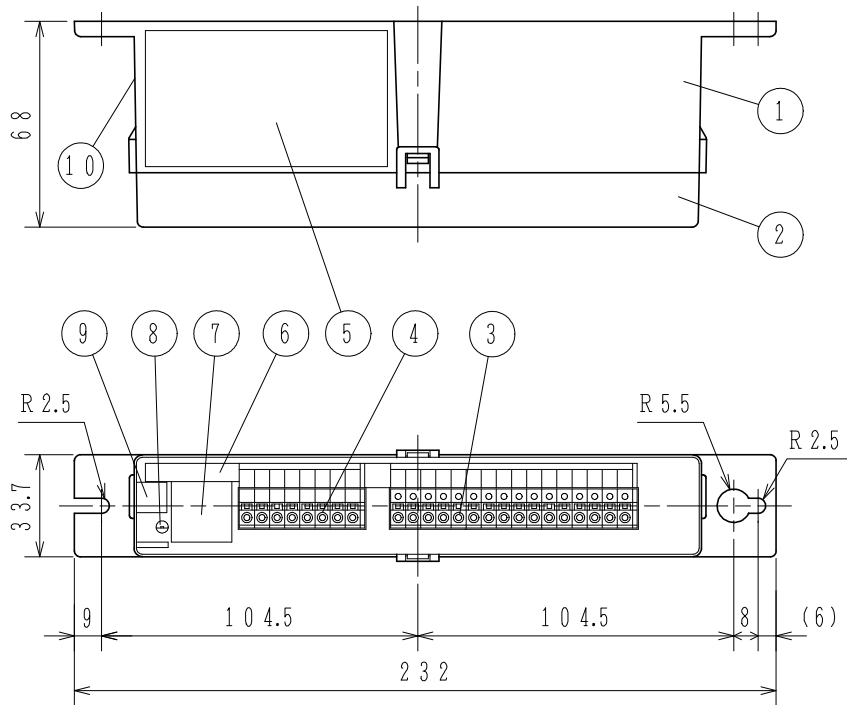

接続図

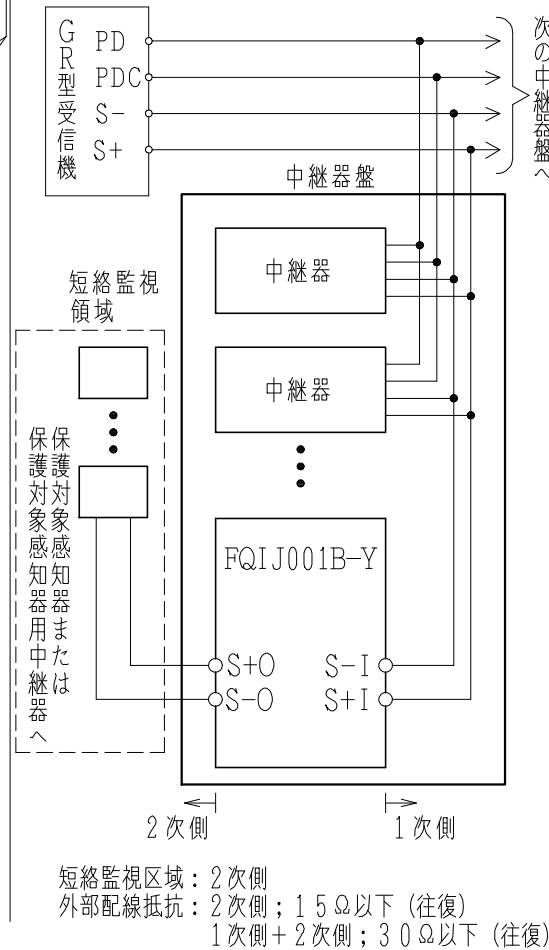

仕		様	
(1) 種別：中継器			
(2) 構造：縦型（別途キャビネットに組み込み）			
(3) 国検型式番号：中第2023～2号			
(4) 定格電圧：主信号線（S＋，S－）DC24V			
(5) 重複／短絡確認灯：赤色発光ダイオード			
重複時：点灯、短絡時：点滅			
(6) 回線数：1回線／1アドレス※			
(7) 端末機器接続数：80アドレス以下			
(8) 外部接続方法：差し込み端子			
接続可能電線サイズ 単線：φ0.65～1.6mm			
(9) 使用温度範囲：－10℃～50℃			
(10) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：			
R－24シリーズ以降			
(11) 主材：ABS樹脂			
(12) 質量：約190g			
注) SCIは Short Circuit Isolator			
の略です。			
※SCIは1台で中継器3個分の監視電流を消費するため、			
3アドレス分の消費電流を見込んで下さい。			
FQIJ001B－Y型			
短絡回路切離器（SCI）			
外観図			
発 行		第1技術部火報管理課 縮尺	ㄨ
図番	FQIJ6212		◇0
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（8極）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複／短絡確認灯		
3	端子台（16極）	6	端子シール	9	QRコードシール		