

GKF02109

98.12.

仕 様

- (1) 種別；中継器
 (2) 構造；感知器ベース取付型
 (3) 国検型式番号；中第9～6号
 (4) 定格電圧；主信号線（S+, S-）DC24V
 感知器回路 DC24V
 (5) 感知器用電源線；不要（S+, S-より供給）
 (6) 回線数；1回線／1アドレス
 (7) 端末機器接続個数；
 煙感知器（非蓄積型）：20個／1回線
 熱感知器接続数：制限なし
 (8) 外部配線抵抗；往復50Ω以下
 (9) 終端器；FZE016型
 (10) 外部接続方式；リード線
 (11) 使用温度範囲；-10℃～50℃
 (12) 接続可能受信機；R-22シリーズ用受信機
 (13) 主材；ポリカーボネート系樹脂
 (14) 重量；約35g

(注)

- ・感知器ベースはFZB013-4, 053A-4を使用ください。
- ・感知器は確認灯がLED式で無極性のものをご使用ください。
- ・有極性の場合は極性に注意してください。
- ・使用できる感知器に制限がありますので注意してください。

FRR028-F型

感知器用中継器 1回線型


外観図

発行 技術部管理課 縮尺 /

図番 FRR6085

能美防災株式会社

接 続 図

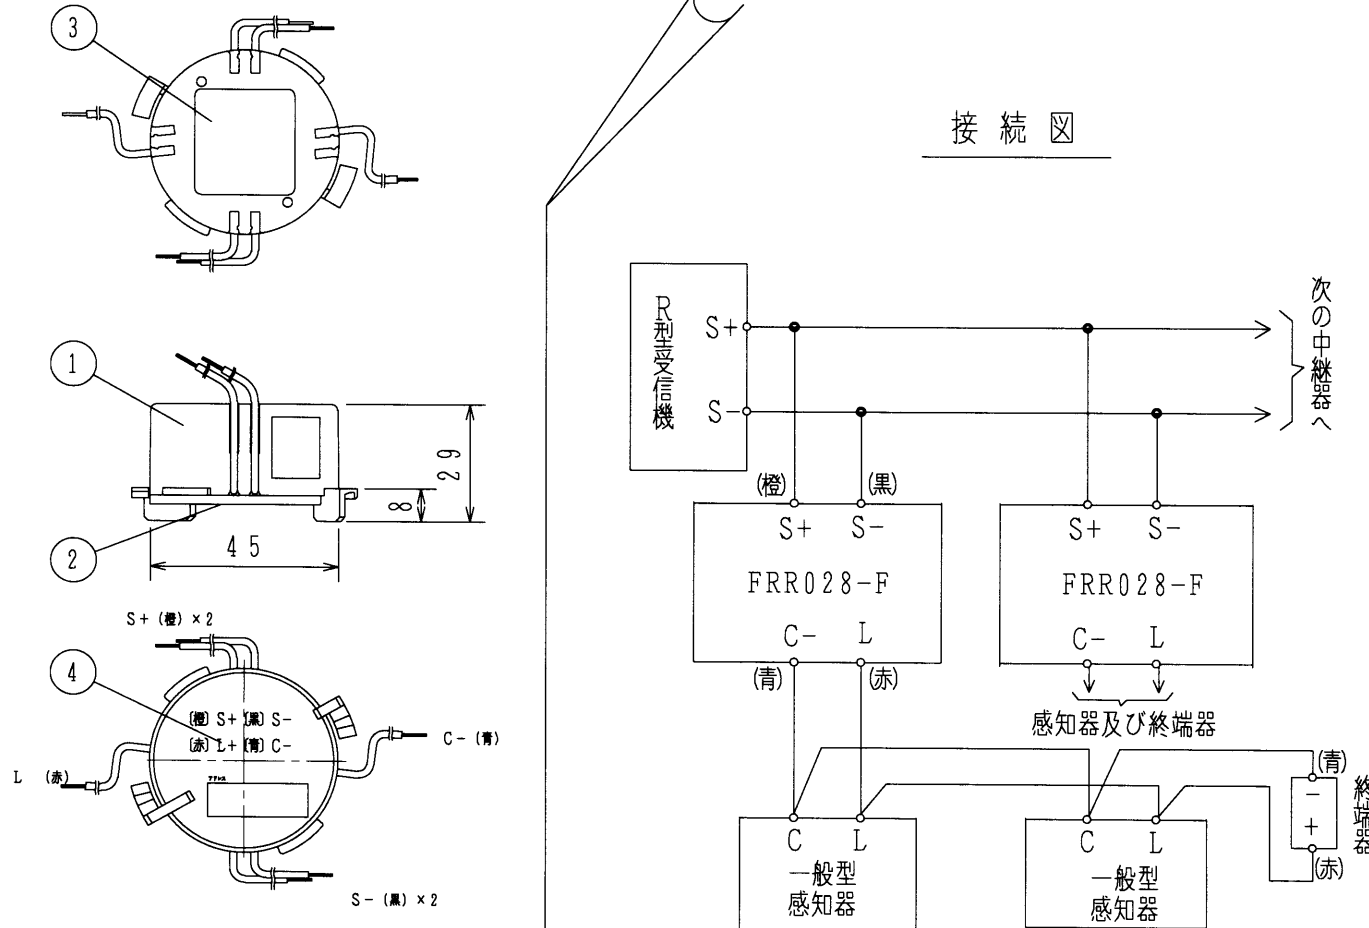

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	4	アドレスシール				
2	フ タ						
3	機器銘板シール						