


GKF06869

'20. 9 .


品名: 中第18~12号
 重複確認FRRJ001-Y-2SS

S+	S-	PD	PD	S+	S-	PD	PD	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	YC1	Y	Y	Y	Y	YC2	Y	Y	Y	Y
								1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4		1-1	1-2	1-3	1-4		2-1	2-2	2-3	2-4

端子シール詳細図

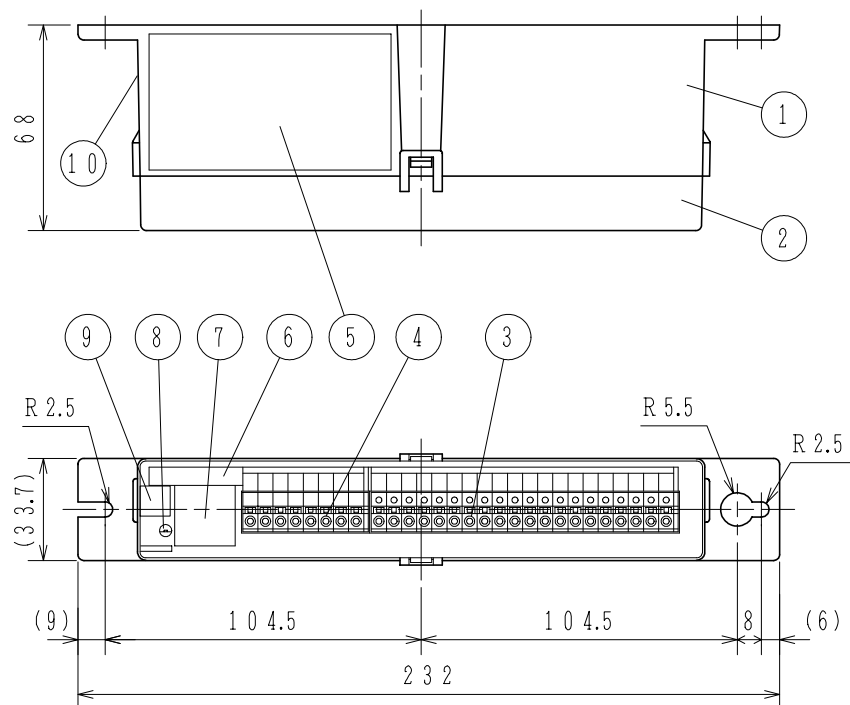

接続図

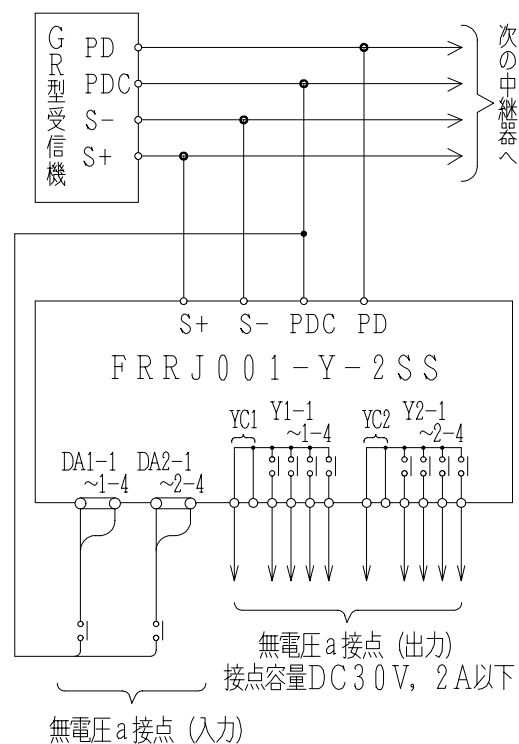

- 仕様
- (1) 種別; 中継器
 - (2) 構造; 縦型 (別途キャビネットに組み込み)
 - (3) 国検型式番号; 中第18~12号
 - (4) 定格電圧; 主信号線 (S+, S-) DC24V
端末機器回路 DC24V
 - (5) 重複確認灯; 赤色発光ダイオード
 - (6) 回線数; 8回線/2アドレス
 - (7) 端末機器制御出力; 2A/回線 (無電圧a接点)
 - (8) 端末機器確認入力; 無電圧a接点
 - (9) 外部接続方法; 差し込み端子,
接続可能電線サイズ 単線; $\phi 0.4 \sim 1.6 \text{mm}$
 - (10) 使用温度範囲; $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
 - (11) 接続可能受信機・主中継器 (リンクモジュール):
R-22シリーズ以降
 - (12) 主材; ABS樹脂
 - (13) 質量; 約200g

FRRJ001-Y-2SS型
 防排煙用中継器 (無電圧出力型)
 外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 χ

図番 FRRJ6129 4
 能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台 (8P)	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台 (20P)	6	端子シール	9	QRコードシール		