


GKF06870

'20. 9 .


品名: 中第18~6号
 重複型FRRJ001-Y-2SZ

S+	S-	PD	PD	S+	S-	PD	PD	DC	D	DA	DR	-	DC	D	DA	DR	-	DC	D	DA	DR	-	DC	D	DA	DR	-
								1-1	1-1	1-1	1-1		1-2	1-2	1-2	1-2		2-1	2-1	2-1	2-1		2-2	2-2	2-2	2-2	

端子シール詳細図

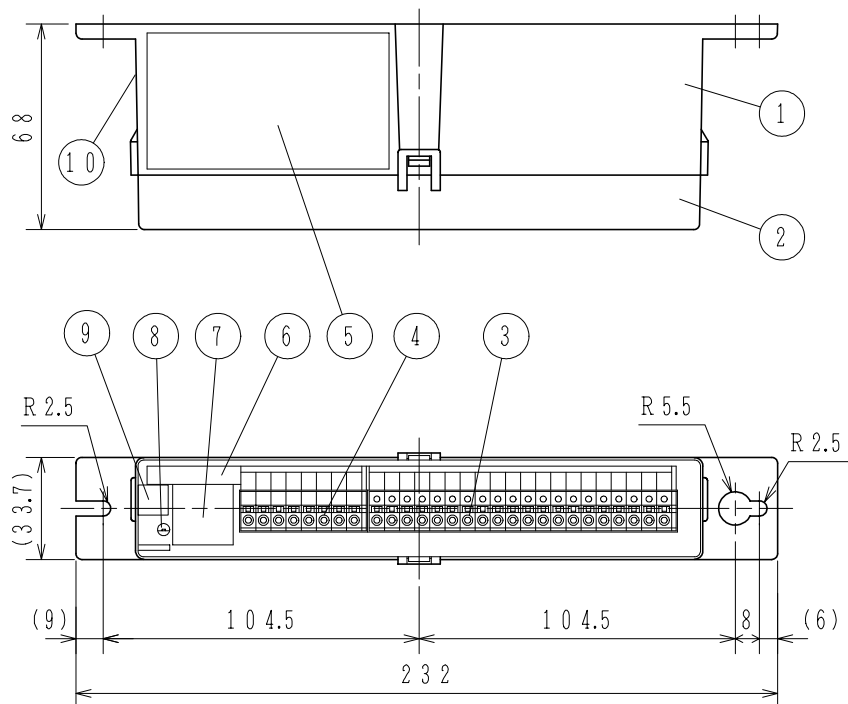

接続図

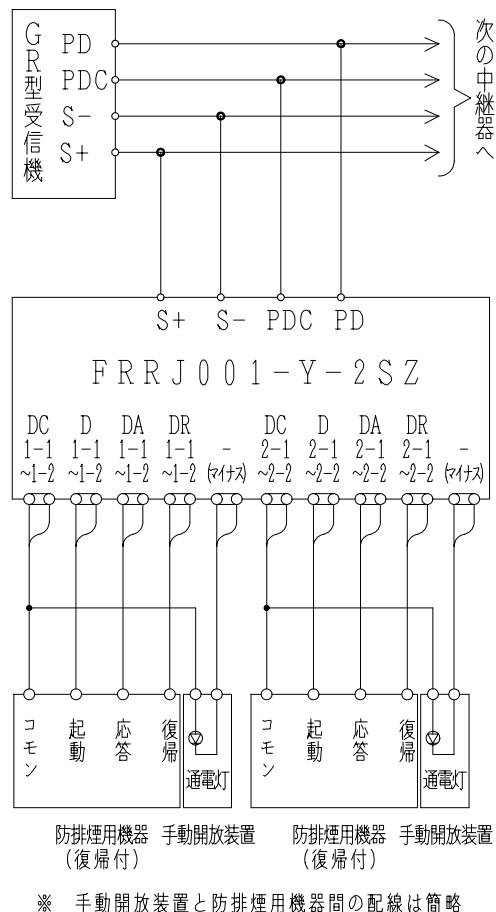

仕様

- (1) 種別; 中継器
- (2) 構造; 縦型 (別途キャビネットに組み込み)
- (3) 国検型式番号; 中第18~6号
- (4) 定格電圧; 主信号線 (S+, S-) DC24V
端末機器回路 DC24V
- (5) 重複確認灯; 赤色発光ダイオード
- (6) 回線数; 4回線/2アドレス
- (7) 端末機器制御出力; 2A/回線 (DC24V有電圧)
- (8) 端末機器確認入力; 無電圧a接点
- (9) 外部接続方法; 差し込み端子,
接続可能電線サイズ 単線; $\phi 0.4 \sim 1.6\text{mm}$
- (10) 使用温度範囲; $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- (11) 接続可能受信機・主中継器 (リンクモジュール):
R-22シリーズ以降
- (12) 主材; ABS樹脂
- (13) 質量; 約200g

FRRJ001-Y-2SZ型

防排煙用中継器 (復帰型)

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺

図番

FRRJ6130

4

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台 (8P)	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台 (20P)	6	端子シール	9	QRコードシール		