

GKF06873


'20. 9 .

点灯： 中第23～7号
重複時： FRRJ001-Y-16F


S+	S-	PF	PF	C1	L1	C2	L2	C3	L3	C4	L4	C5	L5	C6	L6	C7	L7	C8	L8
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

S+	S-	PF	PF	C9	L9	C10	L10	C11	L11	C12	L12	C13	L13	C14	L14	C15	L15	C16	L16
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

⑥ 端子シール詳細図

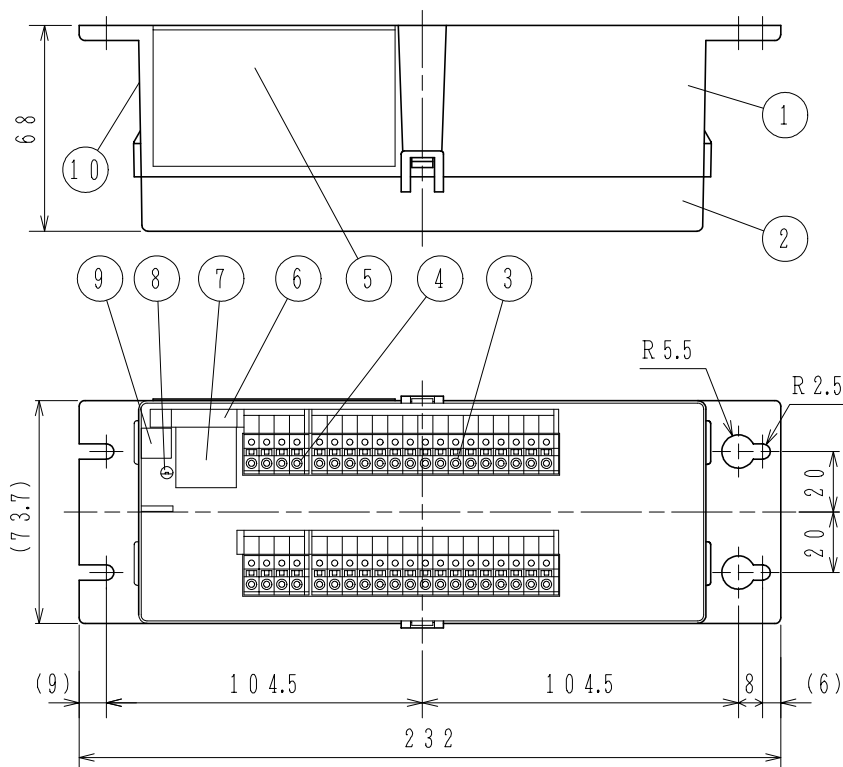

接続図

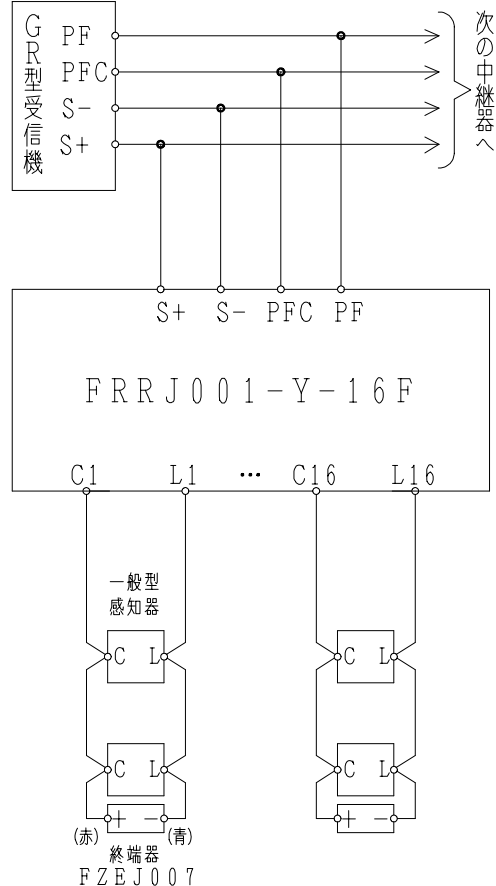

次の中継器へ

仕様

- (1) 種別：中継器
- (2) 構造：縦型（2個サイズ）※別途キャビネットに組み込み
- (3) 国検型式番号：中第23～7号
- (4) 定格電圧：主信号線（S+, S-）DC24V
感知器回路 DC24V
- (5) 重複確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 回線数：16回線/16アドレス
- (7) 端末機器接続個数：
煙感知器（非蓄積型）：30個/回線
一般熱感知器：制限なし
- (8) 外部配線抵抗：往復50Ω以下
- (9) 終端器：FZE016/016A型、FZEJ007型
- (10) 外部接続方法：差し込み端子，
接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm
- (11) 使用温度範囲：-10℃～50℃
- (12) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-22シリーズ以降
- (13) 主材：ABS樹脂
- (14) 質量：約320g

FRRJ001-Y-16F型

感知器用中継器 16回線用

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番

FRRJ6161

②

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（4P×2）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（16P×2）	6	端子シール	9	QRコードシール		