


GKF06876

'20. 9


点灯：中第23～10号	S+	S-	PD	C	DC	D	DA	DR	-	空き	DC	D	DA	DR	-	空き	DC	D	DA	DR	-	空き	DC	D	DA	DR	-	空き
重複機：FRRJ001-Y-4SZ					1-1	1-1	1-1	1-1			1-2	1-2	1-2	1-2			2-1	2-1	2-1	2-1			2-2	2-2	2-2	2-2		

S+	S-	PD	C	DC	D	DA	DR	-	空き	DC	D	DA	DR	-	空き	DC	D	DA	DR	-	空き	DC	D	DA	DR	-	空き
				3-1	3-1	3-1	3-1			3-2	3-2	3-2	3-2			4-1	4-1	4-1	4-1			4-2	4-2	4-2	4-2		

端子シール詳細図

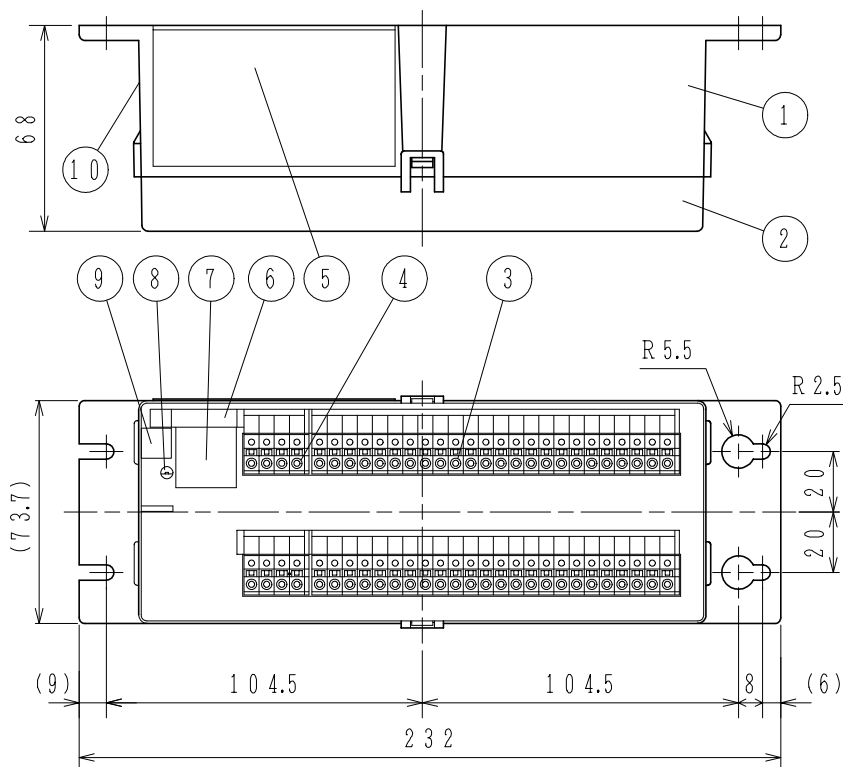

接続図

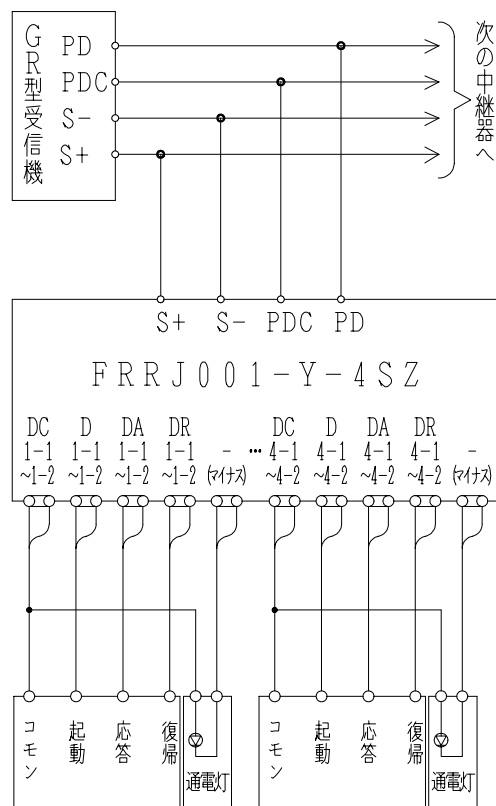防排煙用機器 手動開放装置
(復帰付)

※ 手動開放装置と防排煙用機器間の配線は簡略

次の中継器へ

仕様

- (1) 種別；中継器
- (2) 構造；縦型（2個サイズ）※別途キャビネットに組み込み
- (3) 国検型式番号；中第23～10号
- (4) 定格電圧；主信号線（S+, S-）DC24V
端末機器回路 DC24V
- (5) 重複確認灯；赤色発光ダイオード
- (6) 回線数；8回線／4アドレス
- (7) 端末機器制御出力；2A/回線（DC24V有電圧）
- (8) 端末機器確認入力；無電圧a接点
- (9) 外部接続方法；差し込み端子,
接続可能電線サイズ 単線；φ0.4～1.6mm
- (10) 使用温度範囲；-10℃～50℃
- (11) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-22シリーズ以降
- (12) 主材；ABS樹脂
- (13) 質量；約360g

FRRJ001-Y-4SZ型

防排煙用中継器（復帰型）

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番

FRRJ6164

2

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（4P×2）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（24P×2）	6	端子シール	9	QRコードシール		