


GKF06320

'17. 1


点灯： 中第23～8号	S+	S-	PF	PF	C1	L1	C2	L2	C3	L3	C4	L4	C5	L5	C6	L6	C7	L7	C8	L8
重複時 FRRJ001-Y-16FP																				

S+	S-	PF	PF	C9	L9	C10	L10	C11	L11	C12	L12	C13	L13	C14	L14	C15	L15	C16	L16
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

⑥ 端子シール詳細図

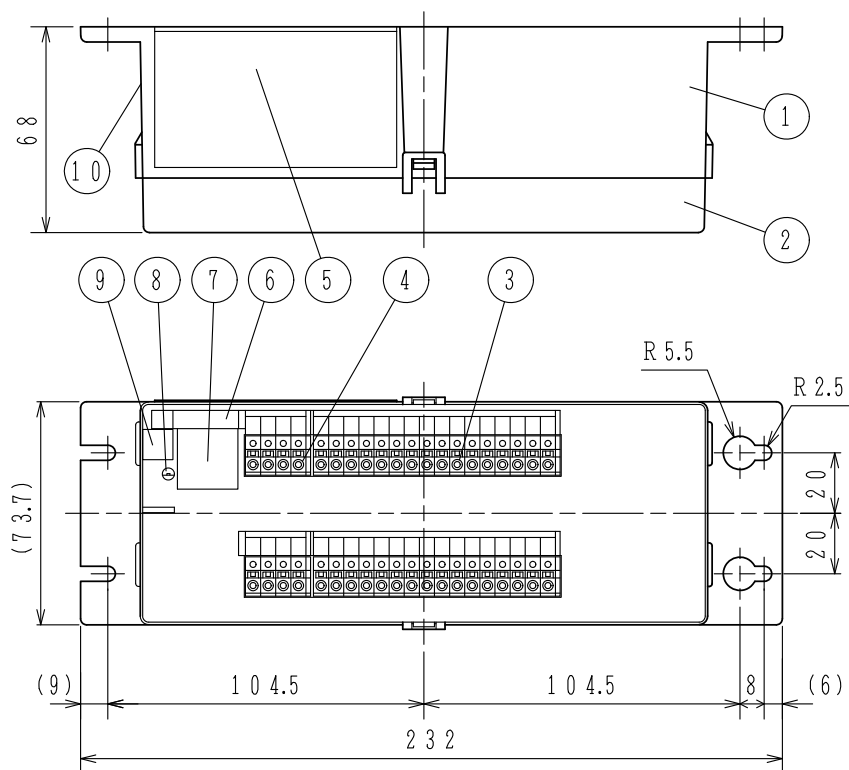

接続図

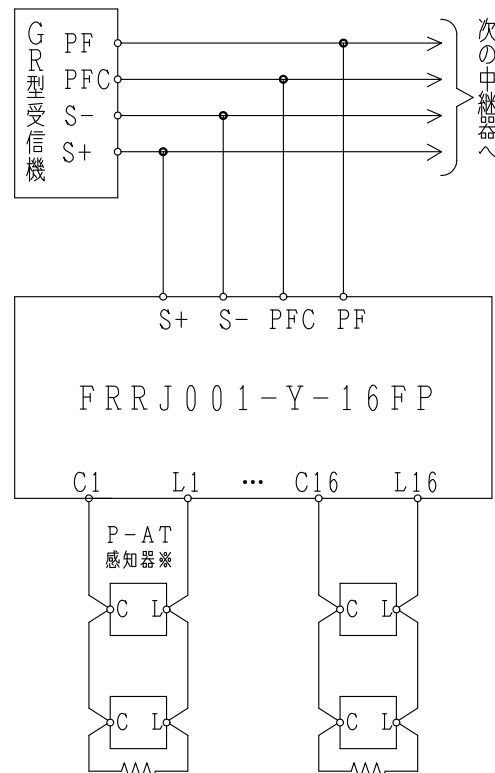

— 終端抵抗 10kΩ、1/2W

※ P型自動試験機能付感知器

注意：4FP増設中継器を用いての接続方法は、4FP増設中継器の回路図を参照下さい。

仕様

- 種別：中継器（自動試験機能付）
 - 構造：縦型（2個サイズ）※別途キャビネットに組み込み
 - 国検型式番号：中第23～8号
 - 定格電圧：主信号線（S+，S-）DC24V
感知器回路 DC24V
 - 重複確認灯：赤色発光ダイオード
 - 回線数：16回線／16アドレス
 - 端末機器接続個数：
一般煙感知器＋P型自動試験機能付感知器（煙、熱）
（非蓄積型）：30個／回線
一般熱感知器：制限なし
 - 外部漏れ線抵抗：往復50Ω以下
 - 終端器：10kΩ 1/2W
 - 外部接続方法：差し込み端子，
接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm
 - 使用温度範囲：-10℃～50℃
 - 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-22MX/MXA/LX/EX，
R-24シリーズ
 - 主材：ABS樹脂
 - 質量：約320g
- 注意：P-AT感知器の個別表示はR-24CⅡ/EⅡ受信機・主中継器のみ

FRRJ001-Y-16FP型

P型自動試験機能付感知器用中継器（個別表示対応）

16回線用 外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	FRRJ6165		1
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（4P×2）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（16P×2）	6	端子シール	9	QRコードシール		