



' 20. 9.

端子シール詳細図

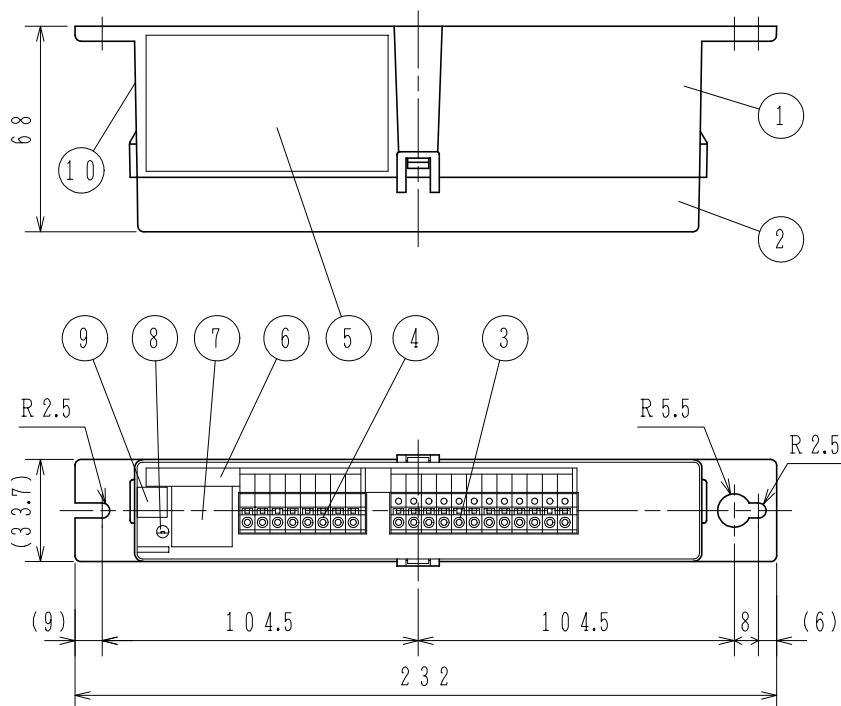

接 続 図

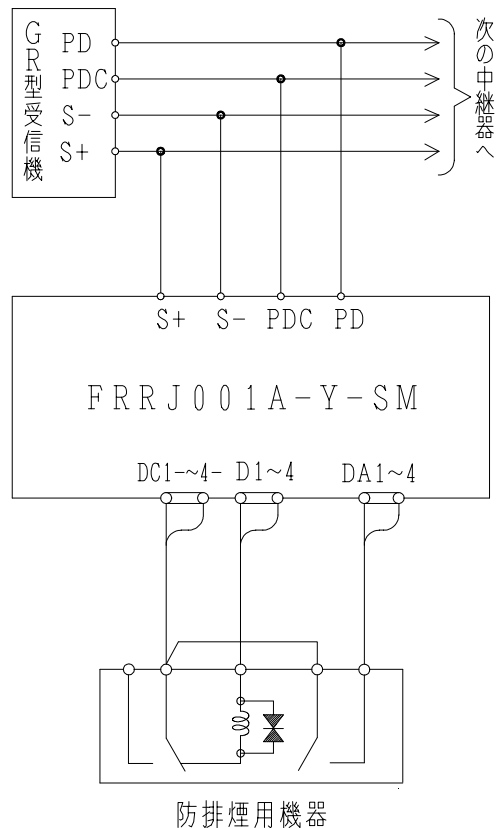

様 仕

- | |
|------------------------------|
| (1) 種別：中継器 |
| (2) 構造：縦型（別途キャビネットに組み込み） |
| (3) 国検型式番号：中第29～4号 |
| (4) 定格電圧：主信号線（S+，S-）DC24V |
| 端末機器回路 DC24V |
| (5) 重複確認灯：赤色発光ダイオード |
| (6) 回線数：4回線／1アドレス |
| (7) 端末機器制御出力：2A／回線（DC24V有電圧） |
| (8) 端末機器確認入力：無電圧a接点 |
| (9) 外部接続方法：差し込み端子 |
| 接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm |
| (10) 使用温度範囲：-10℃～50℃ |
| (11) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）： |
| R-22シリーズ以降 |
| (12) 主材：ABS樹脂 |
| (13) 質量：約185g |

FRRJ001A-Y-SM型
防排煙用中継器（普通型，マイナスコモン）
外観図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	4	端子台（8P）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（12P）	6	端子シール	9	QRコードシール		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	Ⅹ
図番	FRRJ6184		1
能美防災株式会社			