

' 20. 9.

|                              |
|------------------------------|
| (1) 種別：中継器                   |
| (2) 構造：縦型（別途キャビネットに組み込み）     |
| (3) 国検型式番号：中第29～4号           |
| (4) 定格電圧：主信号線（S+，S-）DC24V    |
| 末端機器回路 DC24V                 |
| (5) 重複確認灯：赤色発光ダイオード          |
| (6) 回線数：2回線／1アドレス            |
| (7) 末端機器制御出力：2A／回線（DC24V有電圧） |
| (8) 末端機器確認入力：無電圧a接点          |
| (9) 外部接続方法：差し込み端子            |
| 接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm      |
| (10) 使用温度範囲：-10℃～50℃         |
| (11) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）： |
| R-22シリーズ以降                   |
| (12) 主材：ABS樹脂                |
| (13) 質量：約185g                |

## 防排煙用中継器（復歸型，マイナスコモン）

## 外觀圖

|    |            |    |   |
|----|------------|----|---|
| 発行 | 第1技術部火報管理課 | 縮尺 | ㄨ |
|----|------------|----|---|


圖番

FRRJ6185


能美防災株式会社

1

端子シール詳細図

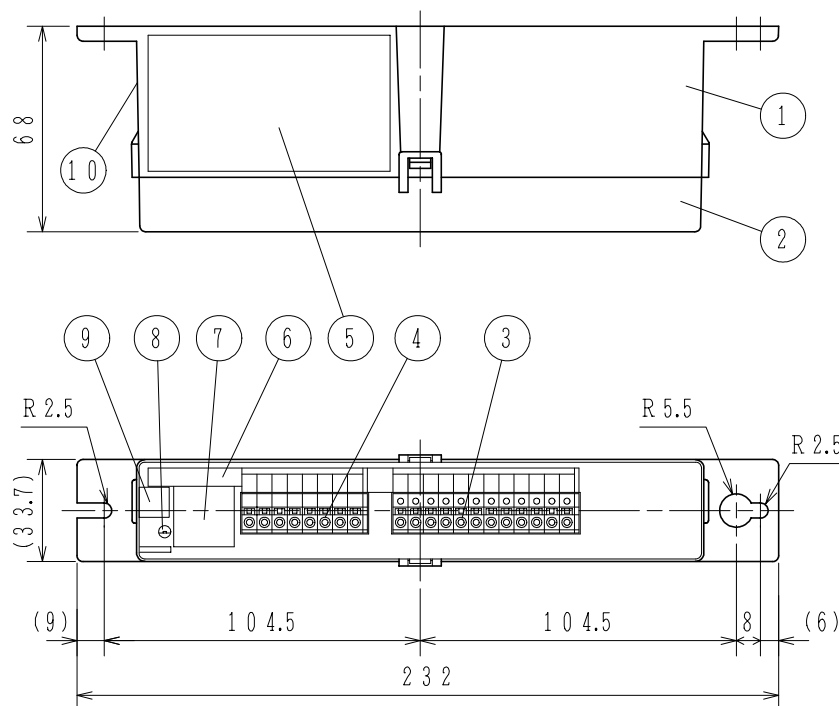

接 続 図

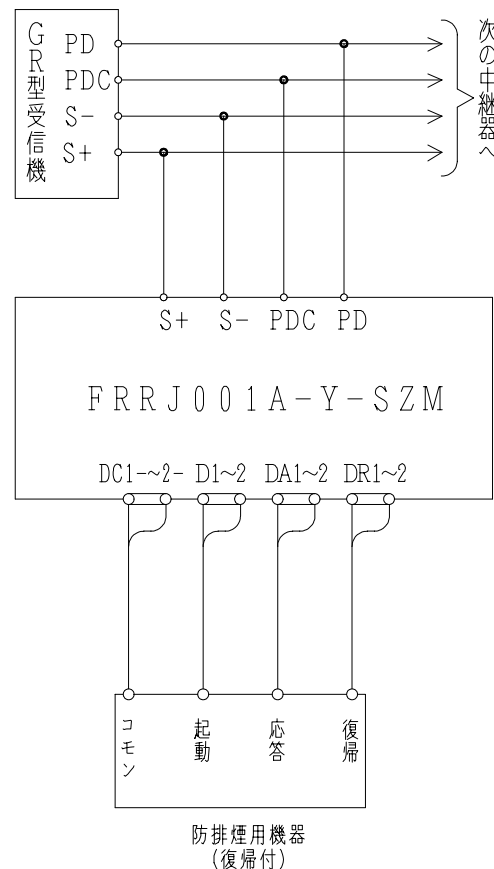

| 番号 | 名 称      | 番号 | 名 称     | 番号 | 名 称      | 番号 | 名 称  |
|----|----------|----|---------|----|----------|----|------|
| 1  | 本 体      | 4  | 端子台（8P） | 7  | アドレスシール  | 10 | 合格証票 |
| 2  | カバー      | 5  | 機器銘板シール | 8  | 重複確認灯    |    |      |
| 3  | 端子台（12P） | 6  | 端子シール   | 9  | QRコードシール |    |      |