
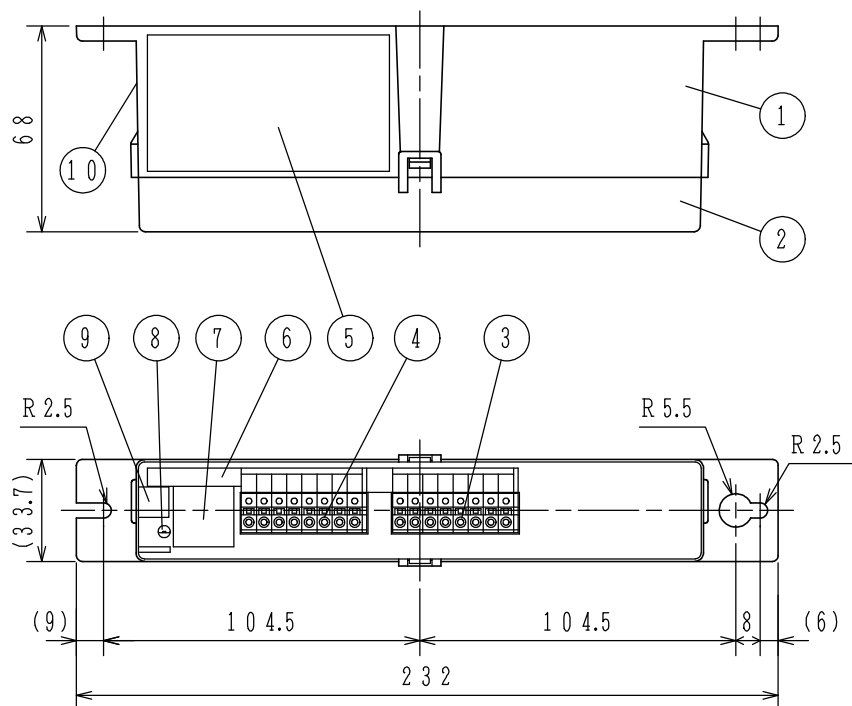
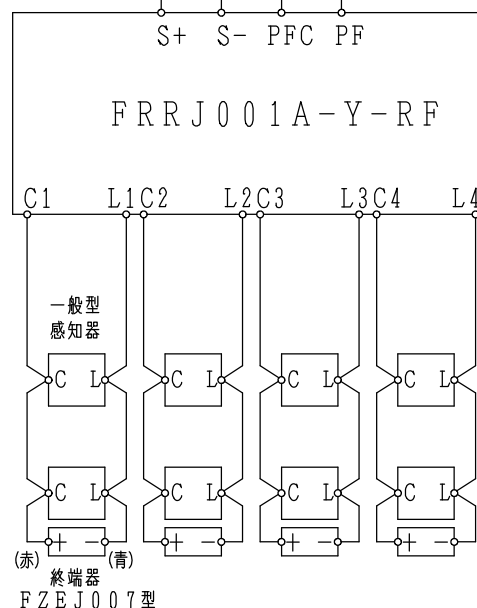


21. 2.

S+	S-	PF _G	PF	S+	S-	PF _G	PF	C ₁	L ₁	C ₂	L ₂	C ₃	L ₃	C ₄	L ₄
----	----	-----------------	----	----	----	-----------------	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

接 続 図

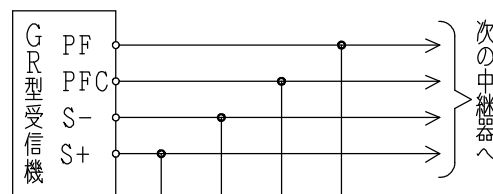

仕		様	
(1) 種別：中継器			
(2) 構造：縦型（別途キャビネットに組み込み）			
(3) 国検型式番号：中第30～1号			
(4) 定格電圧：主信号線（S+, S-）DC24V 感知器回路 DC24V			
(5) 重複確認灯：赤色発光ダイオード			
(6) 回線数：4回線／1アドレス			
(7) 端末機器接続個数： 煙感知器（非蓄積型）：30個／回線 一般熱感知器：制限なし			
(8) 外部回路抵抗：往復50Ω以下			
(9) 終端器：FZE016／016A型、FZEJ007型			
(10) 外部接続方法：差し込み端子， 接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm			
(11) 使用温度範囲：-10℃～50℃			
(12) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）・中継器 R-24シリーズ以降 伝送変換中継器（FRNJ001-Y）			
(13) 主材：ABS樹脂			
(14) 質量：約180g			
FRRJ001A-Y-RF型			
感知器用中継器 4回線用			
外観図			
発行	第1技術部システム技術課	縮尺	⅓
図番	FRRJ6187		1
能美防災株式会社			