



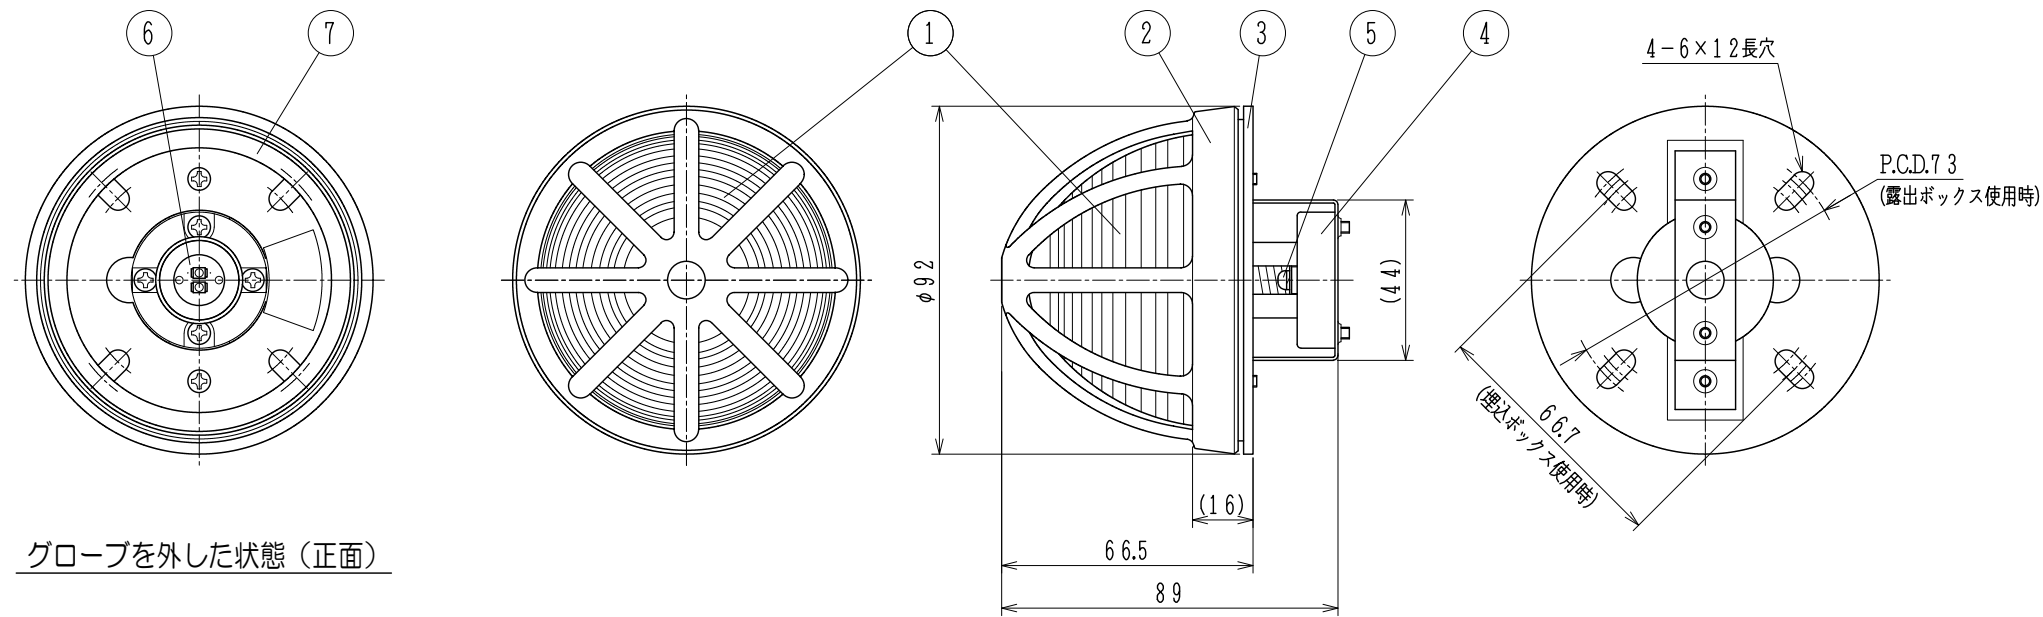


グローブを外した状態（正面）

適合ボックス取付例

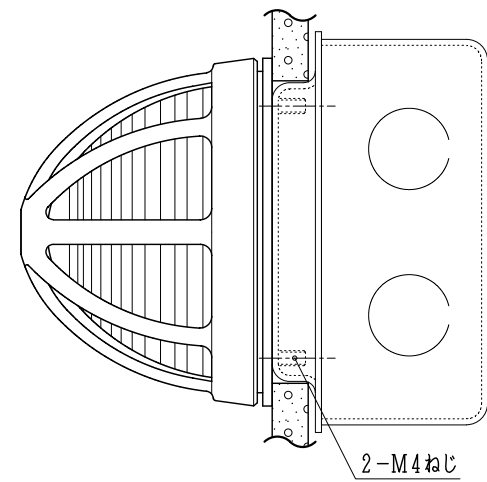


埋込ボックス使用の場合

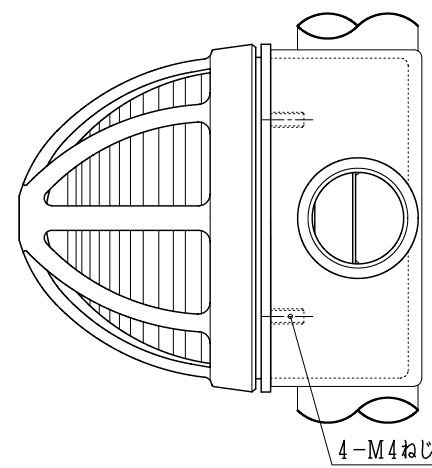

露出ボックス使用の場合

直接取り付ける場合の板金加工図

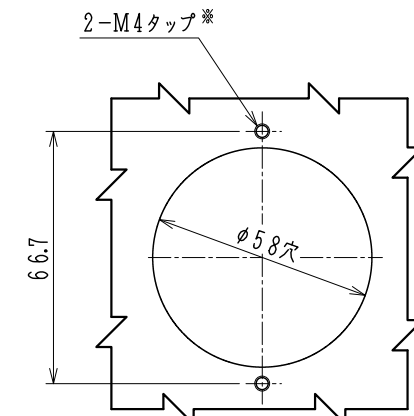

※：板金 t 2.0 mm 未満の場合、バリリング加工を施すこと。

ベースの凸部（ソケット取付金具・ねじ）を逃げるため、上図の穴加工が必要です。

| 仕 様                                    |            |    |     |
|----------------------------------------|------------|----|-----|
| (1) 種別：表示灯                             |            |    |     |
| (2) 構造：普通型、プロテクター付                     |            |    |     |
| (3) 定格：AC/DC24V 15mA                   |            |    |     |
| (4) 光源：赤色LEDランプ（OPI-R2型）               |            |    |     |
| (5) 使用電圧範囲：AC/DC20～35V                 |            |    |     |
| (6) 使用温度範囲：－10～50℃                     |            |    |     |
| (7) 材質                                 |            |    |     |
| ・グローブ：赤色ガラス                            |            |    |     |
| ・プロテクター付グローブ締付リング：                     |            |    |     |
| 真鍮鋳物ホワイトブロンズ仕上げ                        |            |    |     |
| ・ベース：亜鉛ダイカストホワイトブロンズ仕上げ                |            |    |     |
| (8) 適合口金：E12                           |            |    |     |
| (9) 適合電線：使用する圧着端子の電線適合範囲による            |            |    |     |
| (10) 質量：約405g                          |            |    |     |
| (11) 適合ボックス                            |            |    |     |
| ＜埋込の場合＞                                |            |    |     |
| ・JISC 8340                             |            |    |     |
| 中形四角アウトレットボックス浅形（丸孔カバー塗代付き）            |            |    |     |
| ＜露出の場合＞                                |            |    |     |
| ・JISC 8340                             |            |    |     |
| 丸形露出ボックス（取付ピッチ73mm）                    |            |    |     |
|                                        |            |    |     |
|                                        |            |    |     |
|                                        |            |    |     |
|                                        |            |    |     |
| ベースの凸部（ソケット取付金具・ねじ）を逃げるため、上図の穴加工が必要です。 |            |    |     |
|                                        |            |    |     |
| FLP053DA-P型                            |            |    |     |
| 表示灯                                    |            |    |     |
| 外観図                                    |            |    |     |
| 発 行                                    | 第1技術部火報管理課 | 縮尺 | 1/2 |
| 図番                                     | FLPJ8073   |    | 0   |
| 能美防災株式会社                               |            |    |     |

| 部番 | 名 称              | 部番 | 名 称               | 部番 | 名 称  | 部番 | 名 称 |
|----|------------------|----|-------------------|----|------|----|-----|
| 1  | グローブ（赤色透明）       | 4  | ソケット（陶器製）         | 7  | パッキン |    |     |
| 2  | プロテクター付グローブ締付リング | 5  | 接続端子（M3）          |    |      |    |     |
| 3  | ベース              | 6  | 赤色LEDランプ（OPI-R2型） |    |      |    |     |