

非常警報設備一体型EWEJ001埋込型用 リニューアルプレート ZPRJ004-U 施工説明書

本製品は非常警報設備一体型EWE/EWW058Aシリーズ等の既設埋込ボックスにEWEJ001シリーズの埋込型を取り付けるための変換プレートです。本製品を正しく施工していただくため、設置工事前にこの施工説明書をよくお読みください。
一体型の施工方法についてはEWEJ001シリーズの施工説明書（TN52049）をご覧ください。

●適用機種

- EWEJ001-U-LMB
- EWEJ001-UW-LMB

●適用既設ボックス

- ZBC-2,ZBC-22
（非常警報設備一体型用埋込ボックス）

●取付寸法図

※取付ネジは市販品をご使用ください。

4-M4×6~10

一体型取付用

注意


一体型に付属されているネジ（M4×16）は使用しないでください。正しく取り付けすることができません。

2-皿ザグリ孔

ZBC-22（またはZBC-2）取付用

注意

• M4の皿ネジを必ず使用してください。皿ネジを使用しない場合、正しく取り付けすることができません。
• ネジ長は施工状況に応じて選定してください。

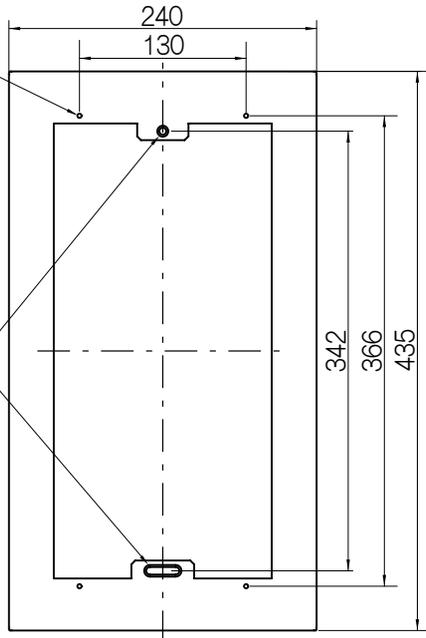

●リニューアル可能機種

- EWE/EWW056-LMB
- EWE/EWW057-LMB
- EWE/EWW057A-LMB
- EWE/EWW057B-LMB
- EWE/EWW058-LMB
- EWE/EWW058A-LMB

警告表示について

■警告文

注意

取り扱いを誤った場合、防災機能に悪影響を及ぼすおそれがあることを示しています。
また、防災機能を長期にわたって有効に活用する上で、ぜひ守ってほしい事項について示しています。

■記号



行為を強制したり指示したりする内容を示しています。

●防雨型の一体型EWEJ001-UW-LMBを施工する場合


- リニューアルプレートと壁面との間には必ず全周コーキング処理をしてください。

注意



• コーキングは全周すき間がないように必ず処理してください。浸水により、腐食や故障の原因となります。
• シリコン系のコーキング材を使用する場合は低分子シロキサン低減タイプを使用してください。

●取付図

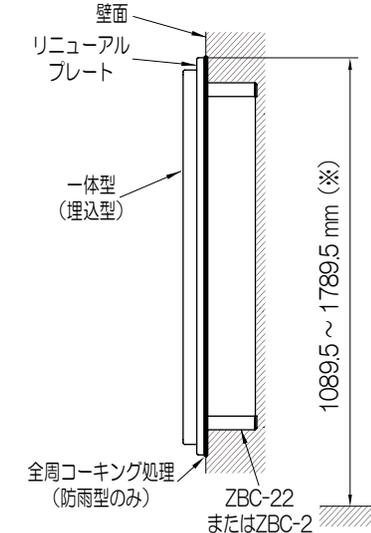

- 既設ボックスにEWEJ001シリーズを取り付けることで、起動スイッチ高さがリニューアル可能機種よりも8mm高くなります。

注意



リニューアルプレートの設置高さが範囲外（※）となる場合は移設してください。
消防法により、一体型の起動スイッチは設置高さが決められています。

NOHMI 能美防災株式会社

本社 / 〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3
TEL.(03)3265-0211 URL <https://www.nohmi.co.jp/>