


仕 様

- (1) 製品名：3波長式炎感知器テスタ
- (2) 方式：乾電池式
- (3) 適用機種：
  - 赤外線式スポット型感知器：FDCJ004-D型
  - 赤外線3波長式炎センサ：PDCJ001シリーズ
- (4) 作動試験距離：密着方式
- (5) 定格電圧：DC6.0V
- (6) 電池表示灯：(正常時) 緑点灯、赤⇄緑点滅  
(電池電圧低下時) 赤点灯
- (7) 乾電池(別売)：単三形(アルカリ・LR6) 4本使用
- (8) 電池寿命：連続使用時間約3時間
- (9) 光源：クリプトン電球(差込形口金)  
(当社での検査合格済みの電球ユニットのみ)
- (10) 使用温度範囲：0~40℃(結露なきこと)
- (11) 質量：約720g(電池(約100g)を含まず)
- (12) 適合支持棒(別売)  
ZER-S3型、ZER-L2A型、  
ZERJ001-15型、ZERJ001-45型  
ZERJ001-60型  
ZERJ002-15型、ZERJ002-45型  
ZERJ002-60型  
注) ZERJ001/002シリーズを使用する  
際には、別途アダプタZEAJ001(別売)  
が必要です。

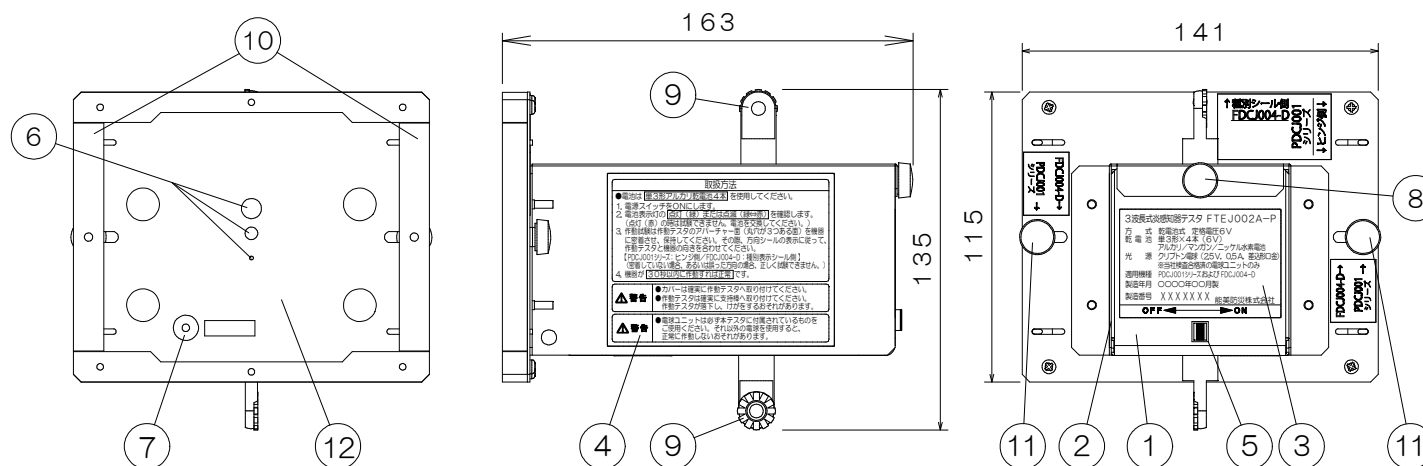

FTEJ002A-P型  
3波長式炎感知器テスタ  
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 FTEJ6069 ②

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	取扱方法	7	電池表示灯	10	アタッチメント
2	カバー	5	電源スイッチ	8	カバー固定ネジ	11	アタッチメント切替ネジ
3	銘板	6	赤外線発光部	9	支持棒取付金具	12	アパーチャー