
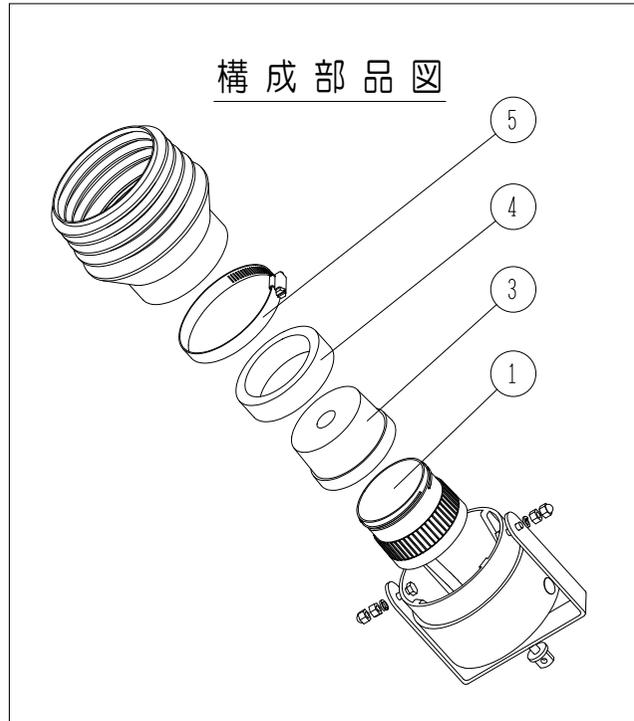


仕 様

- (1) 種別：加熱試験器
- (2) 性能評定番号：評13-177号
- (3) 最高温度：約100℃
- (4) 発熱時間：約4分間/1発熱パック
- (5) 適合感知器：分布型を除く熱感知器（ただし、定温式は90℃以下、補償率式は100℃以下）  
例として、本試験器で試験可能な防爆型感知器を示す。
  - ・FDL J106-DIW-75型
  - ・FDL J906-DIW-65型
  - ・FDL 120-E-60, 70, 80, 90, 100型
  - ・FDP 219B-I型
  - ・FDP 259B-I型
  - ・FDP 219B-IT型
  - ・FDP 259B-IT型
- (6) 質量：約900g
- (7) 付属品：M5ネジ（支持棒取付用）
- (8) 校正期間：10年
- (9) 発熱体（別売品）：FTH011A用発熱パック  
※1箱：発熱パック10個、計量ボトル1本  
◇注◇ 発熱パックの使用推奨期限は製造後3年です。

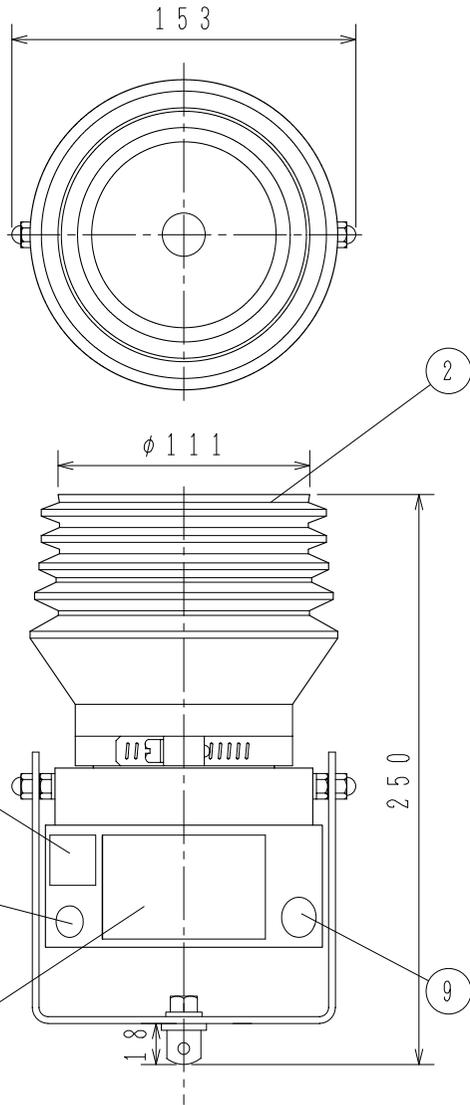

構成部品図

FTH011A型  
加熱試験器  
外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番 FTH6067 ◊

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	パック容器	4	パッキング	7	認定証票		
2	カバー（ジャバラ）	5	バンド	8	取扱・注意書シール		
3	ガイド	6	銘板シール	9	校正証票		