

'24.03.

仕 様


- (1) 種別：試験装置（煙感知器用感度試験器）
(2) 性能評定番号：評2021-002号
(3) 構造：可搬型（ポータブル型）
(4) 主電源：1.5V単3形アルカリ乾電池（LR6）4本
または 1.2V単3形ニッケル水素電池（HR6）4本
または ACアダプタ（当社指定品）
(5) 校正期間：3年
(6) 使用温湿度範囲：0℃～40℃、20%～80%RH
（結露なきこと）
(7) 主材：難燃性樹脂
(8) 質量：約550g（電池込み：約640g）
(9) 測定可能感知器
FDK226/228/229/246シリーズ、
FDKJ211/232/236シリーズ、
FDS223/226/240シリーズ、
FDKJ257Nシリーズ
他、当社OEM感知器

FTDJ001-P型

煙感知器用感度試験器

外 観 図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	ㄨ
図番	FTDJ6073		①
能美防災株式会社			

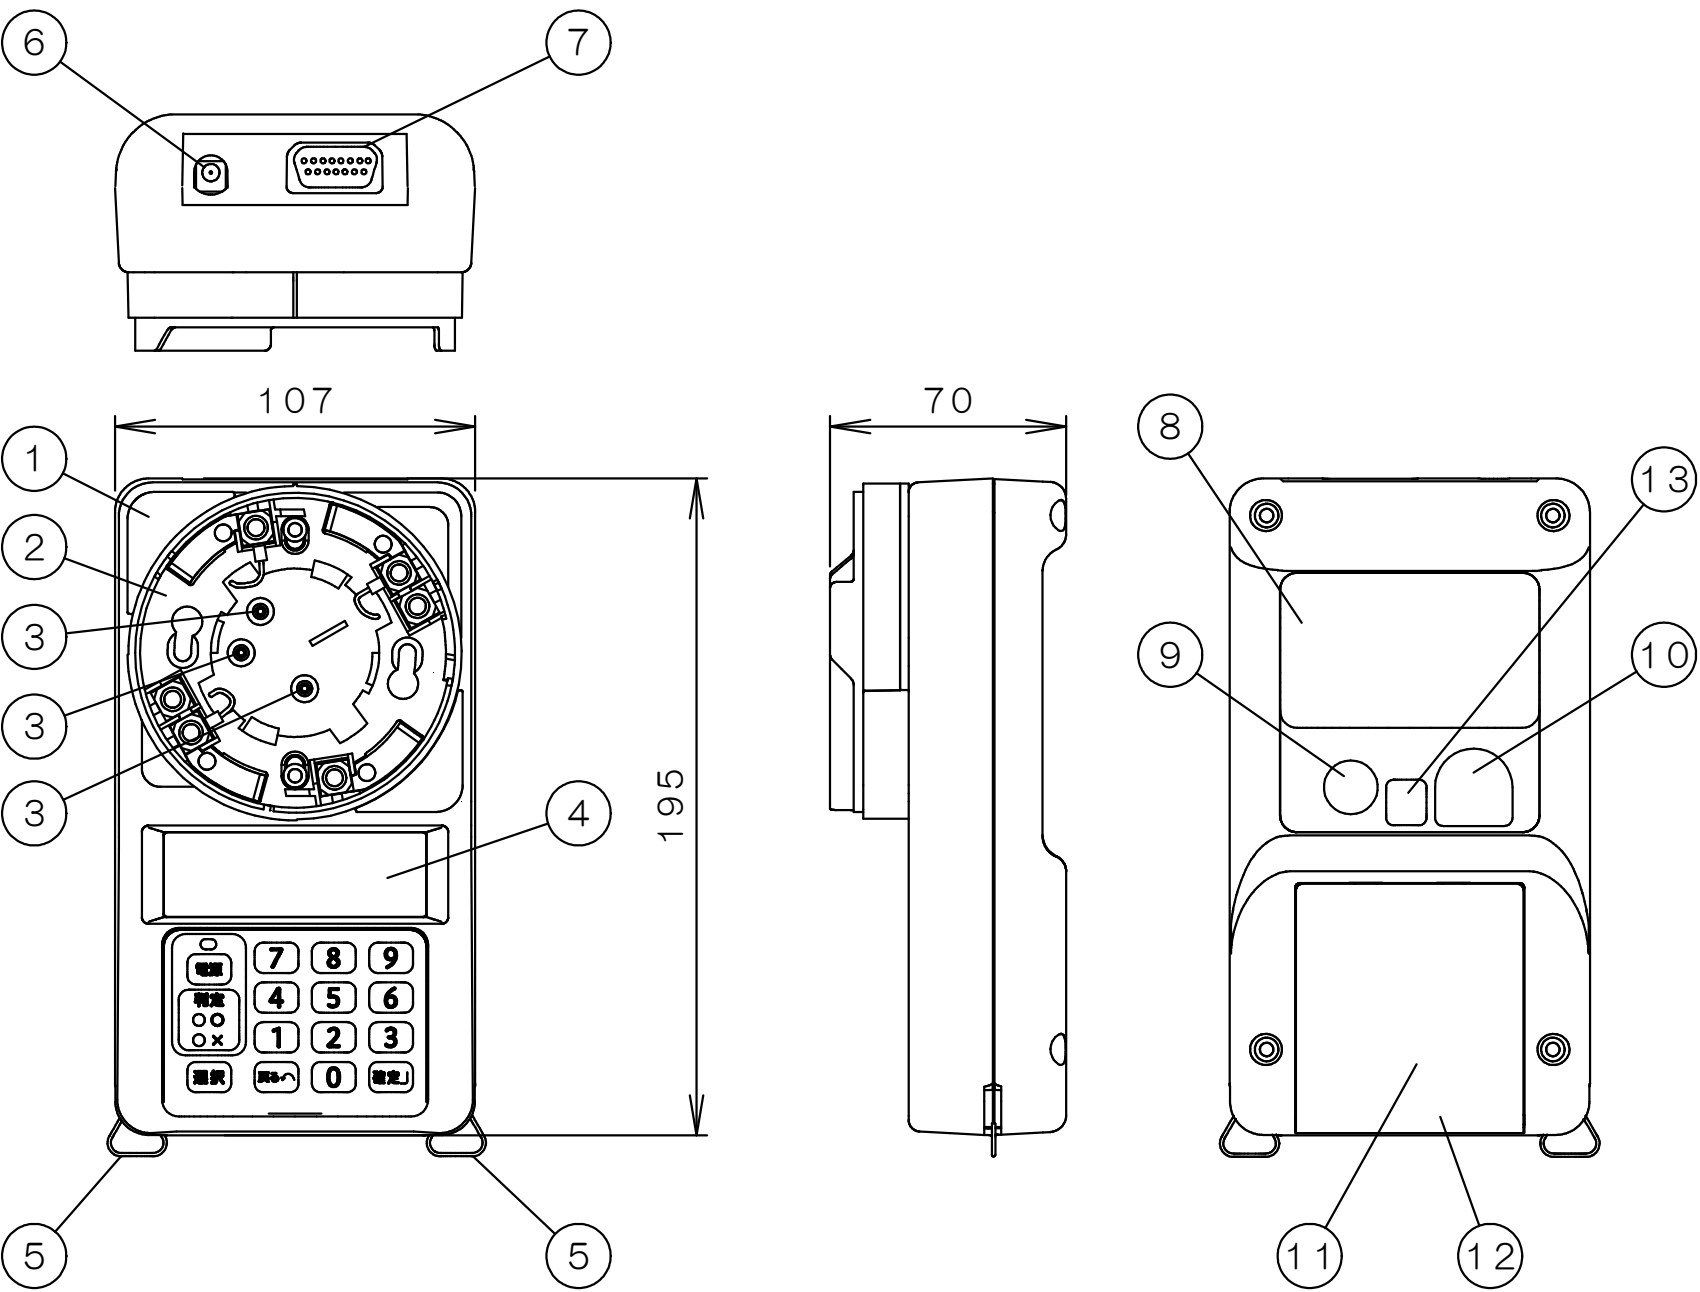

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本体	5	ストラップ用金具	9	評定証票	13	追加証明シール
2	本体ベース	6	DCジャック	10	次期校正シール		
3	テストピン	7	コネクタ	11	電池カバー		
4	LCD画面	8	機器銘板	12	電池収納部（カバー内）		