02. 6

GKF03163

※図は本体カバーを開けた状態を示します。

（正面図、側面図は本体カバーを閉めた状態を示します）

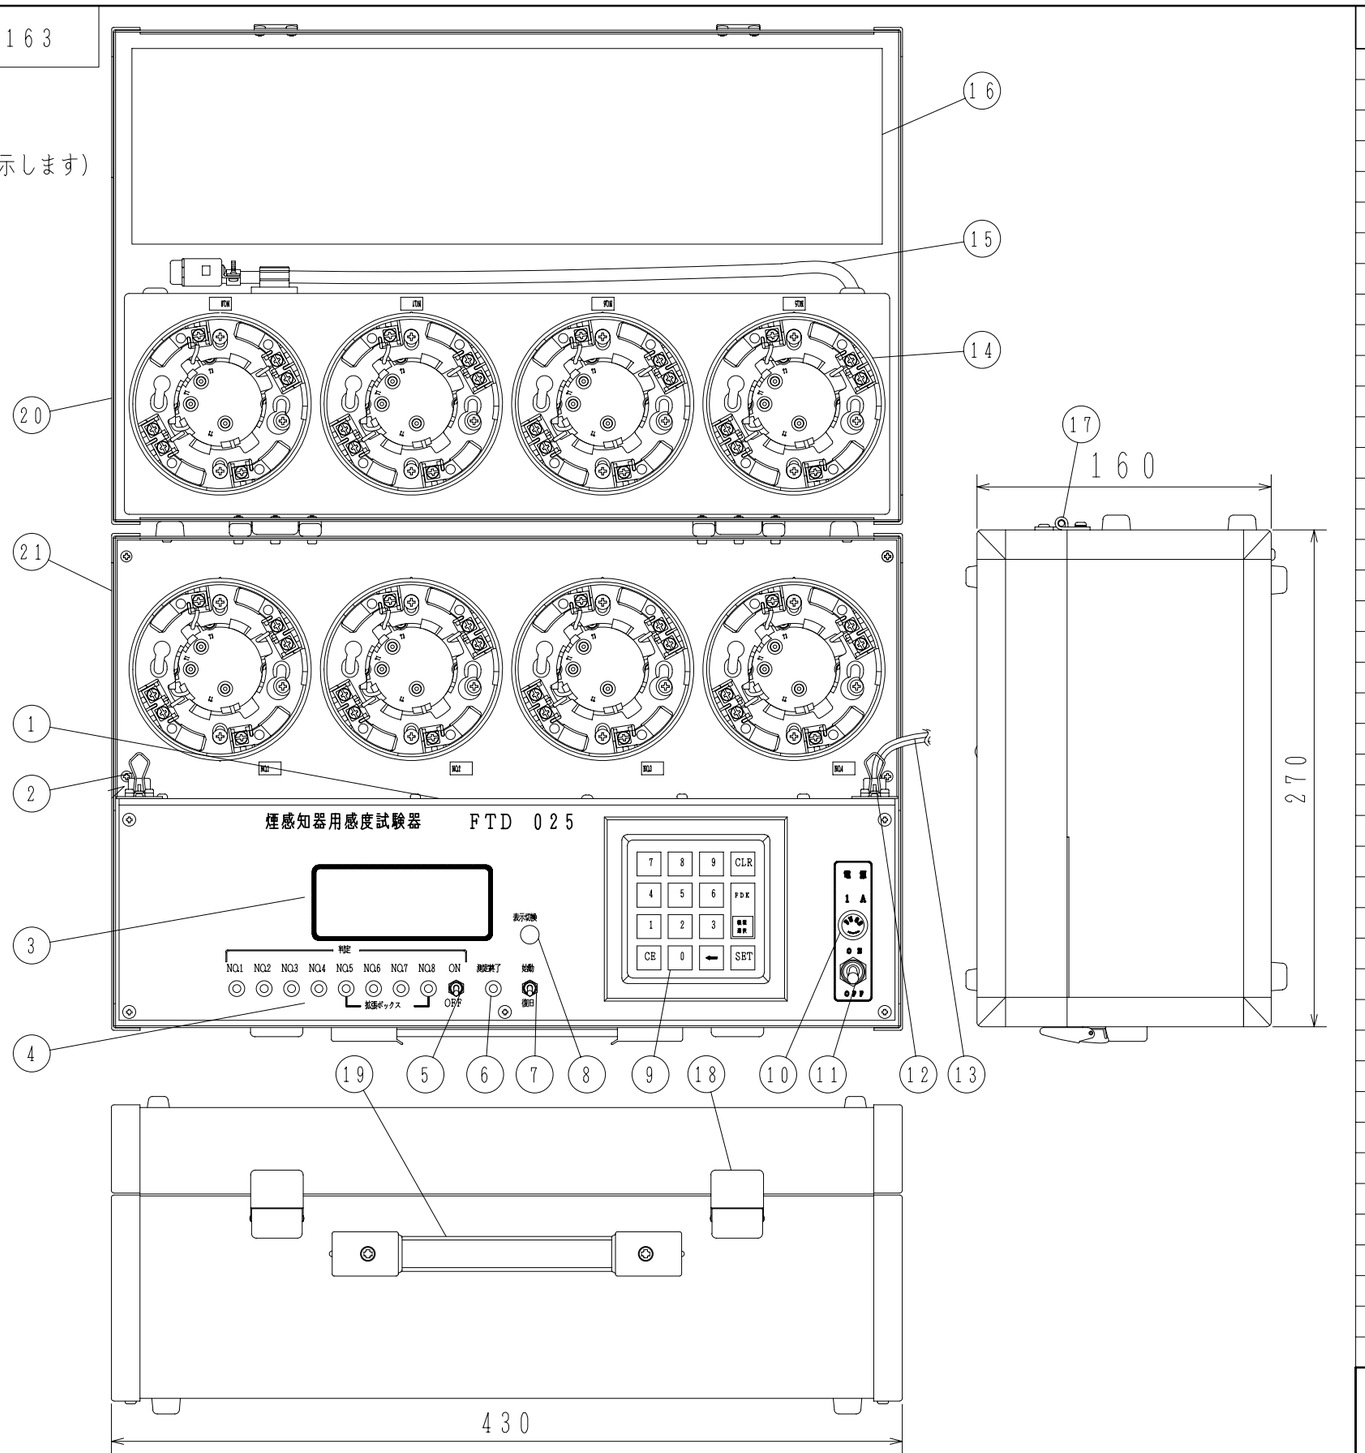

仕　　様

（1）種別；煙感知器感度試験器
（2）性能評定番号；評13－181号
（3）構造；可搬型（トランクタイプ）
（4）主電源；AC100V，50／60Hz
（5）消費電力；40VA
（6）表示部；20文字×4行
（7）感度電圧測定範囲；0.20V～0.60V
（8）測定可能感知器；
FDK126，226，326，226-X，326-X型
FDK129，229，329，229-X，329-X型
FDK146，246，346，246-X，346-X型
FDKL226，229，329型
※蓄積型および2信号型は測定できません。
（9）校正期間；3年
（10）使用温度範囲；0～40℃
（11）使用湿度範囲；20～80%RH（ただし結露しないこと）
（12）主材；アルミニウム（本体）
（13）質量；約7kg
（14）適合プリンター（別売品）
DPU-414（セイコーインスツルメンツ（株）製）
専用接続コード

番号	名　称	番号	名　称	番号	名　称	番号	名　称	番号	名　称
1	銘板	5	SW3：判定機能スイッチ	9	テンキー	13	電源コード	17	引掛蝶番
2	CN2：プリンター接続用コネクタ	6	LED9：測定終了表示（赤）	10	ヒューズホルダー（1A）	14	測定ベース	18	パチン錠
3	表示部（20文字×4行）	7	SW2：試験始動／復旧スイッチ	11	SW1：電源スイッチ	15	拡張ベース用ケーブル（0.35m）	19	取手
4	LED1～8：判定OK表示（緑）	8	SW4：表示切換スイッチ	12	CN1：拡張ベース用コネクタ	16	取扱方法シール	20	本体カバー
								21	本体

FTD025型

煙感知器感度試験器

外観図

発　行	技術部管理1課	縮尺	／
図番	FTD6058		◇0

能美防災株式会社