

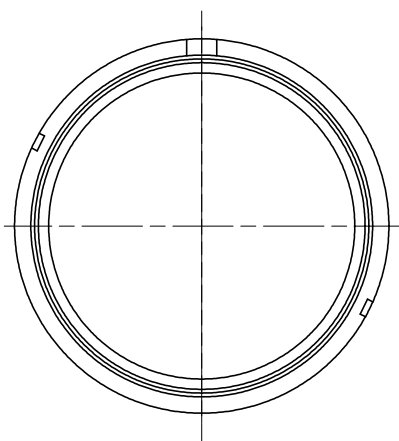
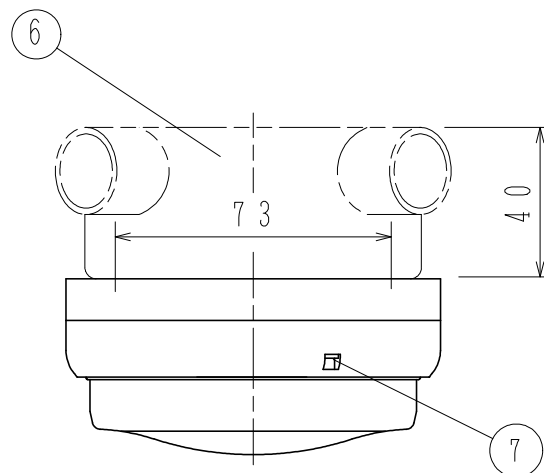


埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

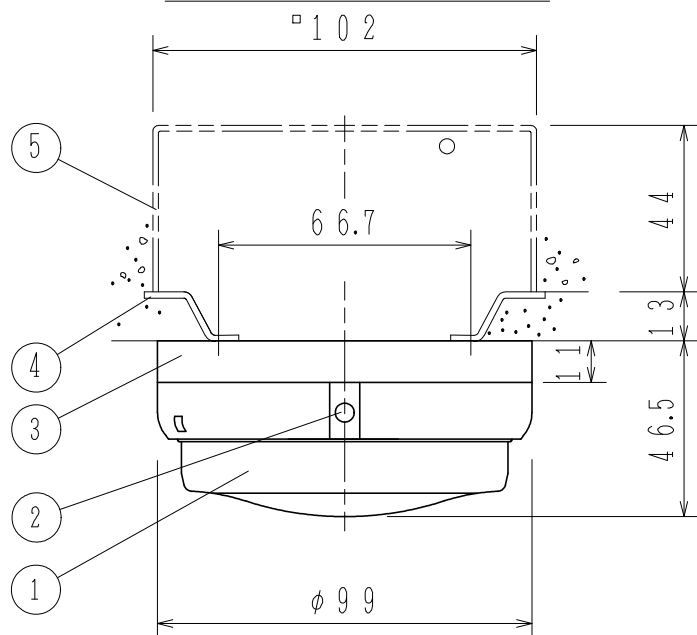

回路図

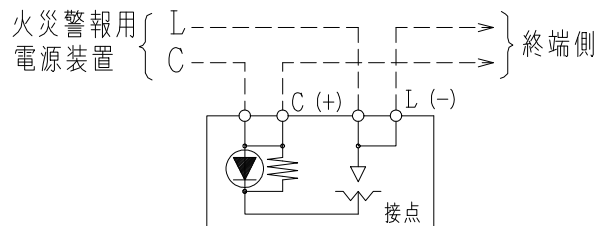

使用機器	型 名	種 別	国検型式番号
	FDP219B-I	2 種	感第6~23号
	FDP219B-IT	2 種, 試験機能付	感第6~23号

仕 様

- (1) 種別；差動式スポット型熱感知器，露出型
本質安全防爆型
- (2) 労安検型式検定合格番号；第T30685号
- (3) 対象ガス又は蒸気の爆発等級、発火度；2G4
- (4) 定格電圧・電流；DC17.2V, 17.2mA
- (5) 使用温度範囲；-10℃~50℃
- (6) 回線当たり接続個数；50ヶ
- (7) 確認灯；赤色発光ダイオード
- (8) 接続装置；FAH114B型火災警報用電源装置
- (9) 主材；(エアチャンバ) すずメッキ鋼板
焼付塗装 [ライトグレー]
(露出型ベース) ポリカーボネート系樹脂 ライトグレー
- (10) 質量 (ベース含)；約150g
- ・感知器ヘッド型名；FDP219A-I
FDP219A-IT (試験機能付)
- ・適合ベース；
FZB018-2型露出型ベース (2刃金具)
- ・適合ボックス
a) 埋込ボックス
(1) 中形四角アウトレットボックス 浅形
JIS C 8336 (102×102×44)
(2) 塗代カバー； JIS C 8336 ⑤
b) 露出ボックス； JIS C 8340 (19, 25)

FDP219B-I, IT型
差動式スポット型熱感知器
本質安全防爆型，露出型

発 行 第1技術部火報管理課 縮尺 $\propto$

図番

FDP6824

②

能 美 防 災 株 式 会 社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	エアチャンバ	4	塗代カバー	7	水抜き穴		
2	確認灯	5	中形四角アウトレットボックス	8			
3	露出型ベース	6	露出ボックス	9			