

複合装置EYAJ001(A)埋込型 リニューアルプレート ZPYJ001 施工説明書

本製品は非常警報設備 複合装置EYA014、およびEYA054の既設ボックスにEYAJ001(A)シリーズの埋込型を取り付けるための変換プレートです。本製品を正しく施工していただくため、設置工事前にこの施工説明書をよくお読みください。
複合装置の取り扱いと施工方法についてはEYAJ001(A)シリーズの取扱説明書(TN52009、もしくはTN52058)をご覧ください。

●適用機種

- ・EYAJ001(A)-U-LMB
- ・EYAJ001(A)-UW-LMB
- ・EYAJ001(A)-UW-B

●適用既設ボックス

- ・EYA014用露出ボックス
- ・5個用スイッチボックス
(JIS C8340適合品)


●取付寸法図

※取付ネジは市販品をご使用ください。

4-φ6孔
5個用スイッチボックス取付用
(M4ネジ
ネジ長は施工状況に応じて
選定してください。)

4-φ6孔
露出ボックス取付用
(M4ネジ
ネジ長は施工状況に応じて
選定してください。)

4-M4
複合装置取付用
(ネジ長10~18mm)

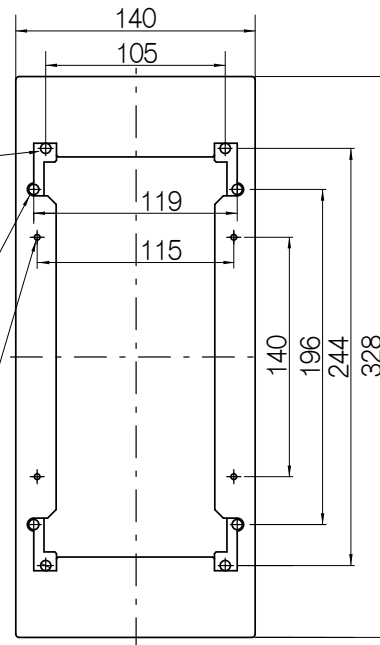

警告表示について

■警告文

注意

取り扱いを誤った場合、防災機能に悪影響を及ぼすおそれがあることを示しています。
また、防災機能を長期にわたって有効に活用する上で、ぜひ守ってほしい事項について示しています。

■記号



行為を強制したり指示したりする内容を示しています。

●防雨型の複合装置EYAJ001(A)シリーズを施工する場合


- ・リニューアルプレートと壁面、または露出ボックスとの間には必ず全周コーキング処理をしてください。

注意



- ・コーキングは全周すき間がないように必ず処理してください。浸水により、腐食や故障の原因となります。
- ・シリコン系のコーキング材を使用する場合は低分子シロキサン低減タイプを使用してください。

●取付図

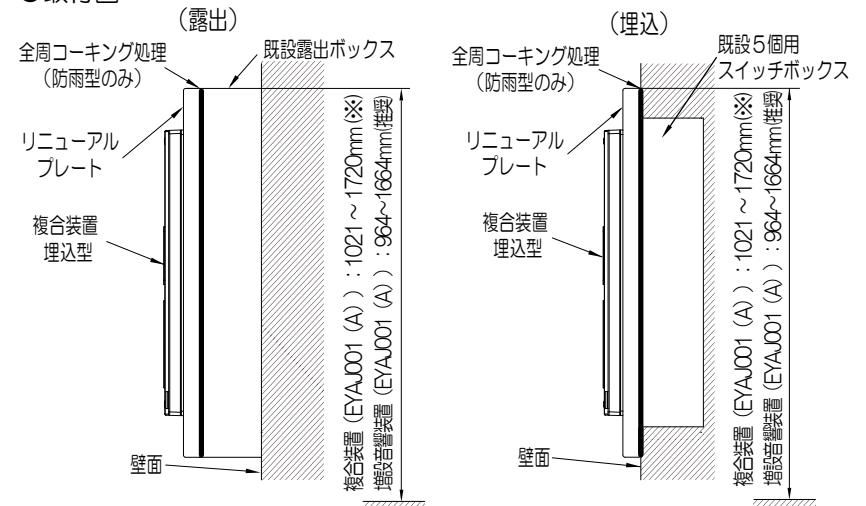

- ・既設ボックスにEYAJ001(A)シリーズを取り付けることで、起動スイッチ高さが20mm高くなります。

注意



リニューアルプレートの設置高さが範囲外(※)となる場合は移設してください。消防法により複合装置の起動スイッチは設置高さが決められています。