



GKF06992

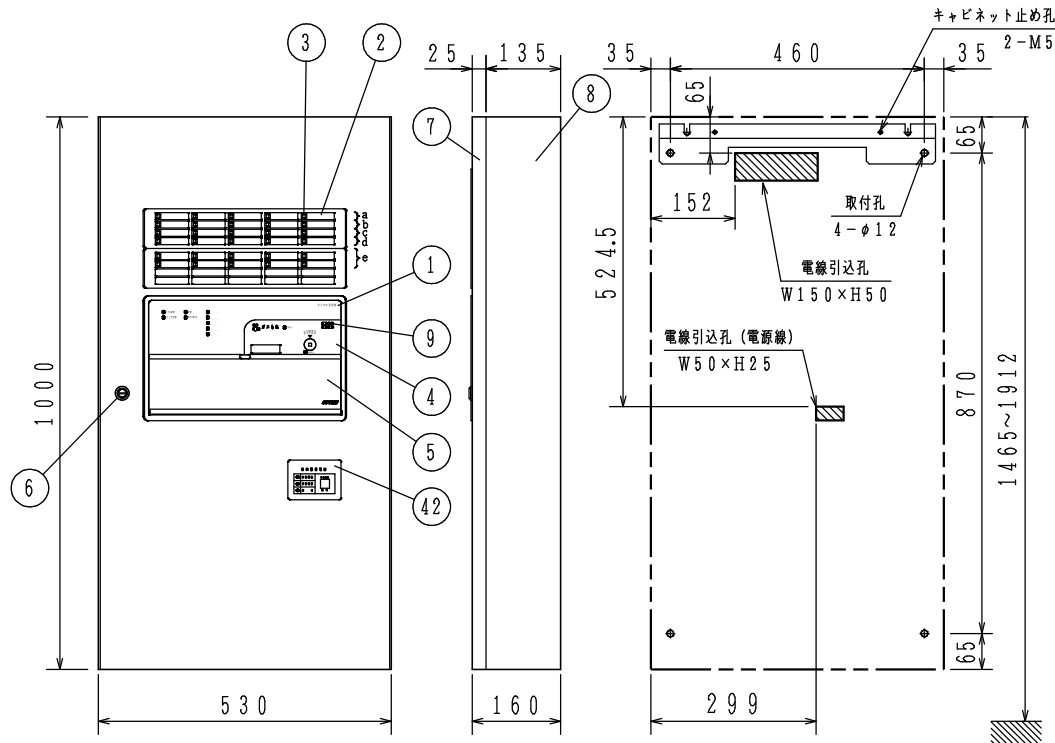

取付寸法詳細図 (正面図)

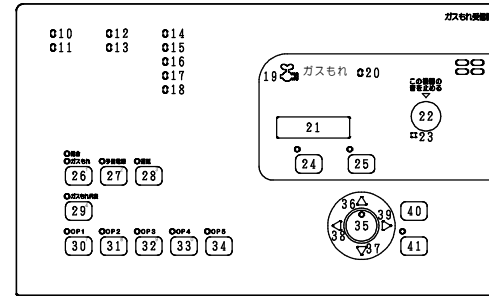

スイッチ操作部詳細図

使用機器	型名	ガスもれ回線数	地区窓配記号	移報接点数
	AAPJ004-B34-5L	5	a	25
	AAPJ004-B34-10L	10	a, b	
	AAPJ004-B34-15L	15	a~c	
	AAPJ004-B34-20L	20	a~d	
	AAPJ004-B34-30L	30	a~e	

仕 様

ガスもれ火災警報設備

- (1) 種別：G型受信機（都市ガス用）
- (2) 国検型式番号：受第25～8号
- (3) 主電源：AC100V, 50/60Hz
- (4) 予備電源：密閉型蓄電池内蔵 DC24V Q45Ah
- (5) 回路電圧；
 [表示機回路] DC24V (定電圧)
 [制御, 表示回路] DC5V (定電圧)
 [蓄電池充電回路] DC48V (半波整流)
- (6) 消費電力；警戒時最大約200VA
 作動時最大約220VA
- (7) ガスもれ検知器用電源；DC24V, 3A
 (予備電源：DC24V, 1.65Ah)
- (8) 機器接続個数；
 [ガスもれ検知器] 1個/回線
 (中継器接続により、最大9個/回線)
 [直流出力電流] 3A/受信機
- (9) 標準遅延時間；ガスもれ時 約40秒
- (10) 主音響装置；音声警報, 後続再鳴動方式
- (11) 使用温度範囲；0° C~40° C
- (12) 使用湿度範囲；20~85% (RH) (結露なきこと)
- (13) 外部配線抵抗；往復50Ω以下
- (14) 主材；t1.6 (本体), t1.2 (パネル) 鋼板
- (15) 仕上；焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
 (マンセルN8.7半ツヤ近似色)
- (16) 質量；約29kg

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置名称	21	デジタル表示灯 (赤)	30~	オプションスイッチ灯1~5 (赤)		
2	地区窓 (M11シリーズ)	22	この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)	34	オプションスイッチ1~5		
3	地区灯		この機器の音を止めるスイッチ	35	設定/確認スイッチ		
4	スイッチ操作部	23	この機器の音 連続停止灯 (赤)	36	↑ (上) スイッチ		
5	スイッチカバー	24	保守スイッチ灯 (赤)	37	↓ (下) スイッチ		
6	ドライバー錠 (タキゲンC-286-1)		保守スイッチ	38	← (左) スイッチ		
7	キャビネットパネル	25	一括遮断スイッチ灯 (赤)	39	→ (右) スイッチ		
8	キャビネット本体		一括遮断スイッチ	40	戻るスイッチ		
9	音響孔	26	総合/ガスもれ試験スイッチ灯 (赤)	41	実行スイッチ灯 (赤)		
10	交流電源灯 (緑[青緑])		総合/ガスもれ試験スイッチ		実行スイッチ		
11	スイッチ注意灯 (赤)	27	予備電源試験スイッチ灯 (赤)	42	ガスもれ検知器用電源		
12	異常灯 (黄)		予備電源試験スイッチ				
13	操作無効灯 (赤)	28	遅延解除スイッチ灯 (赤)				
14~	諸表示灯1~5 (赤)		遅延解除スイッチ				
18		29	ガスもれ代表遮断スイッチ灯 (赤)				
19	ガスもれ灯 (黄)		ガスもれ代表遮断スイッチ				
20	遅延中灯 (赤)						

AAPJ004-B34-5~30L

ガスもれ受信機 外観図

露出・壁掛型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 1/2

図番 AAPJ8283 ①

能美防災株式会社