


(a, b:取付穴) 5-15 長穴 8ヶ所 ※a取付穴:1個用スイッチカバー塗代付(⑧)用  
 (c:取付穴) 4.5-10 長穴 8ヶ所 b取付穴:丸型カバー塗代付(⑤)用  
 (d:電線引込穴) φ5.0穴 1ヶ所

- (注) 1) NO.1~NO.5の⊕端子へガスもれ検知器を接続する時は、NO.1から番号順に所定の個数だけ接続して下さい。  
 2) ARP011-3D型にガスもれ検知器を2個だけ接続する場合は、ジャンパ線JP3(黄色)を切断して下さい。  
 3) ARP011-5D型にガスもれ検知器を4個だけ接続する場合は、ジャンパ線JP5(黄色)を切断して下さい。  
 4) 本中継部のGL, GC-端子にはALL型ガスもれ表示灯は接続できません。ガスもれ表示灯は検知器の方へ接続します。

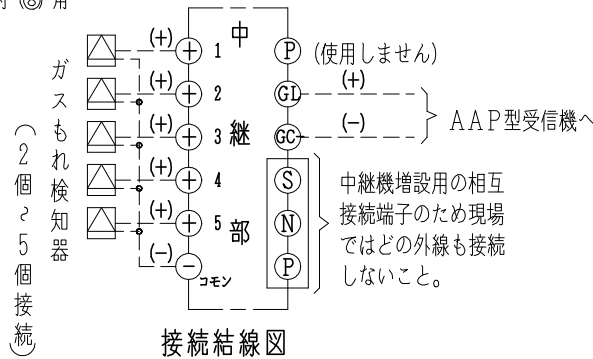

仕 様

- (1) 種別: ARP型中継器, 露出型  
 (都市ガス用) ARP011-3D(TG)型  
 (LPガス用) ARP011-5D(LP)型
- (2) 国検型式番号: (都市ガス用) 中第56~11号
- (3) 主材: 難燃性PC樹脂
- (4) 外観色: ナチュラルホワイト  
 (マンセルN9.3 相当)
- (5) 接続機器:  
 ・ガスもれ検知器  
 3値有電圧信号出力型(0-6-12VDC)  
 [ARP011-3D(TG)型] 2~3個接続用  
 [ARP011-5D(LP)型] 4~5個接続用  
 ・受信機: AAP型シリーズ
- (6) 入力および出力信号: (監視時) DC6V  
 (ガスもれ検知時) DC12V  
 (故障時) DC0V
- (7) 使用温度範囲: -10℃~+50℃
- (8) 重量: 約310g
- (9) 埋込ボックスおよび塗代カバー  
 (イ) 中形四角アウトレットボックス浅形  
 (JIS-C-8340)  
 (ロ) 塗代カバー(JIS-C-8340)  
 ・丸型カバー塗代付(⑤)  
 ・1個用スイッチカバー塗代付(⑧)

ARP011-3D(TG)型  
 ARP011-5D(LP)型  
 ガスもれ中継器

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	ㄨ
図番	ARP6142		④
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置銘板	4	社名板	7	塗代カバー		
2	飾り窓	5	本体	8	埋込ボックス		
3	扉	6	露出ボックス				