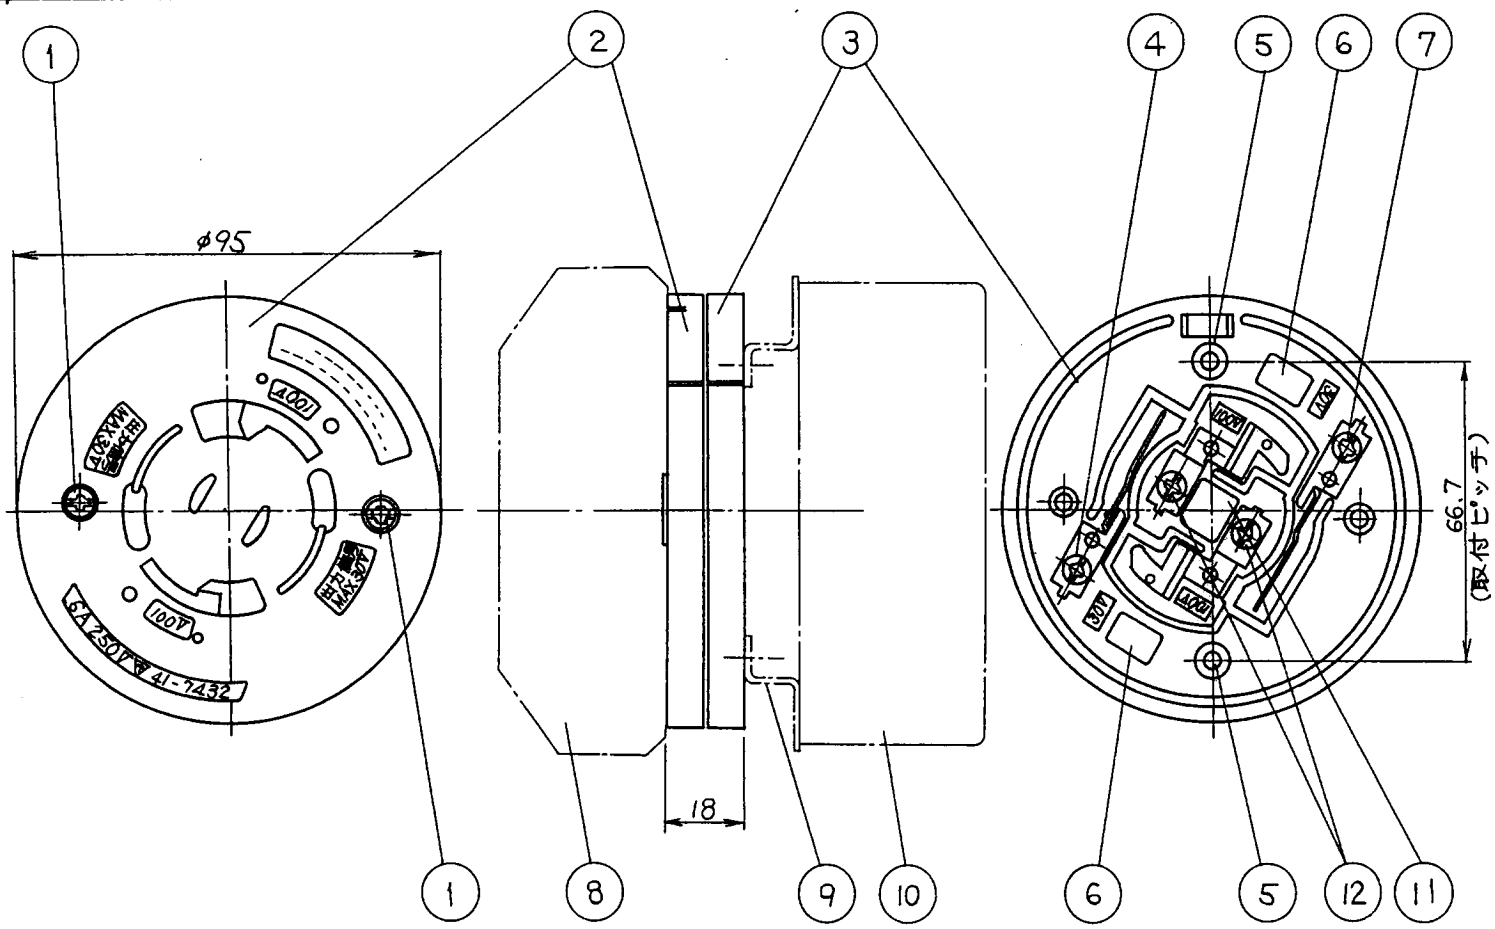

(注) 都市ガス会社によっては独自に別の型名を定めている場合もあります.

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	ベースカバー固定ネジ	4	⊕信号線接続端子	7	⊖信号線接続端子	10	埋込ボックス
2	ベースカバー	5	ベース取付穴	8	ガスもれ検知器	11	AC 100V 線引込穴
3	ベース本体	6	信号線引込穴	9	塗代カバー	12	AC 100V 線接続端子

仕様

縮尺 /

ガスもれ火災警報設備

(1) ガスもれ検知器適合機種;

YP-517A型

YF-519A型

(2) 材質; 白色メラミン樹脂

(3) 適合埋込ボックス

イ) 中形四角アウトレットボックス浅形

JIS C 8336

ロ) 中形四角コンクリートボックス

JIS C 8336

(4) 適合塗代カバー

丸穴カバー塗代付

JIS C 8336 ⑤

(5) 重量; 約95g

(6) 製造元; 矢崎計器(株)

能美防災株式会社

発行 | 技術部管理課

YA-100型

ガスもれ検知器用取付ベース

外観図

図番 YP 6018 b