
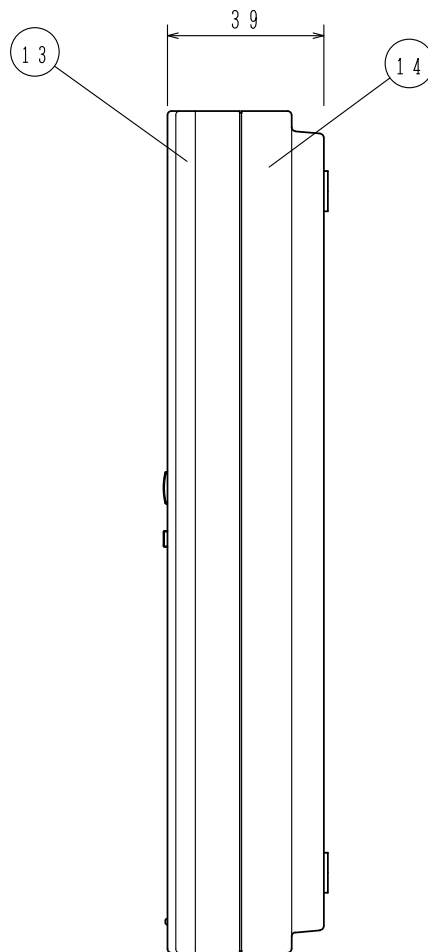


GKF05335

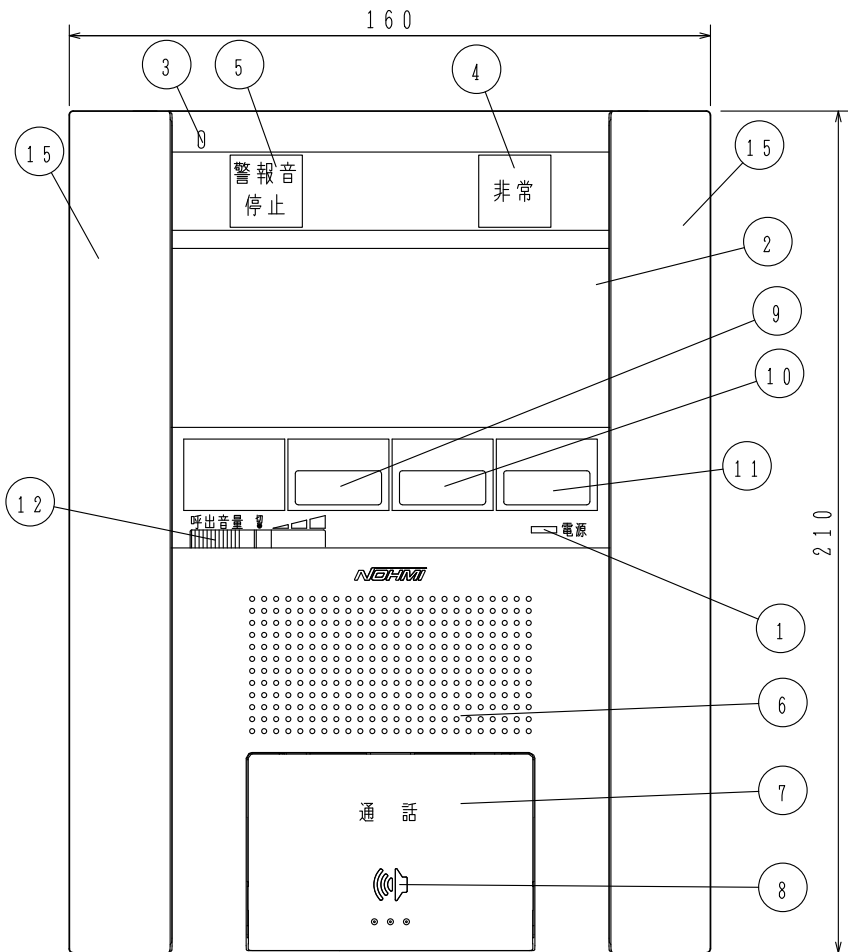

仕 様

- (1) 種別：GP型3級受信機
- (2) 回線数：火災1，ガスもれ1
- (3) 構造：露出型
- (4) 国検型式番号：受第18～17号
- (5) 主電源：AC100V，50/60Hz
- (6) 予備電源：なし
- (7) 消費電力：（待機時）3W （警報時最大）14W
- (8) 機器接続数：
 - 〔火災感知器〕熱感知器最大16個または煙感知器最大10個
 - 〔ガス警報器〕1個
 - 〔ドアホン〕1台
 - 〔非常用押釦（増設）〕1個
- (9) 主音響装置：スピーカによる音声警報（70dB以上）
- (10) 通話方式：ハンズフリー（音声自動切替方式）
- (11) 環境条件：使用温度範囲0～40℃
使用湿度範囲0～85%（RH）
結露なきこと
- (12) 外部晒し線抵抗、配線距離など：
 - 〔火災感知器〕10Ω以下、100m（最遠端距離）
 - 〔ガス警報器〕10Ω以下、100m（最遠端距離）
 - 〔ドアホン〕100m（最遠端距離）
- (16) 終端処理：感知器回路の末端には終端抵抗（3kΩ，1/2W）を接続
- (17) 主材・色：難燃ABS樹脂・オフホワイト
（マンセル値：10Y9/0.5）
- (18) 質量：約800g
- (19) 適合埋込ボックス：JIS 2個用スイッチボックス

NAGB63405W型
住宅静騒盤（住戸用）
露出型 外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	電源灯（緑）	5	警報音停止ボタン	9	ファンクションボタンF1	13	カバー		
2	警報表示部	6	スピーカ	10	ファンクションボタンF2	14	ベース		
3	マイク	7	通話／終話ボタン	11	ファンクションボタンF3	15	化粧枠		
4	非常押ボタン	8	通話灯	12	呼出音量調整ボリューム				

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ
 図番 NAGB6099 ①
 能美防災株式会社