
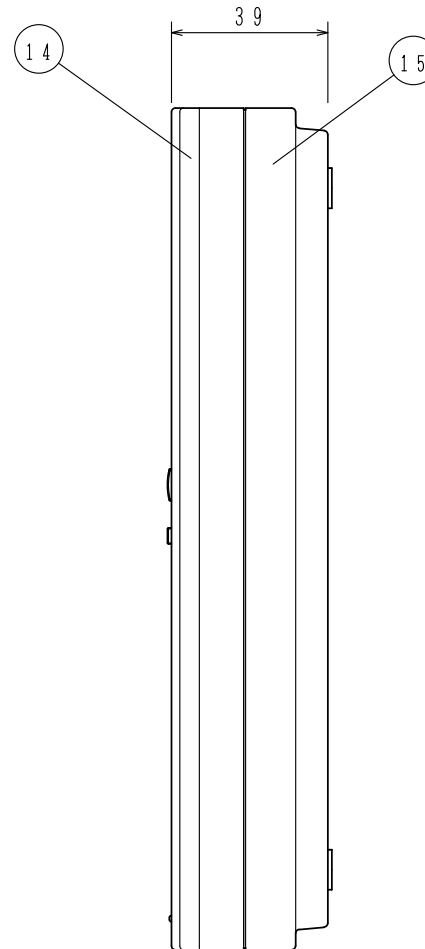


GKF05337

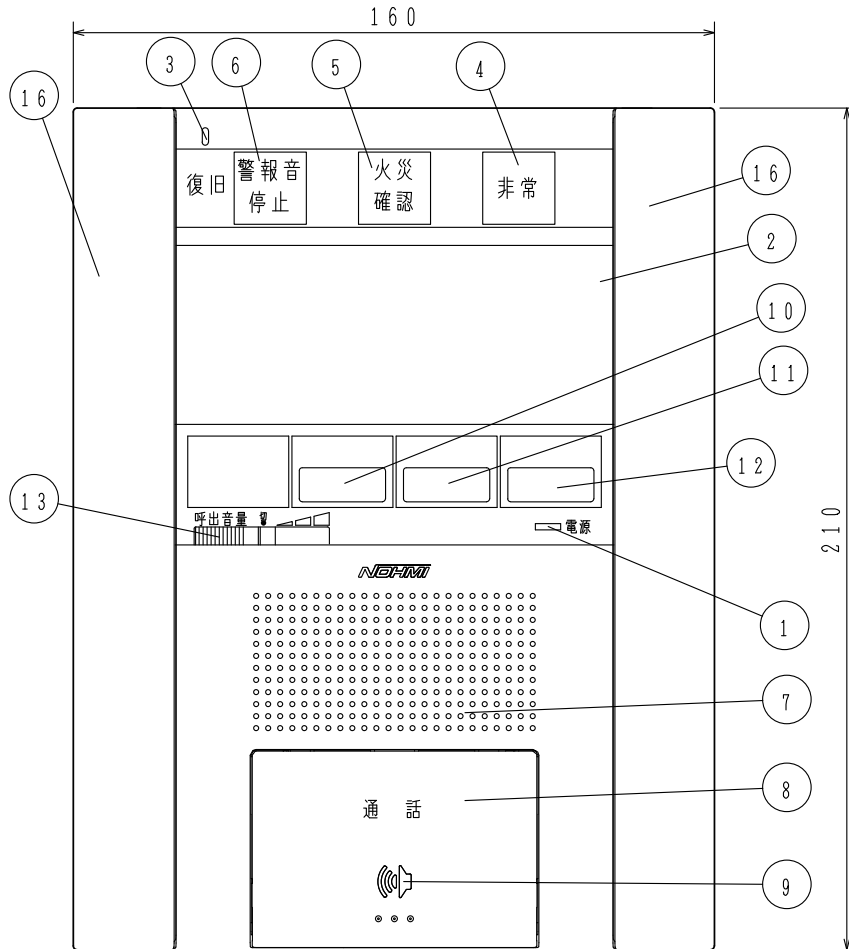

仕様

- (1) 種別：GP型3級受信機
- (2) 回線数：火災1，ガスもれ1
- (3) 構造：露出型
- (4) 国検型式番号：受第18～17号
- (5) 主電源：AC100V，50/60Hz
- (6) 予備電源：DC24V（DC16.5～28.8V）
非常電源装置より供給
- (7) 消費電力：（待機時）3W（警報時最大）14W
- (8) 機器接続数：
〔火災感知器〕熱感知器最大16個または
煙感知器最大10個
〔ガス警報器〕1個
〔ドアホン〕1台
〔非常用押釦（増設）〕1個
- (9) 主音響装置：スピーカによる音声警報
（70dB以上）
- (10) 通話方式：ハンズフリー（音声自動切替方式）
- (11) 環境条件：使用温度範囲0～40℃
使用湿度範囲0～85%（RH）
結露なきこと
- (12) 外部晒耐線抵抗、配線距離など：
〔火災感知器〕10Ω以下、100m（最遠端距離）
〔ガス警報器〕10Ω以下、100m（最遠端距離）
〔ドアホン〕100m（最遠端距離）
- (16) 終端処理：感知器回路の末端には終端抵抗
（3kΩ，1/2W）を接続
- (17) 主材・色：難燃ABS樹脂・オフホワイト
（マンセル値：10Y9/0.5）
- (18) 質量：約800g
- (19) 適合埋込ボックス：
JIS 2個用スイッチボックス

NAGT63405W型

住宅情報盤（共同住宅用）

露出型 外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	発行	第1技術部火報管理課	縮尺	ℓ
1	電源灯（緑）	5	火災確認ボタン	8	通話／終話ボタン	12	ファンクションボタンF3	16	化粧枠	図	NAGT6101	1	
2	警報表示部	6	警報音停止ボタン （火災復旧ボタン）	9	通話灯	13	呼出音量調整ボリューム			番			
3	マイク			10	ファンクションボタンF1	14	カバー						
4	非常押ボタン	7	スピーカ	11	ファンクションボタンF2	15	ベース				能美防災株式会社		