
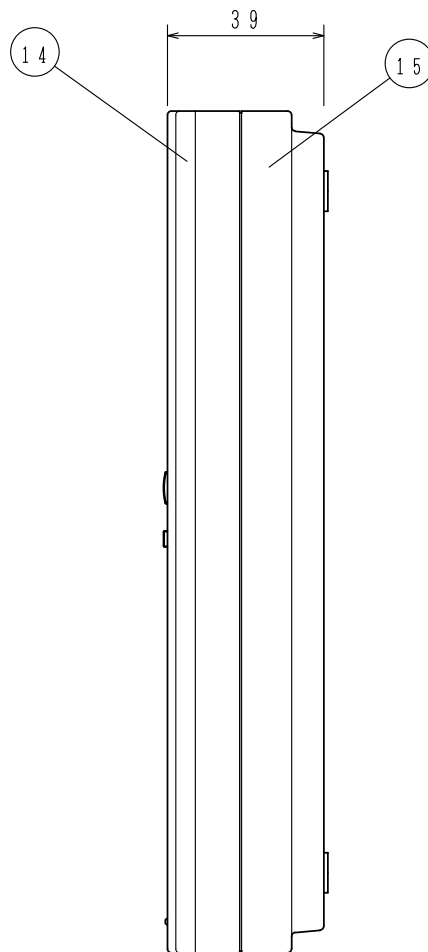


GKF05338

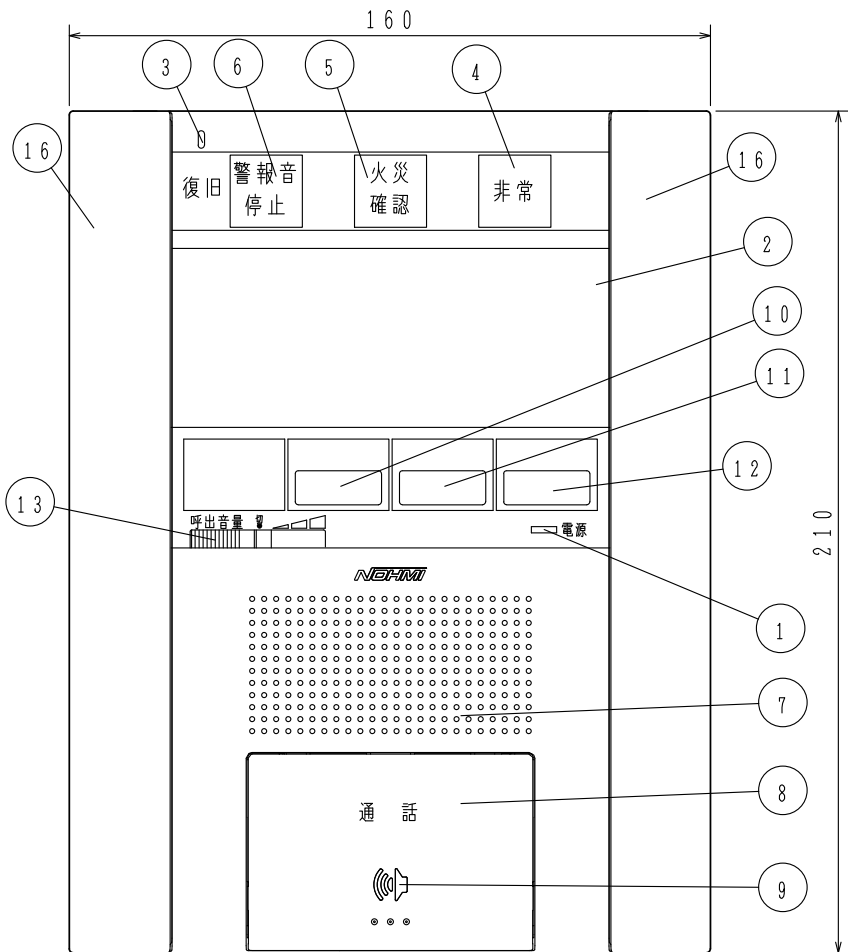

仕 様

- (1) 種別：GP型3級受信機
- (2) 回線数：火災1，ガスもれ1
- (3) 構造：露出型
- (4) 国検型式番号：受第18～17号
- (5) 主電源：AC100V，50/60Hz
- (6) 予備電源：DC24V (DC16.5～28.8V)
非常電源装置より供給
- (7) 消費電力：(待機時) 3W (警報時最大) 14W
- (8) 機器接続数：
 [火災感知器] 熱感知器最大16個または
 煙感知器最大10個
 [ガス警報器] 1個
 [ドアホン] 1台
 [非常用押釦 (増設)] 1個
 [コール用押釦] 2個
- (9) 主音響装置：スピーカによる音声警報
(70dB以上)
- (10) 通話方式：ハンズフリー (音声自動切替方式)
- (11) 環境条件：使用温度範囲0～40℃
使用湿度範囲0～85% (RH)
結露なきこと
- (12) 外部回路線抵抗、配線距離など：
 [火災感知器] 10Ω以下、100m (最遠端距離)
 [ガス警報器] 10Ω以下、100m (最遠端距離)
 [ドアホン] 100m (最遠端距離)
- (16) 終端処理：感知器回路の末端には終端抵抗
(3kΩ、1/2W) を接続
- (17) 主材・色：難燃ABS樹脂・オフホワイト
(マンセル値：10Y9/0.5)
- (18) 質量：約800g
- (19) 適合埋込ボックス：
JIS 2個用スイッチボックス

NAGT63425W型
住宅静報盤 (共同住宅用)
露出型 外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	電源灯 (緑)	5	火災確認ボタン	8	通話/終話ボタン	12	ファンクションボタンF3	16	化粧枠
2	警報表示部	6	警報音停止ボタン (火災復旧ボタン)	9	通話灯	13	呼出音量調整ボリューム		
3	マイク			10	ファンクションボタンF1	14	カバー		
4	非常押ボタン	7	スピーカ	11	ファンクションボタンF2	15	ベース		

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/3
図番	NAGT6102		①
能美防災株式会社			