
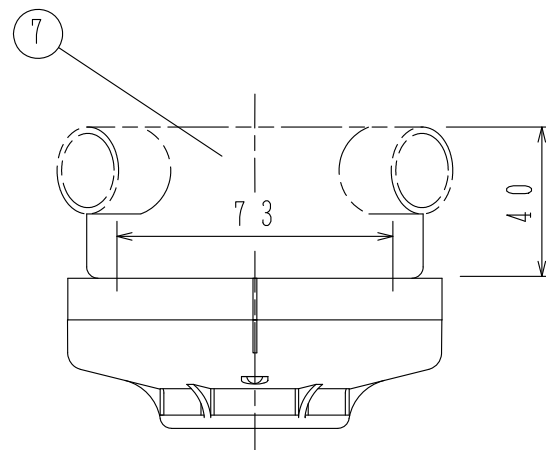


GKF06084


'15. 11.

埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

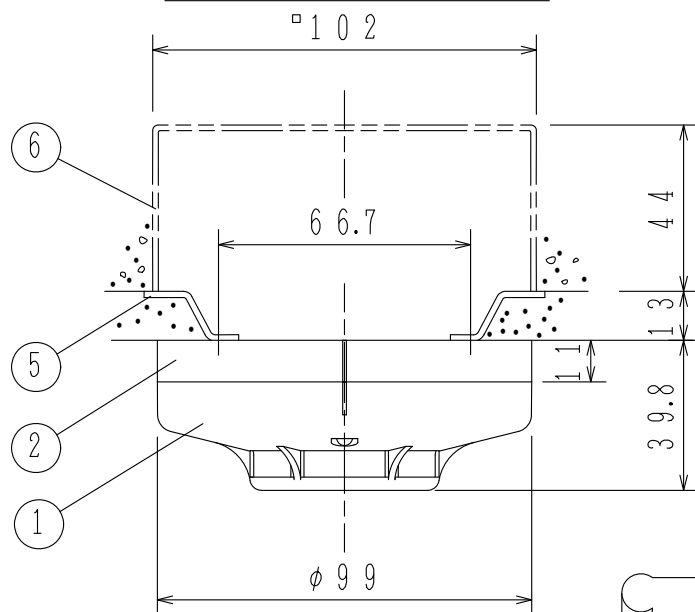

接 続 図

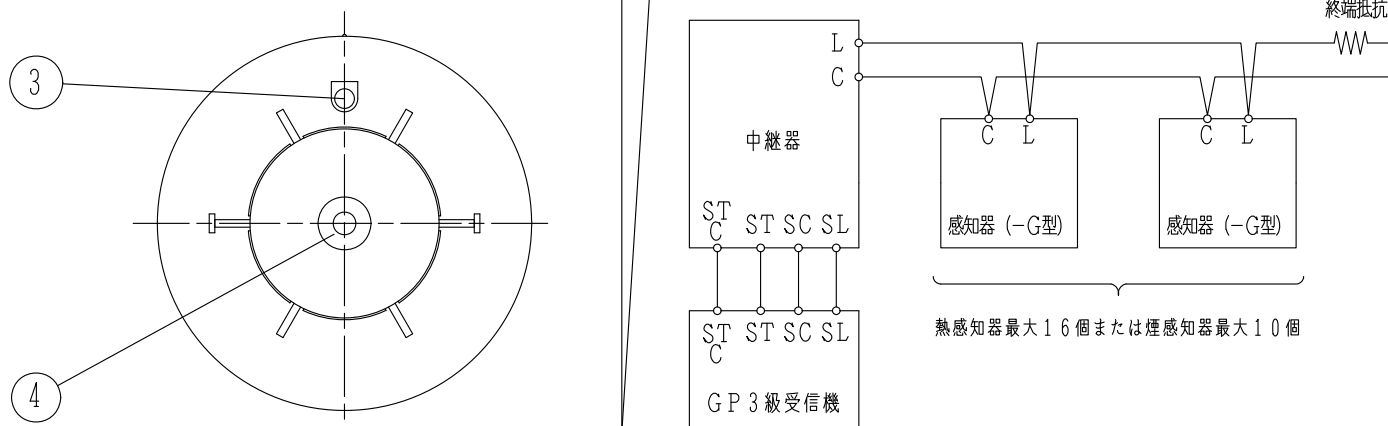

仕 様	
(1) 種別；光電式スポット型感知器，試験機能付，2種，非蓄積型，露出型	
(2) 国検型式番号；感第27～4号	
(3) 定格電圧，電流；DC12V，70mA	
(4) 確認灯；赤色発光ダイオード	
(5) 接続可能中継器；FRM014シリーズ，FRMJ001型 および当社指定中継器（遠隔試験機能付）	
(6) 復旧方式；自己復旧型（煙がなくなると自動復旧）	
(7) 使用温度範囲；-10℃～50℃	
(8) 主材；（本体）ABS樹脂（ライトグレー）， ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー） （ベース）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）	
(9) 質量；約109g（ベース含む）	
(10) 感知器ヘッド型名；FDKJ225-D-G	
(11) 適合ベース；FZB018-2型露出型ベース（2刃金具）	
(12) 適合ボックス； a) 埋込ボックス (1) 中形四角アウトレットボックス 浅形 JIS C 8340 (102×102×44) (2) 塗代カバー JIS C 8340 ⑤ b) 露出ボックス 丸型露出ボックス JIS C 8340	
FDKJ225-R-G型 光電式スポット型感知器 共同住宅用遠隔試験機能付，露出型	
発 行	第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ
図 番	FDKJ60305 ①
能美防災株式会社	

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 灰（金輪）	7	露出ボックス		
2	露出型ベース	5	塗代カバー				
3	確 認 灯	6	中形四角アウトレットボックス浅形				